ЧАСТЬ 3
Раздел I
Подгруппа I.494

ВОЗДУХОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА С ПОДВЕСНЫМИ УТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ

Выпуск 5. Воздухоприемные устройства к деревянным оконным блокам для общественных зданий по ГОСТ II2I4-65


Выпуск 6. Воздухоприемные устройства к переплетам стальным для окон промышленных зданий по ГОСТ 8I26-56.

Выпуск 7. Воздухоприемные устройства к окнам деревянным для зданий промышленных предприятий по ГОСТ I2506-67.

Выпуск 8. Воздухоприемные устройства к стальным оконным панелям из горячекатаных и гнутых профилей для промышленных зданий по серии ПР-05-50/73.

П А С П О Р Т
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
СЕРИЯ I.494-27
ВЫПУСКИ 5,6,7,8
УДК 697.922

Разработаны
ЦНИИПромзданий
г.Москва, I27238
Дмитровское шоссе, 60-б
Утверждены и введены в действие Главпромстройпроектом Госстроя СССР приказом № 66
от I2.X.I976г.

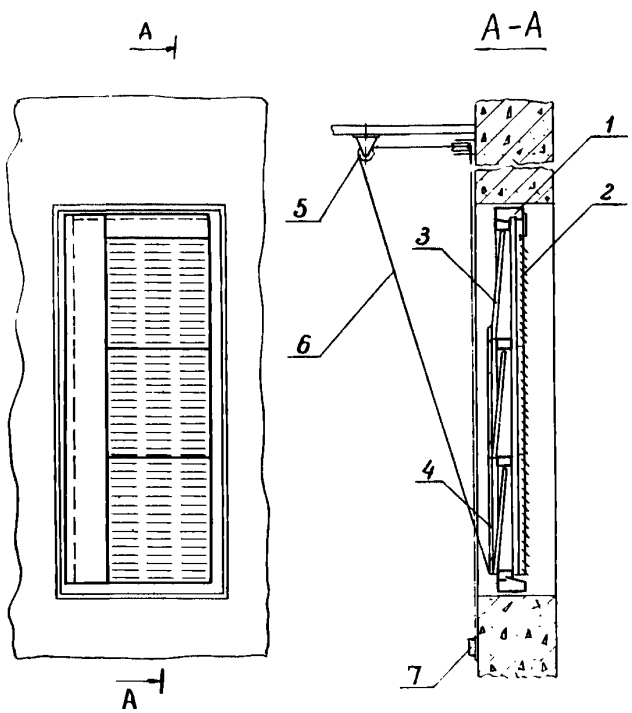

I. Переплет оконный
2. Решетки жалюзийные
3. Клапан утепленный
4. Устройство рычажное
5. Блок
6. Канат стальной
7. Лебедка ручная

На 4-х страницах
Страница I

gost.e-ecolog.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ выпусков	Тип воздухоприемного устройства	Пропускная способность м³/ч	Тип переплета	Тип воздухоприемного устройства	Пропускная способность м³/ч	Тип переплета
5	3CI.000.000	I0600	0CI8-I8	3CI.000.000 -07	II700	0C2I-27A
	-0I	I0600	0CI8-27A	-08	I5600	0C2I-2I
	-02	I3850	0CI8-2I	-09	I9400	0C2I-09
	-03	I7300	0CI8-09	-I0	27200	0C2I-I2 0C2I-I8 0C2I-24
	-04	24200	0CI8-I2 0CI8-24 0CI8-I8	-II	3II00	0C2I-2I 0C2I-27 0C2I-27A
	-05	27700	0CI8-2I 0CI8-27 0CI8-27A	-I2	I7300	0CI2-27
	-06	II700	0C2I-I8			
6	4CI.000.000	II700	ПГ-32 ПГ-34 ПГ-42 ПГ-44	4C4.000.000	35I00	ПГ-34 ПГ-44
	4C2.000.000	23400	ПГ-32 ПГ-34 ПГ-42 ПГ-44 ПГ-3 ПГ-4	4C5.000.000	46800	ПГ-34 ПГ-44
	4C3.000.000	3I200	ПГ-4 ПГ-42 ПГ-44	4C6.000.000	62400	ПГ-44

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№№ выпусков	Тип воздухоприемного устройства	Пропускная способность м³/ч	Тип переплета	Тип воздухоприемного устройства	Пропускная способность м³/ч	Тип переплета
7	5СIН.000.000	9500	НI-94 НСI-94	5СIВ.000.000	7I40	ВС3-94 ВС7-I24
	-0I	I4700	Н2-94 НС2-94	-0I	II000	ВС4-94 ВС8-I24
	-02	II900	Н3-94 НС3-94 Н7-I24 НС7-I24	-02	9500	ВСI-94
	-03	I8200	Н5-I24 НС5-I24 Н9-I74 НС9-I74 Н4-94 НС4-94 Н8-I24 НС8-I24	-03	I4700	ВС5-94 ВС9-I24 ВС2-94
	-04	I9000	Н6-I24 НС6-I24 НIO-I74 НСIO-I74 Н3-94;НС3-94 Н7-I24;НС7-I24 Н5-I24;НС5-I24 Н9-I74;НС9-I74	-04	I9000	ВС6-94 ВСIO-I24 ВС3-94 ВС7-I24 ВС5-94 ВС9-I24
	-05	29400	Н4-94;НС4-94 Н8-I24;НС8-I24 Н6-I24;НС6-I24 НIO-I74;НСIO-I74	-05	29400	ВС4-94 ВС8-I24 ВС6-94 ВСIO-I24
8	6СI.000.000	I6600	О-II5	6С2.000.000	25760	О-I75
	-0I	I6600	О-I20	-0I	25760	О-I80

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Воздухоприемные устройства разработаны для всей номенклатуры оконных переплетов по ГОСТ II2I4-65, ГОСТ 8I26-56, ГОСТ I2506-67 и стальных оконных панелей по серии ПР-05-50/73.

Пропускная способность воздухоприемных устройств определена при скорости воздуха в живом сечении жалюзийных решеток 6 м/с.

Жалюзийные решетки размещаются взамен стандартных стекол. Незаполненная жалюзийными решетками часть переплетов заполняется металлическими нащельниками.

Стальные штампованные жалюзийные решетки изготавливаются серийно Горьковским механическим заводом № I треста "Сантехдеталь" Минмонтажспецстроя СССР.

Утепленные деревянные клапаны устанавливаются в самостоятельной раме. Клапаны выполняются многостворчатыми по высоте. Открывание клапанов осуществляется при помощи ручной лебедки (см. выпуск I данной серии).

Изготовление деревянных клапанов и ручной лебедки осуществляется на месте строительства по рабочим чертежам данной серии.

Подвесные утепленные клапаны и ручную лебедку для их открывания рекомендуется применять в случае применения приточных камер без утепленных воздушных заслонок. При установке приточных камер и кондиционеров, укомплектованных утепленными воздушными заслонками, из данной серии в пределах каждого типа воздухоприемного устройства рекомендуется использовать только узлы заполнения оконных переплетов стальными жалюзийными решетками.

Объем проектных материалов:

Выпуск 5 - 74 форматки
Выпуск 6 - 84 форматки
Выпуск 7 - 82 форматки
Выпуск 8 - 48 форматок

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Выпуски 5,6,7,8 серии I.494-27 разработаны взамен серии 4.904-I6, вып. I ÷ 6.

Рабочие чертежи распространяет: Тбилисский филиал ЦИТП
г.Тбилиси, 380019,
проспект Церетели, II5

Инв. № I4242

Пасп.№ 035644

Гл.инженер проекта Е.А.Высоцкая. Страница 4

Зам.директора института по научной работе В.И.Пт...

Серия I.494-27
Выпуски 5,6,7,8

ЦЕНТРОМОНТАЖ

gost.e-ecolog.ru