К400-5,6-78

ЧАСТЬ

3

Раздел I
Подгруппа
I.494

ВОЗДУХОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА С ПОДВЕСНЫМИ УТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ

Выпуск 9. Воздухоприемные устройства к окнам панельным с заполнением профильным стеклом коробчатого и швеллерного типа по серии I.436-8.

Выпуск IO. Воздухоприемные устройства к окнам стальным для производственных зданий из легких металлических конструкций по серии I.436-9.

Выпуск II. Воздухоприемные устройства к стальным окнам из сваренных тонкостенных труб с механизмами открывания по серии I.436-6.

П А С П О Р Т
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Серия I.494-27
Выпуски 9, IO, II

УДК697.95

Разработаны
ЦНИИПромзданий
г.Москва, I27238
Дмитровское шоссе, 60-б.
Утверждены и введены в действие Главпромстройпроектом Госстроя СССР
приказом № 2
от I6 января 1978 г.

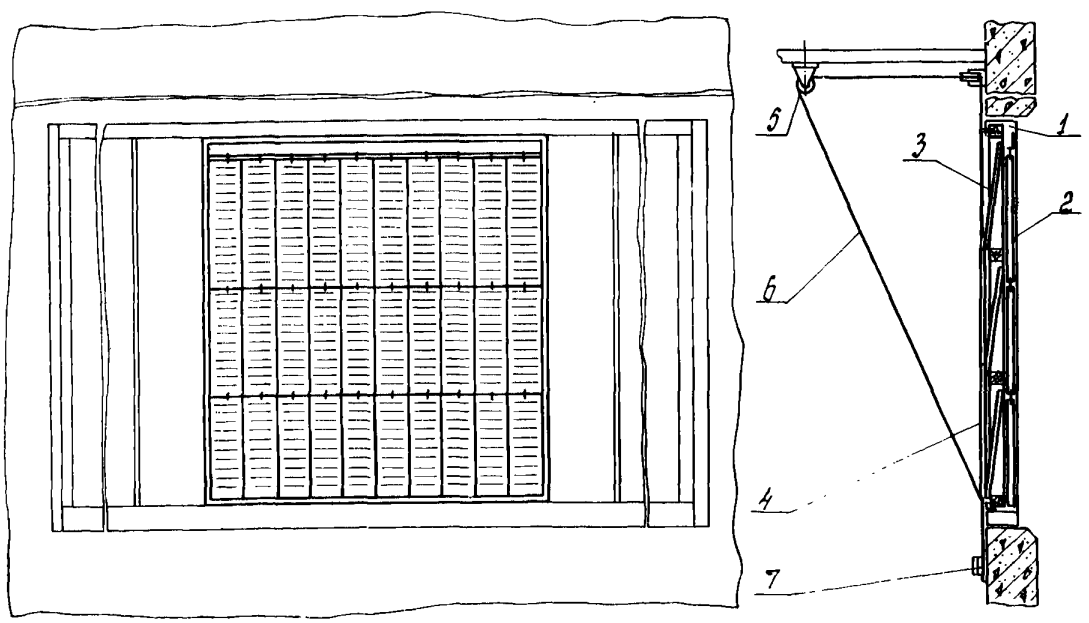

I. Переплет оконный
2. Решетки жалюзийные
3. Клапан утепленный
4. Устройство рычажное
5. Блок
6. Канат стальной
7. Лебедка ручная

gost.e-ecolog.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ выпуска	Тип воздухоприемного устройства	Пропускная способность м³/ч	Стеклопанели типа ПКП и ПШП при $h_м$ высоте,	Тип воздухоприемного устройства	Пропускная способность м³/ч	Стеклопанели типа ПКП и ПШП при $h_м$ высоте,
9	7СІ.00.000	34600	I,75	7СІ.00.000-04	60500	2,95
	-0I	36700	I,80	-05	62600	3,00
	-02	47500	2,35	-06	75600	3,55
	-03	49700	2,40	-07	88600	4,I5
№ выпуска	**Тип воздухоприемного устройства**	**Пропускная способность м³/ч**	**Номенклатура стальных окон**	**Тип воздухоприемного устройства**	**Пропускная способность м³/ч**	**Номенклатура стальных окон**
I0	8СІ.00.000	I3000	I,2 ПТТ; ПТФ	8СІ.00.000-04	27200	2,4;ПТТ;ПТФВ; ПТФН
	-0I	I3000	3-I,2 ПТТ;ПТФ	-05	27200	2-2,4;ПТТ;ПТФН ПТФВ.3-2,4 ПТТ; ПТФН
	-02	20700	I,8 ПТТ; ПТФ	-06	35000	3 ПТТ;ПТФН; ПТФВ
	-03	20700	3-I,8 ПТТ ПТФ	-07	35000	2-3ПТТ;ПТФВ; ПТФН;3-3ПТТ; ПТФН;ПТФВ
№ выпуска	**Тип воздухоприемного устройства**	**Пропускная способность м³/ч**	**Высота оконных переплетов, м**	**Тип воздухоприемного устройства**	**Пропускная способность м³/ч**	**Высота оконных переплетов, м**
II	9СІ.00.000	I9400	I,2	9СІ.00.000-03	54400	3,0
	-0I	3II00	I,8	-04	66I00	3,6
	-02	42800	2,4			

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Воздухоприемные устройства с подвесными утепленными клапанами разработаны для окон панельных с заполнением профильным стеклом коробчатого и швеллерного типа по серии I.436-8; окон стальных по серии I.436-9 и окон стальных по серии I.436-6.

Пропускная способность воздухоприемных устройств определена при скорости воздуха в живом сечении жалюзийных решеток 6 м/с.

Жалюзийные решетки устанавливаются в раме стальных переплетов взамен стандартных стекол. Незаполненная жалюзийными решетками часть переплетов заполняется металлическими нащельниками.

Стальные жалюзийные воздухозаборные решетки изготавливаются серийно Горьковским механическим заводом № I треста "Сантехдеталь" Минмонтажспецстроя СССР.

Утепленные деревянные клапаны выполняются многостворчатыми по высоте, и устанавливаются в самостоятельной раме. Открывание клапанов осуществляется при помощи ручной лебедки и блоков, рабочие чертежи которых помещены в выпуске I серии I.494-27.

Деревянные клапаны, ручная лебедка и блоки могут быть изготовлены силами монтажных организаций по рабочим чертежам данной серии.

Подвесные утепленные клапаны и лебедку для их открывания рекомендуется применять при отсутствии утепленных воздушных заслонок в составе приточных венткамер. При установке типовых приточных камер и кондиционеров заводского изготовления, укомплектованных воздушными заслонками, утепленные деревянные клапаны и средства их открывания не применяются. В этом случае в пределах каждого типа воздухоприемного устройства рекомендуется использовать только узлы заполнения оконных переплетов жалюзийными решетками.

Объем проектных материалов:

Выпуск 9 - 42 форматки
Выпуск I0 - 56 форматок
Выпуск II - 38 форматок
Всего: I36 форматок

Рабочие чертежи распространяет: Тбилисский филиал ЦИТП.
г.Тбилиси, 380019,
проспект Церетели,II5

Инв. №
Пасп.№ 0382II

Гл.инженер проекта Е.А.Высоцкая
Зам.директора института по научной работе В.И.Прохот

ЦНИИПромзданий

gost.e-ecolog.ru