СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.435.2-37.94 Выпуск 0,I
ГП ЦПП	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИСКРОНЕДАЮЩИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
ДЕКАБРЬ 1994		На 2 страницах Страница I

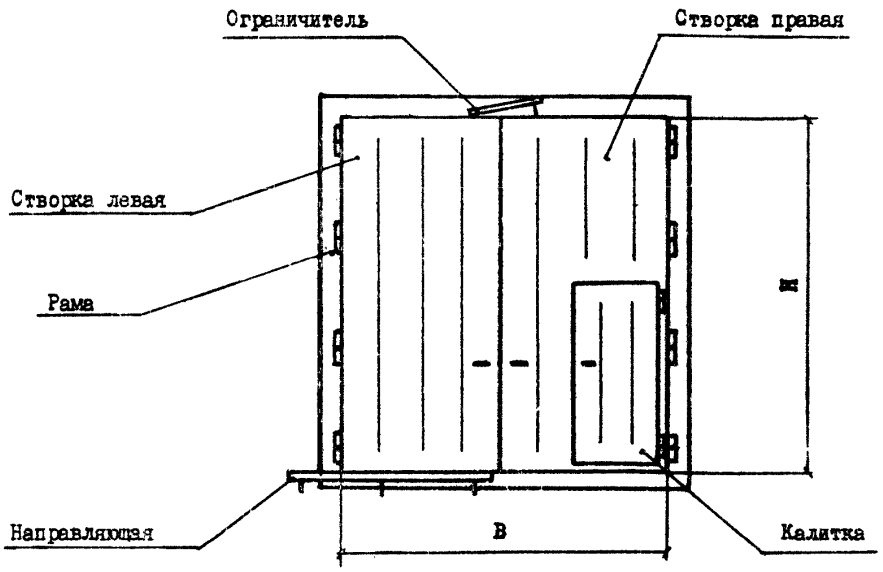

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ворота металлические противопожарные искронедающие состоят из рамы и распашных створок. Рама ворот выполнена сварной из уголка. По периметру проема к уголкам рамы через пластины с анкерами приварены упоры, к которым прижимаются створки. Створки ворот навешиваются на раму с помощью специальных петель.

Створки выполнены из гнутого швеллера, сваренного в каркас, в котором расположены механизмы открывания. Каркас заполнен минераловатными плитами и облицован с двух сторон асбестовым картоном и обшивками из стального листа. Правая створка имеет калитку для пропуска людей.

Для самозакрывания ворот установлены противовесы, расположенные на внутренней поверхности стены. На середине верхней связи рамы установлен ограничитель, позволяющий поочередно закрывать каждую створку.

Способ открывания - ручной. Усилие ручного открывания - не более 100Н.

gost.e-ecolog.ru

НОМЕНКЛАТУРА ВОРОТ

Марка ворот	Координационные размеры проема ворот (В х Н), м	Масса металла ворот, кг	Масса ворот, кг
ВРПИ-3,0х3,0	3,0 х 3,0	439,9	626,0
ВРПИ-3,6х3,6	3,6 х 3,6	533,5	830,0
ВРПИ-4,2х4,2	4,2 х 4,2	639,7	I020,0

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ворота противопожарные искронедающие предназначены для ограждения проемов в наружных противопожарных стенах промышленных зданий различного назначения для пропуска безрельсового транспорта. Минимальный предел огнестойкости ворот - I,2 часа.

J30B НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{55\ кГс/м^2}{0,55\ кПа}$

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ - неагрессивная, слабоагрессивная.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок ВРПИ-3,0х3,0; ВРПИ-3,6х3,6; ВРПИ - 4,2х4,2:

В - ворота;

Р - распашные;

П - противопожарные;

И - искронедающие

3,0х3,0; 3,6х3,6; 4,2х4,2 - координационные проемы ворот (ширина х высота) в м.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Указания по применению. Узлы. Рабочие чертежи

Выпуск I. Ворота. Рабочие чертежи

Объем проектной документации, приведенный к формату А4, - I96 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, Дмитровское шоссе, 46.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением проектирования и инженерных изысканий Минстроя России, письмо от 26.09.94 № 9-3-I/I33

Введены в действие ЦНИИпромзданий с 0I.0I.95, приказ от 25.I0.94 № 54.
Срок действия - I999 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие - Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП),
I27238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2

gost.e-ecolog.ru