СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.273.9-5 Выпуск 6 УДК 69I.3II
ЦИТП	ОБЛИЦОВКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	МНВЕ
ОКТЯБРЬ 1987		На I листе На 2-х страницах Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 2 содержит показатели расхода материалов на облицовки, монтажные узлы, указания по монтажу и отделочным работам, примеры фрагментов облицовок.

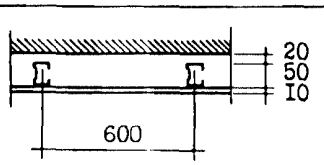
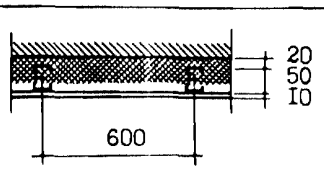
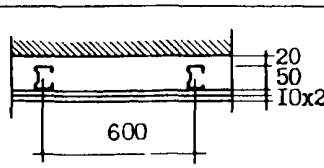
Облицовки представляют собой каркасную конструкцию, обшитую с одной стороны гипсоволокнистыми листами (ГВЛ) по ТУ 2I-36-8-85.

Каркас облицовок (вертикальные стойки и горизонтальные направляющие) изготавливается из тонкостенных холодногнутых металлических профилей по ТУ 400-28-287-8I.

Гипсоволокнистые листы крепятся к металлическому каркасу самонарезающими винтами ТУ-I4-4-953-78

Для повышения звукоизоляции облицовок предусмотрены прошивные минераловатные маты γ=I25 кг/м^3 по ГОСТ 2I880-76 или полужесткие минераловатные плиты толщиной 50 мм, γ=I25 кг/м^3 на синтетической связке по ГОСТ 9573-82.

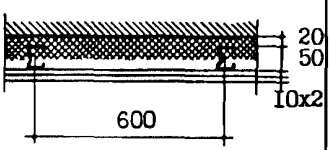
П О К А З А Т Е Л И П О О Б Л И Ц О В К А М

Тип	Эскиз	Толщина облицовки, мм	Высота облицовки, мм	Расход основных материалов на I м^2 облицовки: гипсоволокнистый лист, м^2	металл, кг	звукоизоляционный слой, м^3	Масса I м2 облицовки, кг
ОГВМ-I		80	2500	I,0	I,27	-	I3,7
			3000		I,2I		I3,6
			3300		I,34		I3,8
			3900		I,27		I3,7
ОГВМ-Iм		80	2500	I,0	I,27	0,05	20,0
			3000		I,2I		I9,9
			3300		I,34		20,0
			3900		I,27		I9,9
ОГВМ-2		90	2500	2,0	I,27	-	25,8
			3000		I,2I		25,7
			3300		I,34		25,8
			3900		I,27		25,7

gost.e-ecolog.ru

ОБЛИЦОВКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.273.9-5 Выпуск 6	Лист I Страница 2

Продолжение

Тип	Эскиз	Толщина облицовки, мм	Высота облицовки, мм	Расход основных материалов на I м^2 облицовки: гипсоволокнистый лист, м^2	металл, кг	звукоизоляционный слой, м^3	Масса I м2 облицовки, кг
ОГВМ-2м		90	2500	2,0	I,27	0,05	32,0
			3000		I,2I		3I,9
			3300		I,34		32,0
			3900		I,27		3I,9

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Облицовки поэлементной сборки предназначены для применения в проектах общественных зданий (предприятий общественного питания, торговли, бытового обслуживания, школ, учебных, лечебных и детских учреждений), а также в гостиницах, административно-бытовых зданиях и др. Облицовки следует применять в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом в соответствии со СНиП П-3-79*. Монтаж облицовок следует производить в период отделочных работ и до устройства чистого пола.

Облицовки на металлическом каркасе можно применять для зданий I степени огнестойкости.

C2BO СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка типа облицовок:
ОГВМ-Iм (2м)
ОГВМ - облицовка гипсоволокнистая на металлическом каркасе;
I - толщина облицовки 80 мм (2 - 90 мм);
м - наличие минераловатного звукоизоляционного слоя.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 6. Облицовки из гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе. Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 44 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов I2IOI9, Москва, Г-I9, проспект Калинина, 5

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госграждастроем, приказ от I9.05.87 № I6I, введены в действие с 01.07.87

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 22325

Катал.л. № 058423

Главный инженер проекта А.Н.Юдицкий

Главный инженер института В.И.Носков

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать I8.08.87. Тираж 6750 экз. Заказ 4070. ЦИТП Госстроя СССР