| СССР | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ<br>ЧАСТЬ 3<br>ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ<br>Серия I.273.9-5<br>Выпуск 5<br>УДК 69I.3II |
|---|---|---|
| ЦИТП | ОБЛИЦОВКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | МНВЕ |
| ОКТЯБРЬ<br>1987 | | На I листе<br>На 2-х страницах<br>Страница I |

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 5 содержит показатели расхода материалов на облицовки, монтажные узлы, указания по монтажу и отделочным работам, примеры фрагментов облицовок.

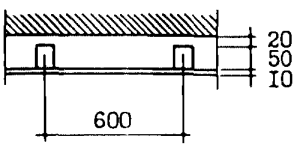
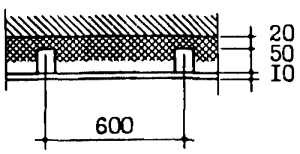
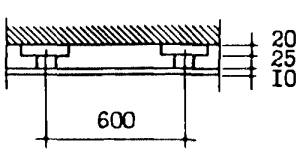
Облицовки представляют собой каркасную конструкцию, обшитую с одной стороны гипсоволокнистыми листами (ГВЛ) по ТУ 2I-36-8-85.

Каркас облицовок (вертикальные стойки и горизонтальные направляющие) изготавливается из пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) по ГОСТ 8486-66**.

Гипсоволокнистые листы крепятся к каркасу шурупами по ГОСТ II45-80*.

Для повышения звукоизоляции облицовок предусмотрены прошивные минераловатные маты $\gamma$=I25 кг/м$^3$ по ГОСТ 2I880-76 или полужесткие минераловатные плиты толщиной 50 мм, $\gamma$=I25 кг/м$^3$ на синтетической связке по ГОСТ 9573-82.

## П О К А З А Т Е Л И  П О  О Б Л И Ц О В К А М

| Тип | Эскиз | Толщина облицовки, мм | Высота облицовки, мм | Расход основных материалов на I м$^2$ облицовки: гипсоволокнистый лист, м$^2$ | пиломатериалы, м$^3$ | звукоизоляционный слой, м$^3$ | Масса I м2 облицовки, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОГВД-I |  | 80 | 2500<br>3000<br>3300<br>3900 | I,0 | 0,005 | - | I5,3 |
| ОГВД-Iм |  | 80 | 2500<br>3000<br>3300<br>3900 | I,0 | 0,005 | 0,05 | 2I,5 |
| ОГВД-2 |  | 55 | 2500<br>3000<br>3300<br>3900 | I,0 | 0,004 | - | I4,7 |

gost.e-ecolog.ru

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Облицовки поэлементной сборки предназначены для применения в проектах общественных зданий (предприятий общественного питания, торговли, бытового обслуживания, школ, учебных, лечебных и детских учреждений), а также в гостиницах, административно-бытовых зданиях и др. Облицовки следует применять в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом в соответствии со СНиП П-3-79*. Монтаж облицовок следует производить в период отделочных работ и до устройства чистого пола.

Облицовки на деревянном каркасе можно применять для зданий П степени огнестойкости.

С2ВО СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

## Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расшифровка типа облицовок:
ОГВД-Iм (2)
ОГВД - облицовка гипсоволокнистая на деревянном каркасе;
I - толщина облицовки 80 мм (2 - 55 мм)
м - наличие минераловатного звукоизоляционного слоя

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 5. Облицовки из гипсоволокнистых листов на деревянном каркасе. Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 38 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов, I2IOI9, Москва, Г-I9, проспект Калинина, 5

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ от I9.05.87 № I6I, введены в действие с 0I.07.87.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 22324

Катал.л. № 058422

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать I8.08.87. Тираж 6750 экз. Заказ 4070. ЦИТП Госстроя СССР