СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.23I.9-I0 Выпуск 7 УДК 69.022.5
ЦИТП	УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	FFDV
ОКТЯБРЬ 1987		На I листе На 2-х страницах Страница I

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 7 содержит показатели расхода материалов на перегородки, монтажные узлы, указания по монтажу и отделочным работам, примеры решения фрагментов перегородок.

Перегородки представляют собой каркасную конструкцию, обшитую с двух сторон гипсоволокнистыми листами (ГВЛ) по ТУ 2I-36-8-85.

Каркас перегородок (вертикальные стойки и горизонтальные направляющие) изготавливается из пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) по ГОСТ 8486-66**.

Гипсоволокнистые листы крепятся к каркасу шурупами по ГОСТ II45-80*.

Для повышения звукоизоляции перегородок предусмотрены прошивные минераловатные маты γ=I25 кг/м^3 по ГОСТ 2I880-76 или полужесткие минераловатные плиты толщиной 50 мм, γ=I25 кг/м^3 на синтетической связке по ГОСТ 9573-82.

П О К А З А Т Е Л И П О П Е Р Е Г О Р О Д К А М

Тип	Эскиз	Толщина перегородки, мм	Высота перегородки, мм	Индекс изоляции воздушного шума, ∇в,дБ	Предел огнестойкости, час	Расход основных материалов на I м^2 перегородки: гипсоволокнистый лист, м^2	пиломатериалы, м^3	звукоизоляционный слой, м^3	Масса I м^2 перегородки, кг
ПГВД-I		70	2500	39	0,5	2,0	0,005	-	27,7
			3000						27,6
ПГВД-Iм		70	2500	45	0,5	2,0	0,005	0,05	34,0
			3000						33,9
ПГВД-2	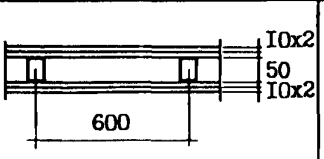	90	2500	44	I,25	4,0	0,005	-	5I,8
			3000						5I,6
			3300				0,006		52,2
			3900						52,I
ПГВД-2м	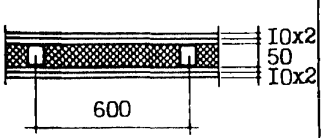	90	2500	50	I,25	4,0	0,005	0,05	58,0
			3000						57,9
			3300				0,006		58,5
			3900						58,4

gost.e-ecolog.ru

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перегородки поэлементной сборки предназначены для применения в проектах общественных зданий (предприятия общественного питания, торговли, бытового обслуживания, школ, учебных, лечебных и детских учреждений), а также в гостиницах, административно-бытовых зданиях и др. Перегородки следует применять в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом в соответствии со СНиП II-3-79*. Монтаж перегородок производить в период отделочных работ и до устройства чистого пола. Перегородки на деревянном каркасе можно применять для зданий I степени огнестойкости.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка типа перегородок:
ПГВД-Iм (2м)
ПГВД - перегородка гипсоволокнистая на деревянном каркасе;
I - толщина перегородки 70 мм (2 - 90 мм);
м - наличие минераловатного звукоизоляционного слоя.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 7. Перегородки поэлементной сборки из гипсоволокнистых листов на деревянном каркасе. Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 44 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов, I2IOI9, Москва, Г-I9, проспект Калинина, 5

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ от I9.05.87 № I6I, введены в действие с 0I.07.87

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 22326
Катал.л. № 058424

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать I8.08.87. Тираж 6750 экз. Заказ 4070. ЦИТП Госстроя СССР