СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.23I.9-I0 Выпуск 4 УДК 69.022.5
ЦИТП	УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	MJDW
ИЮЛЬ 1986		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 4 содержит показатели расхода материалов на перегородки, узлы, указания по монтажу и отделочным работам, примеры решения фрагментов перегородок.



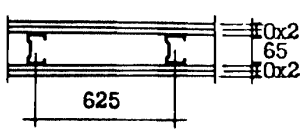
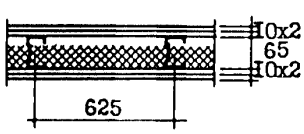
Перегородки представляют собой каркасную конструкцию, обшитую с двух сторон цементностружечными плитами (ЦСП) по ТУ 66-I64-83.

Каркас перегородок (вертикальные стойки и горизонтальные направляющие) из тонкостенных холодногнутых металлических профилей по ТУ 400-28-287-8I.

Цементностружечные плиты крепятся к металлическому каркасу самосверлящими винтами.

Для повышения звукоизоляции перегородок предусмотрены полужесткие минераловатные плиты толщиной 50 мм, γ^{w}= I25 кг/м^3 на синтетической связке по ГОСТ 9573-82 или прошивные минераловатные маты γ^{w}= I25 кг/м^3 по ТУ 2I-РСФСР-I.30I-86.

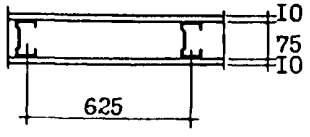
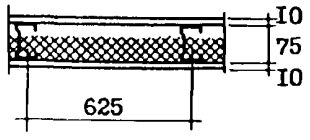
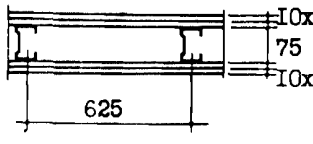
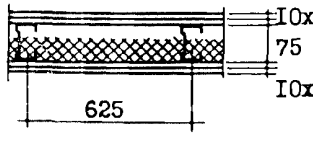
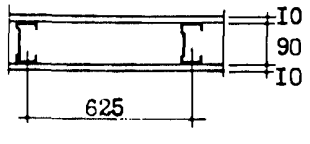
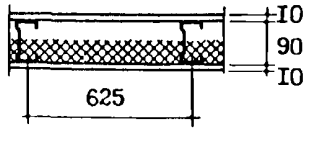
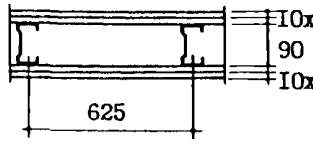
П О К А З А Т Е Л И П О П Е Р Е Г О Р О Д К А М

Тип	Эскиз	Толщина перегородки, мм	Высота перегородки, мм	Индекс изоляции воздушного шума, $J_{в}$, дБ	Предел огнестойкости, час	Расход основных материалов на I м2 перегородки: цементностружечная плита, м^2	металл, кг	звукоизоляционный слой, м^3	Масса I м2 перегородки, кг
ПДМ-I		85	2500	37	0,25	2,0	I,43	-	26,3
			3000				I,39		
			3300				I,36		
			3900				I,52		26,7
ПДМ-Iм		85	2500	44	0,50	2,0	I,43	0,05	32,5
			3000				I,39		
			3300				I,36		
			3900				I,52		33,0
ПДМ-2		85	2500	43	0,50	4,0	I,43	-	50,3
			3000				I,39		
			3300				I,36		
			3900				I,52		50,7
ПДМ-2м		85	2500	49	0,75	4,0	I,43	-	56,5
			3000				I,39		
			3300				I,36		
			3900				I,52		57,0

gost.e-ecolog.ru

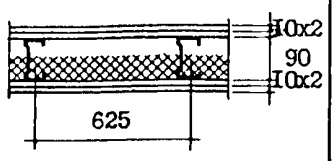
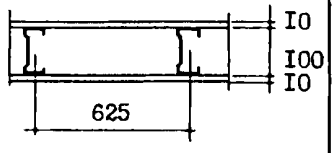
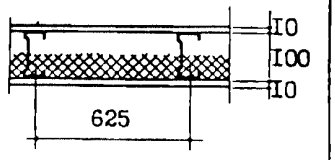
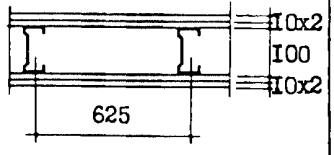
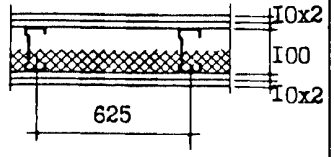
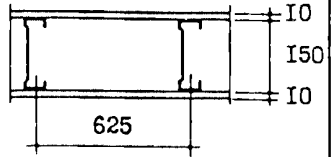
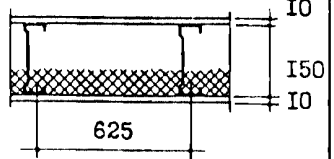
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.23I.9-I0 Выпуск 4	Лист I Страница 2

Продолжение

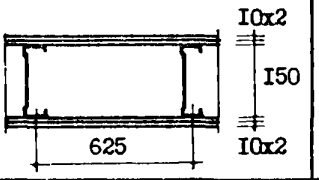
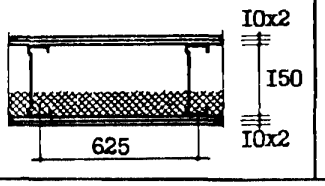
Тип	Эскиз	Толщина перегородки, мм	Высота перегородки, мм	Индекс изоляции воздушного шума, Rв,дБ	Предел огнестойкости, час	Расход основных материалов на I м2 перегородки: цементноотружечная плита, м2	металл, кг	звукоизоляционный слой, м3	Масса I м2 перегородки, кг
ПДМ-3		95	2500	39	0,25	2,0	I,6I	-	26,3
			3000				I,55		
			3300				I,52		
			3900				I,72		26,7
ПДМ-3м		95	2500	45	0,75	2,0	I,6I	0,05	32,6
			3000				I,55		
			3300				I,52		
			3900				I,72		33,0
ПДМ-4		II5	2500	45	0,75	4,0	I,6I	-	50,4
			3000				I,55		
			3300				I,52		
			3900				I,72		50,8
ПДМ-4м		II5	2500	5I	0,75	4,0	I,6I	0,05	56,7
			3000				I,55		
			3300				I,52		
			3900				I,72		57,0
ПДМ-5		II0	2500	39	0,25	2,0	I,77	-	26,5
			3000				I,69		
			3300				I,67		
			3900				I,87		26,8
ПДМ-5м		II0	2500	45	0,5	2,0	I,77	0,05	32,8
			3000				I,69		
			3300				I,67		
			3900				I,87		33,2
ПДМ-6		I30	2500	45	0,5	4,0	I,77	-	50,5
			3000				I,69		
			3300				I,67		
			3900				I,87		50,9

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.23I.9-I0 Выпуск 4	Лист 2 Страница 3

Продолжение

Тип	Эскиз	Толщина перегородки, мм	Высота перегородки, мм	Индекс изоляции воздушного шума, $J_в$, дБ	Предел огнестойкости, час	Расход основных материалов на I м2 перегородки: цементно-стружечная плита, $м^2$	металл, кг	звукоизоляционный слой, $м^3$	Масса I м2 перегородки, кг
ПДМ-6м		I30	2500	5I	0,75	4,0	I,77	0,05	56,8
			3000				I,69		
			3300				I,67		
			3900				I,87		57,3
ПДМ-7		I20	2500	39	0,25	2,0	2,I7	-	27,0
			3000				2,I0		
			3300				2,07		
			3900				2,30		27,4
ПДМ-7м		I20	2500	45	0,5	2,0	2,I7	0,05	33,3
			3000				2,I0		
			3300				2,07		
			3900				2,30		33,7
ПДМ-8		I40	2500	45	0,5	4,0	2,I7	-	5I,0
			3000				2,I0		
			3300				2,07		
			3900				2,30		5I,4
ПДМ-8м		I40	2500	5I	0,75	4,0	2,I7	0,05	57,3
			3000				2,I0		
			3300				2,07		
			3900				2,30		57,7
ПДМ-9		I70	2500	39	0,25	2,0	3,20	-	28,0
			3000				3,I0		
			3300				3,05		
			3900				3,38		28,4
ПДМ-9м		I70	2500	45	0,5	2,0	3,20	0,05	34,3
			3000				3,I0		
			3300				3,05		
			3900				3,38		34,7

Продолжение

Тип	Эскиз	Толщина перегородки, мм	Высота перегородки, мм	Индекс изоляции воздушного шума, $У_{в}$, дБ	Предел огнестойкости, час	Расход основных материалов на 1 м2 перегородки: цементно-стружечная плита, $м^2$	металл, кг	звукоизоляционный слой, $м^3$	Масса 1 м2 перегородки, кг
ПЦМ-10		190	2500	45	0,5	4,0	3,20	-	52,0
			3000				3,10		
			3300				3,05		
			3900				3,38		52,4
ПЦМ--10м		190	2500	51	0,75	4,0	3,20	0,05	58,3
			3000				3,10		
			3300				3,05		
			3900				3,38		58,7

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перегородки позлементной сборки предназначены для применения в проектах общественных зданий (предприятия общественного питания, торговли, бытового обслуживания, школ, учебных, лечебных и детских учреждений), а также в гостиницах, административно-бытовых зданиях и др. Перегородки следует применять в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом в соответствии со СНиП II-3-79.

Перегородки можно применять для зданий II степени огнестойкости.

Монтаж перегородок производить в период отделочных работ и до устройства чистого пола.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка типа перегородок:
ПЦМ-1м
ПЦМ - перегородка цементностружечная на металлическом каркасе;
1 - толщина перегородки 85 мм;
м - наличие минераловатного звукоизоляционного слоя.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 4. Перегородки позлементной сборки из цементностружечных плит на металлическом каркасе. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 54 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов, 121019, Москва, Г-19, проспект Калинина, 5

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ от 28.03.86 № 114, введены в действие с 01.05.86.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв.№ 21250

Катал.л.№ 054150

gost.e-ecolog.ru