СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I89.I-I2с Выпуск I,2
ЦИТП	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ШАХТ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 м ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 И 8 БАЛЛОВ	УДК 72I.052.8
МАРТ 1991		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

Рис. 1

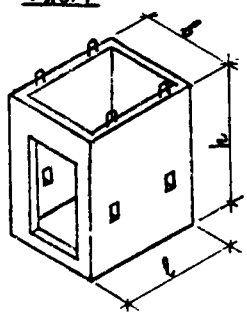


Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5





Рис. 6

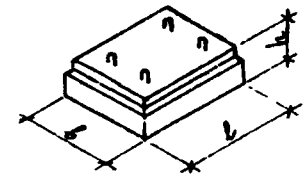

I.I.I.

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ШАХТ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 м ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 и 8 БАЛЛОВ

Продолжение

Марка изделия	Рис.	Размеры, мм			Расход материалов				Масса изделия, т
					Бетон,	Утеплитель,	Сталь, кг		
		ℓ	b	h	м3	м3	натуральн.	приведен. к кл.А-I	
ШЛС 30-40.I-С	I	I930	I780	2980	I,99		93,9	II8,9	5,0
ШЛН I2-40.I-С	2	I930	I780	I2I0	0,90		5I,4	62,3	2,3
ШЛВ 7-40.I-С	3	I930	I780	730	0,55		28,5	34,3	I,4
ШИ I8.20-40.I-С	4	I930	I780	200	0,69		90,7	II9,3	I,7
ШП I5.I7-40.I-С	5	I690	I530	200	0,52		I7,I	2I,3	I,3
ПФ I8.20-40.I-С	5	I820	I970	500	I,8		87,6	I30,2	4,5
ПФС I8.20-40.I-С	6	I820	I970	500	I,07	0,6I	75,6	I03,7	2,8

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рабочие чертежи железобетонных изделий разработаны для пассажирских лифтов в соответствии с требованиями ГОСТ 5746-83, АТ-7.00-00IА и АТ-7.00-003А "Альбом заданий на проектирование строительной части лифтовых установок (стандартные конструкции)" ЦНКБ Союзлифтмаш I987 г. Грузоподъемность лифтов - 400 кг, скорости движения кабины - 0,7I м/сек (вып.I) и I,0м/сек(вып.2). Расположение противовеса сзади кабины.

В составе выпусков разработаны чертежи конструкций шахт лифтов для жилых зданий, строящихся на вечномерзлых грунтах, используемых по принципу I (с проветриваемым подпольем)

Н2СС СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - предел огнестойкости конструкций принят не менее I,0 часа

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Маркировка изделий принята в соответствии с ГОСТ 23009-78* и ГОСТ I7538-82*

Примеры обозначений: ШЛС 30-40.I-С, где

ШЛС - средний блок шахты лифта (основной)

30 - округленная высота блока - дм

40 - грузоподъемность лифта в десятках кг

I - скорость лифта I,0 м/сек

С - сейсмичность

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I - Конструкции шахт лифтов грузоподъемностью 400 кг с противовесом сзади кабины и скоростью движения 0,7I м/сек для жилых зданий до I0 этажей. Рабочие чертежи

Выпуск 2 - Конструкции шахт лифтов грузоподъемностью 400 кг с противовесом сзади кабины и скоростью движения I,0 м/сек для жилых зданий до I0 этажей. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 204 форматки

В7НА АВТОР ПРОЕКТА ЛенЗНИИЭП, I9I065, Ленинград, Д-65, наб.р.Мойки,45

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры приказ от I3.09.90 № I47
Введены в действие с 0I.I2.90 приказ ЛенЗНИИЭП от 06.I2.90 № 246. Срок действия -I994

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная,22

Инв. № 2743

Катал.л.№065639

Е.П.Гуров Главный инженер проекта

В.М.Иоффе Главный инженер института

gost.e-ecolog.ru