К100, 200, 300-3-91

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I89.I-II Выпуски I,2
ЦИТП	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ШАХТ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 м	УДК 72I.052.8
МАРТ 1991		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

Рис.1

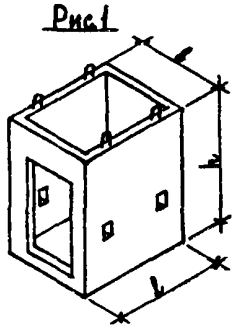


Рис.2




Рис.3




Рис.4




Рис.5





Рис.6



ПЛАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Блоки и плиты шахт лифтов выполняются из тяжелого бетона класса ВI5.

Армирование изделий предусмотрено пространственными каркасами. Арматура принята из проволоки класса Вр-I по ГОСТ 578I-82^{X}. Закладные изделия (прокат) из стали марок В Ст.3 пс6 и ВСт.3сп2

НОМЕНКЛАТУРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Марка изделия	Рис.	Размеры, мм			Расход материалов				Масса изделия, т
					Бетон, м3	Утеплитель, м3	Сталь, кг		
		l	b	h			Натуральная	Привед. к кл.AI	
ПЛС 30-40	I	I930	I780	2980	I,99		57,4	63,6	5,0
ПЛН I2-40	2	I930	I780	I2I0	0,90		37,I	36,5	2,3
ПЛВ 7-40	3	I930	I780	730	0,55		2I,4	25,2	I,4
ПП I8.20-40	4	I930	I780	200	0,69		90,7	98,9	I,7
ПП I5.I7-40	5	I690	I530	200	0,52		I6,7	20,9	I,3
ПФ I8.20-40	5	I820	I970	500	I,8		87,6	I2I,3	4,5
ПФС I8.20-40	6	I820	I970	500	I,07	0,6I	75,2	I06,2	2,8

gost.e-ecolog.ru

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ШАХТ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 м	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I89.I-II Выпуски I,2	Лист I Страница 2

Продолжение

Марка изделия	Рис.	Размеры, мм			Расход материалов				Масса изделия, т
					Бетон, м3	Утеплитель, м3	Сталь, кг		
		l	b	h			натуральн.	приведен. к кл.AI	
ШЛС 30-40.I	I	I930	I780	2980	I,99		57,4	63,6	5,0
ШЛН I2-40.I	2	I930	I780	I2I0	0,90		37,I	36,5	2,3
ШЛВ 7-40.I	3	I930	I780	730	0,55		2I,4	25,2	I,4
ПЛ I8.20-40.I	4	I930	I780	200	0,69		I28,5	98,9	I,7
ПЛ I5.I7-40.I	5	I690	I530	200	0,52		I6,7	20,9	I,3
ПФ I8.20-40.I	5	I820	I970	500	I,8		58,2	I2I,3	4,5
ПСФ I8.20-40.I	6	I820	I970	500	I,07	0,6I	75,2	I06,2	2,8

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рабочие чертежи железобетонных изделий разработаны для пассажирских лифтов в соответствии с требованиями ГОСТ 5746-83, АТ-7.00-00IА иАТ-7.00-003А "Альбом заданий на проектирование строительной части лифтовых установок (стандартные конструкции)" ЦПКБ Союзлифтмаш" I987 г Грузоподъемность лифтов - 400 кг, скорости движения кабины - 0,7I м/сек (вып.I) и I,0м/сек(вып.2).Расположение противовеса сзади кабины

В составе выпусков разработаны чертежи конструкций шахт лифтов для жилых зданий, строящихся на вечномерзлых грунтах, используемых по принципу I (с проветриваемым подпольем)

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - предел огнестойкости конструкций принят не менее I,0 часа

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Маркировка изделий принята в соответствии с ГОСТ 23009-78^{X} и ГОСТ I7538-82^{X}

Примеры обозначений: ШЛС 30-40.I, где

ШЛС - средний блок шахты лифта (основной)

30 - округленная высота блока - дм

40 - грузоподъемность лифта в десятках кг

I - скорость лифта I,0 м/сек

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I - Конструкции шахт лифтов грузоподъемностью 400 кг с противовесом сзади кабины и скоростью движения 0,7I м/сек для жилых зданий до I0 этажей. Рабочие чертежи

Выпуск 2 - Конструкции шахт лифтов грузоподъемностью 400 кг с противовесом сзади кабины и скоростью движения I,0 м/сек для жилых зданий до I0 этажей. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I98 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЛенЗНИИЭП, I9I065, Ленинград, Д-65, наб.р.Мойки, 45

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры приказ от I3.09.90 № I47
Введены в действие с 0I.I2.9C приказ ЛенЗНИИЭП от 06.I2.90 № 246. Срок действия - I994

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878,ГСП,Москва,А-445,ул.Смольная,22

Инв. № 2742

Катал.л. № 065636

Главный инженер проекта Е.П.Гуров

Главный инженер института В.М.Иоффе

gost.e-ecolog.ru