
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I89.I-9 Вып. 4
ЦИТП	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ШАХТ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М	УДК 72I.052.8
МАРТ 1988		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

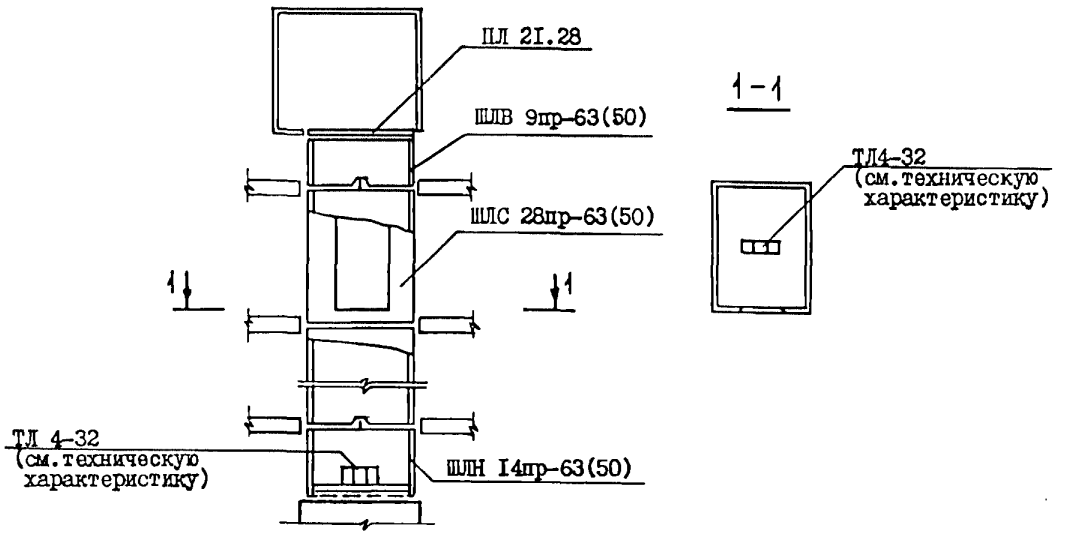

ДАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В комплект сборных конструкций шахты лифта входят:

объемные блоки средние ШЛС 28пр-63(50) высотой на этаж (количество блоков равно количеству этажей в здании);

объемный блок нижний ШЛН I4пр-63(50);

объемный блок верхний ШЛВ 9пр-63(50);

плита перекрытия над шахтой лифта ПЛ 2I.28;

тумбы под буфера кабины лифта грузоподъемностью 500 кг - ТЛ4-32 (3 шт.).

Блоки шахт лифтов и плита перекрытия - из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие ВI5, тумбы изготовляются из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие ВI2,5.


Все сборные элементы шахт лифтов армируются пространственными арматурными блоками. Изготовление блоков предусматривается в проектом положении на специальных установках с применением жесткого вкладыша. Изготовление плит перекрытий и тумб - в горизонтальных формах.

Конструкция шахты лифта обеспечивает требование ГОСТ I7538-82 о минимальном пределе огнестойкости в I ч.

gost.e-ecolog.ru

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ШАХТ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I89.I-9 Вып.4	Лист I Страница 2

Рис.I Рис.2 Рис.3 Рис.4

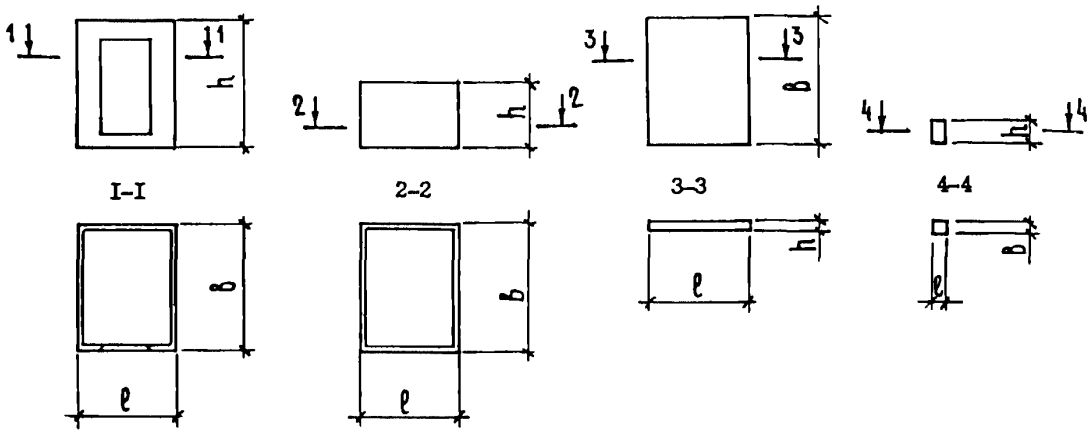

НОМЕНКЛАТУРА КОНСТРУКЦИЙ

Рис.	Марка конструкции	Размеры, мм			Расход материалов				Масса конструкции, кг
					Бетон		Сталь, кг		
		ℓ	b	h	Класс	Объем, м³	Натуральн.	Привед. к классу A-I	
I	ШС 28пр-63(50)	2080	2780	2780		2,50	83,I5	83,85	6250
2	ШН I4пр-63(50)	2080	2780	I400		I,37	53,04	45,54	3440
2	ШВ 9пр-63(50)	2080	2780	930	BI5	0,92	33,02	25,53	2300
3	ПЛ 2I.28	2080	2780	200		I,08	I03,49	I29,44	2700
3	ПЛм I9.26-63	I880	2580	200		0,33	42,8I	52,85	-
3	ПЛм I9.26-50	I880	2580	200	BI2,5	0,33	33,38	47,73	-
4	ТЛ 4-32	250	250	425		0,027	3,3I	0,86	66,5

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Конструкции шахт лифтов предназначены для жилых зданий всех конструктивных систем высотой до I7 этажей при высоте этажа 2,8 м; в шахтах монтируются пассажирские лифты грузоподъемностью 630 и 500 кг с противовесом справа кабины и со скоростью движения I,0 м/с (ГОСТ 5746-83).

Монтаж шахт лифтов следует выполнять с опережением монтажа примыкающих конструкций здания не более, чем на один блок. Для подъема блоков применять траверсы с вертикальными стропами.

Точный монтаж блоков шахт лифтов обеспечивается с помощью фиксирующих стыковочных устройств.

Горизонтальные стыки между блоками зачеканиваются жестким мелкозернистым бетоном класса по прочности на сжатие BI5,5 или жестким раствором марки 200; толщина шва между блоками - 20 мм.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия ШЛС 28пр-63(50):

ШЛ - объемный блок шахты лифта,
С - средний блок,
28 - высота блока в дм (номинальная),
ПР - противовес справа,
63(50) - грузоподъемность лифтов в десятках кг.

К настоящему выпуску разработаны:

карта I-4 "Карта технического уровня и качества блоков унифицированных шахт лифтов грузоподъемностью 630 и 500 кг с противовесом справа кабины (глубокая кабина) для зданий высотой до I7 этажей";

карта 2-I "Карта технического уровня и качества плит перекрытий шахт лифтов";

карта 3-I "Карта технического уровня и качества тумб шахт лифтов грузоподъемностью 320 и 500 кг".

Карты технического уровня и качества продукции распространяет ЦНИИЭП жилища (I27434, Москва, Дмитровское шоссе, 9, корпус "Б").

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 4. Конструкции унифицированные шахт лифтов грузоподъемностью 630 и 500 кг с противовесом справа кабины (глубокая кабина) для зданий высотой до I7 этажей. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - I0I форматка.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, I27434, Москва, Дмитровское шоссе, 9, корпус "Б".

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие Госгражданстроем с 0I.I2.87 приказ от 30.II.87 № 385

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИПП, I25878, ГСП, Москва, А-445, Смольная, 22

Инв. №22716

Катал.л. №060237

gost.e-ecolog.ru