СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I88-5 Выпуск I2 УДК 696.123.51
ЦИТП	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАБИНЫ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ ДО 9 ЭТАЖЕЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М	MIDI
АВГУСТ 1986		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

Рис. 1

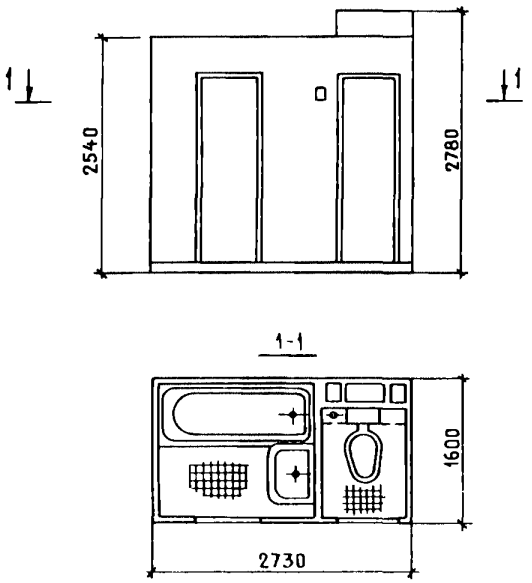

Рис. 2

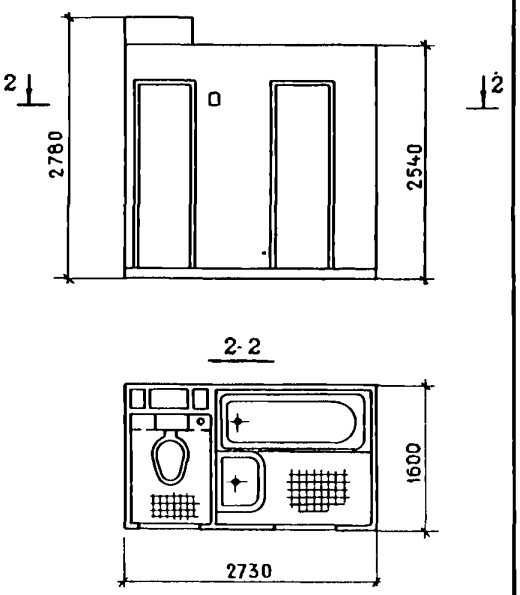

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Кабины состоят из объемного монолитного блока типа "Колпак" /корпуса кабины/ и ребристой плиты /днища/. Корпус кабины при сборке устанавливается на ребра плиты днища. Присоединение корпуса к днищу осуществляется приваркой к закладным деталям корпуса и днища монтажных деталей. Бетон корпуса кабины - тяжелый цементный или керамзитобетон плотной структуры марки по прочности на сжатие - М150. Днища - тяжелый цементный бетон марки по прочности на сжатие М200. Кабины армированы пространственными арматурными каркасами. Арматура сеток класса BpI диаметром 4 мм.

НОМЕНКЛАТУРА КАБИН

Марка кабины	Рис.	Марка бетона корпуса / днища	Объем бетона, м³ корпуса / днища: тяжелый γ=2500кг/м³	Объем бетона, м³ корпуса / днища: керамзитоб. γ=1600кг/м³	Расход стали, кг: натуральный	Расход стали, кг: приведенный к кл. А-I	Расход керамической плитки, м²	Масса кабины, кг
2СК25л-Т	I	М150 / М200	I,44 / 0,24	-	60,I4	79,78	3,7	4470
2СК25пр-Т	2							
2СК25л-П	I		- / 0,24	I,44 / -				3560
2СК25пр-П	2							

gost.e-ecolog.ru

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАБИНЫ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ ДО 9 ЭТАЖЕЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I88-5 Выпуск I2	Лист I Страница 2

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Кабины разработаны для применения в крупнопанельных жилых зданиях с теплым чердаком с высотой этажа 2,8 м и этажностью до 9 этажей. Кабины могут быть использованы для зданий этажностью выше 9 при соответствующем расчете диаметра стояков горячего и холодного водоснабжения и увеличении сечения сборного вентиляционного канала.

Настоящий выпуск рассматривать совместно с серией I.I88-5, выпуск II "Санитарно-техническое оборудование разобщенных и совмещенных кабин из тяжелого цементного бетона и керамзитобетона для жилых зданий с теплым чердаком".

Предел огнестойкости кабины составляет 0,5 часа.

C2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Маркировка кабин принята по ГОСТ I8048-80 "Кабины санитарно-технические железобетонные"

Расшифровка марки кабины:

2СК 25л - Т

2СК 25 - разобщенная кабина высотой 2540 мм,

Л - левый вариант исполнения,

Т - корпус и днище кабины из тяжелого цементного бетона

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I2 Строительные чертежи кабин типа 2СК25, объединенных с вентблоком, из тяжелого цементного бетона и керамзитобетона для жилых зданий с теплым чердаком. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - I26 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, I27434, Москва И-434, Дмитровское шоссе, 9 корпус "Б"

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ № 152 от 30.04.86 Введены в действие с I5.05.86.

B7KA ПОСТАВЩИК Свердловский филиал ЦИТП, 620062, Свердловск, ул. Чебышева, 4

Инв. № 2I3I8

Катал.л. № 054535

gost.e-ecolog.ru