СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I65.I-I3с Выпуск 2
ЦИТП	ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, РЕБРИСТЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	УДК624.073
АПРЕЛЬ 1988		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

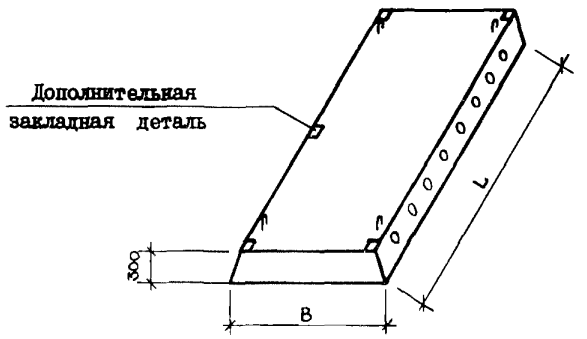

D1AA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый класса BI5.
Плоские каркасы и сетки из стали классов A-II и A-I диаметром 6 и 8 мм по ГОСТ 5781-82* и класса Bp-I диаметром 3,4 и 5 мм по ГОСТ 6727-80.
Пластины закладных деталей из стали класса С38/23 по ГОСТ I03-76*.
Строповочные петли из стали класса A-I диаметром 8 мм по ГОСТ 5781-82*.

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ

Марка панели	Размеры, мм		Приведенная толщина бетона см	Класс бетона	Расход материалов					Масса, т
					Бетон м3	Сталь, кг				
						на изделие		на 1м2 издел.		
	L	B				натуральной	приведенной к кл. A-I	натуральной	приведенной к кл. A-I	
ПР29.I2-3.АШ.Т-С	2860	II90	8,53	BI5	0,29	9,93	I2,85	2,92	3,78	0,72
ПР 29.I2-3.АШ.Т-С.I		II90	8,53		0,29	I0,33	I3,3I	3,04	3,9I	0,72
ПР29.I5-3.АШ.Т-С		I490	7,75		0,33	I0,9I	I4,26	2,56	3,35	0,82
ПР29.I5-3.АШ.Т-С.I		I490	7,75		0,33	II,I4	I4,49	2,62	3,40	0,82

gost.e-ecolog.ru

ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, РЕБРИСТЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I,I65.I-I3c Выпуск 2	Лист I Страница 2

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели покрытий железобетонные, ребристые предназначены для применения при проектировании и строительстве жилых зданий в сейсмических районах со стенами из кирпича или крупных блоков из местных материалов.

Глубина опирания панелей должна быть не менее I20 мм по всей ширине панели.

Швы между панелями заделать цементным раствором марки не ниже MI00.

Предел огнестойкости панелей 0,5 часа.

Группа возгораемости - несгораемые.

J3UA СУММАРНАЯ НАГРУЗКА (расчетная без учета собственного веса панели) - 2,95 кПа (300 кгс/м2)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 0,70 кПа (70кгс/м2)

G2MO СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7, 8, 9 баллов

G2BO СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - до минус 30°С

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:

ПР 29.I5-3.АШ.Т-С; ПР 29.I5-3.АШ.Т-С.I;

ПР - панель покрытия ребристая;
29 - длина в дециметрах (2860 мм);
I5 - ширина в дециметрах (I490 мм);
3 - расчетная нагрузка на панель (без учета собственного веса);
АШ - класс рабочей арматуры;
Т - тяжелый бетон;
С - сейсмический район строительства;
I - дополнительная закладная деталь.

Карты технического уровня и качества разработаны и распространяются ТашЗНИИЭП.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2 - Панели длиной 2860 мм, шириной II90 и I490 мм, армированные сварными каркасами с рабочими стержнями из стали класса А-Ш. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 29 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ТашЗНИИЭП, 700000, Ташкент, а/я I08.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ от 04.I2.87 № 395

Введены в действие с I5.I2.87

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22.

Инв. № 22789

Катал.л. № 060482

Главный инженер проекта С.Ш.СИРОТ

Главный инженер института Л.А.МУХАМЕДЖИН

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 24.02.88. Тираж 6950 экз. Заказ 6I5. ЦИТП Госстроя СССР