
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I37.I-8 Выпуск 4
ЦИТП	ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	УДК69I-4I3:69.025-2
АПРЕЛЬ 1988		На I листе На 2 страницах Страница I

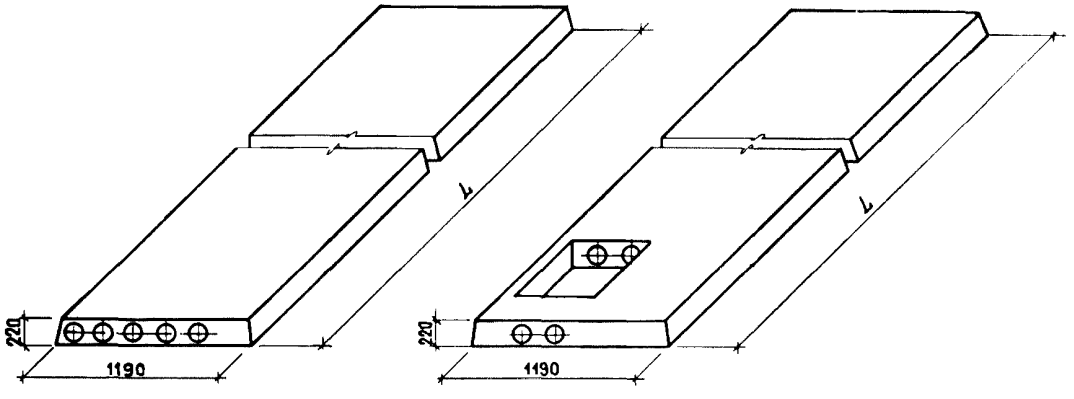

IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Плиты лоджий запроектированы в соответствии с требованиями ГОСТ 25697-83.
Бетон - тяжелый, класса по прочности на сжатие В22,5.
Плиты армируются напрягаемыми стержнями из арматуры класса Ат-У, ГОСТ 578I-82, диаметром I0,I2 и I4 мм (метод натяжения - электротермический);
прочая арматура плит из стали класса Вр-I, ГОСТ 6727-80.
Монтажные петли - из арматуры класса А-I, ГОСТ 578I-82.

НОМЕНКЛАТУРА ПЛИТ ЛОДЖИЙ

Марка плиты	Длина L, мм	Расход матер. бетон, м3	Расход матер. сталь, кг	Масса, кг	Марка плиты	Длина L, мм	Расход матер. бетон, м3	Расход матер. сталь, кг	Масса, кг
ПЛП63.I2-АтУ-м	6280	I,0I2	38,32	2530	ПЛП63.I2-АтУ-ам	6280	I,025	38,32	2562
ПЛП5I.I2-АтУ-м	5080	0,82I	30,I7	2052	ПЛП5I.I2-АтУ-ам	5080-	0,834	30,I7	2085
ПЛП63.I2пр-АтУ-м	6280	I,3I9	5I,42	3298	ПЛП63.I2пр-АтУ-ам	6280	I,324	5I,42	33I0
ПЛП63.I2л-АтУ-м	6280	I,3I9	5I,42	3298	ПЛП63.I2л-АтУ-ам	6280	I,324	5I,42	33I0
ПЛП5I.I2пр-АтУ-м	5080	I,056	37,59	2640	ПЛП5I.I2пр-АтУ-ам	5080	I,06I	37,59	2652
ПЛП5I.I2л-АтУ-м	5080	I,056	37,59	2640	ПЛП5I.I2л-АтУ-ам	5080	I,06I	37,59	2652

gost.e-ecolog.ru

C2B2 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Плиты лоджий предназначены для применения в жилых зданиях со стенами из кирпича и металлическим ограждением лоджий, строящихся в условиях II и III климатических районов и IB климатического подрайона. Расчетная нагрузка (без собственного веса плиты - 7,3I кПа
745 кгс/м2 .

Глубина опирания плит - не менее 90 мм.

C2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия ПЛП63.I2-АтУ-ам:

ПЛП - плита лоджии плоская многопустотная балочная,
63 - длина плиты (6280 мм) в дм;
I2 - ширина плиты (II90 мм) в дм;
АтУ - класс напрягаемой арматуры;
а - плита лоджии с торцами, заделываемыми бетонными вкладышами,
м - металлическое ограждение лоджии.

Для плит с эвакуационными люками в маркировку добавляют строчные буквы: "пр" - при правом исполнении плиты (ПЛП63.I2пр-АтУ-ам), "л" - при левом исполнении плиты (ПЛП63.I2л-АтУ-ам).

К настоящему выпуску разработана карта технического уровня и качества продукции, распространяемая ЦНИИЭП жилища.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 4. Предварительно напряженные плиты длиной 6280 и 5080 мм и шириной II90 мм, армированные стержнями из стали класса Ат-У, для зданий со стенами из кирпича и металлическим ограждением лоджий. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 42 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, I27434, Москва И-434, Дмитровское шоссе, 9, корп."Б".

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 04.0I.88 № I
Введены в действие с 0I.02.88

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Руководитель отделения

Инв. № 22856

Катал.л. №060844

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 24.02.88. Тираж 6950 экз. Заказ 6I5. ЦИТП Госстроя СССР