СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ I.I34.I-I6, вып.I
ЦИТП		УДК 69I.327-4I2
МАЙ 1989	БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЧЕРДАКА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	На I листах На 2 страницах Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Блоки изготавливаются из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие BI5. Рабочая арматура - сталь класса A III диаметра I0 мм (ГОСТ 578I-82), класса Bp I диаметрами 4 и 5 мм, ГОСТ 6727-80 . Распределительная арматура - сталь класса Bp I диаметром 5 мм, ГОСТ 6727-80 . Армирование производится сварными пространственными каркасами.

НОМЕНКЛАТУРА БЛОКОВ

Марка блока	Эскиз	L, мм	H_1, мм	H_2, мм	Расход материалов: Объем бетона, $м^3$	Сталь, кг: натуральная	Сталь, кг: привед. к кл. A-I	Масса блока, кг
ВБЧ 60.20.20-т	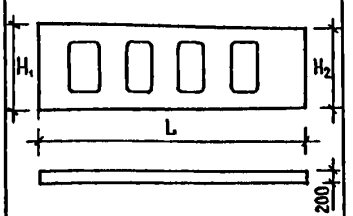	5980	2020	I900	I,69	77,3I	I07,45	4225
ВБЧ 57.20.20-т		5680	20I5	I900	I,57	73,75	I02,7	3925
ВБЧ 54.20.20-т		5380	20I0	I900	I,45	69,06	95,96	3625
ВБЧ 42.20.20-т		4I80	I980	I900	I,I2	55,I4	76,32	2800

gost.e-ecolog.ru

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Блоки внутренних стен чердака предназначены для 9-этажных и 5-этажных крупноблочных жилых зданий с проходным чердаком и конструктивной схемой с поперечными несущими стенами.

Изготовление блоков предусмотрено в горизонтальных формах.

Предел огнестойкости - не менее 2 часов.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ - I - IУ климатические районы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия ВБЧ 60.20.20-т

ВБЧ - внутренний блок чердака;

60 - длина 5980 мм;

20 - высота 2020 мм;

20 - толщина 200 мм;

т - тяжелый бетон.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Железобетонные блоки стен проходного чердака. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 46 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, I27434, Москва И-434, Дмитровское шоссе, 9, корп."Б".

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ № II от I6.0I.89.
Введены в действие ЦНИИЭП жилища с I5.02.89,приказ от 27.0I.89 № 59.
Срок действия - I994 г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22.

Инв. № 23616
Катал.л. № 063496

Гл. инженер института — А.М. Розентул
Гл. инженер проекта
Руководитель отделения — В.М. Острецов

gost.e-ecolog.ru