СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I34.I-I5 выпуски 2-I, 2-2
ЦИТП	БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ I-4 ЭТАЖА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ I-3 ЭТАЖА	УДК 69I-4I2:69.022.4
МАЙ 1988		На 2 листах На 3 страницах Страница I

Рис.I

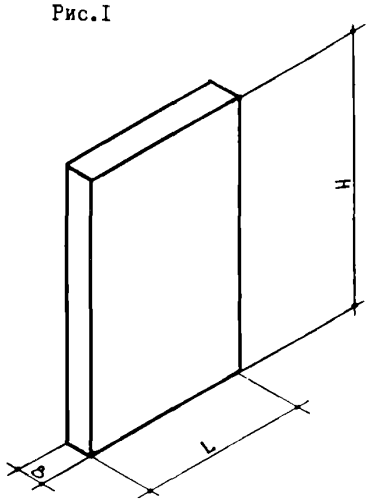


Рис.2

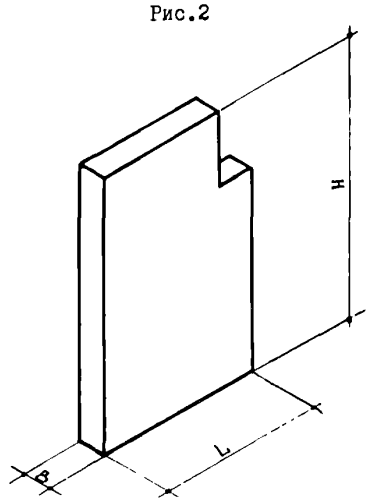


Рис.3


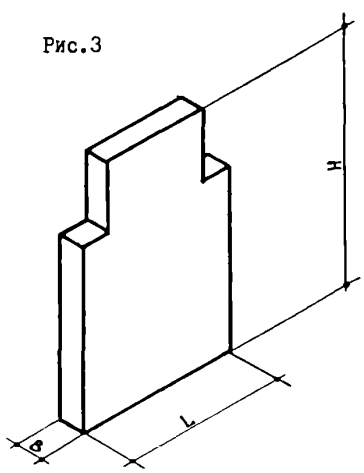


Рис.4

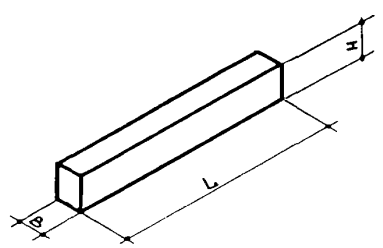

gost.e-ecolog.ru

БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ I-4 ЭТАЖА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ I-3 ЭТАЖА	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I34.I-I5 вып. 2-I, 2-2	Лист I Страница 2

D1AA *ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА*

Бетон тяжелый В7,5; ВI5.

Средняя плотность бетона D 2400. Блоки армированы пространственными каркасами.

Плоские каркасы из стали класса А-I диаметром 6...I0 мм, А-Ш диаметром 6...I6 мм по ГОСТ 578I-82[X] и класса Вр-I диаметром 3...5 мм по ГОСТ 6727-80[X].

Монтажные петли из стали класса А-I марки ВСт3пс2 и ВСт3сп2 по ГОСТ 578I-82[X].

В закладных изделиях применяется прокат из стали марки ВСт3кп2.

НОМЕНКЛАТУРА

Рис.	Марка изделия	Размеры, мм			Расход материалов					Масса, кг
					бетон		сталь, кг			
		L	H	B	класс	объем, м3	натуральн.	привед. к кл.А-I	прокат	
I	БВ6.22.I6-7,5т	580	2I80	I60	В7,5	0,20	4,I8	4,76	2,40	545
	БВ9.26.I6-7,5т	880	2540			0,34	6,27	7,58	2,40	930
	БВI0.26.I6-7,5т	980				0,38	7,08	8,77	2,40	I035
	БВI2.26.I6-7,5т	II80				0,47	7,83	9,87	2,40	I280
	БВI5.26.I6-7,5т	I480				0,59	9,60	I2,I0	2,40	I600
	БВI8.26.I6-7,5т	I780				0,7I	I0,57	I3,53	2,40	I930
	БВ9.30.I6-7,5т	880	3040			0,4I	9,32	II,88	2,40	III5
	БВI0.30.I6-7,5т	980				0,46	II,08	I4,4I	2,40	I250
	БВI2.30.I6-7,5т	II80				0,56	I3,64	I7,73	2,40	I520
	БВI5.30.I6-7,5т	I480				0,70	I5,66	20,64	2,40	I900
	БВI8.30.I6-7,5т	I780				0,85	I8,54	24,39	2,40	2305
2	БВ6.26.I6-7,5т-3	580	2540			0,22	5,35	6,48	2,40	600
	БВ9.26.I6-7,5т-3	880				0,34	5,73	7,04	2,40	930
	БВI0.26.I6-7,5т-3	980				0,38	6,99	8,64	2,40	I035
	БВI2.26.I6-7,5т-3	II80				0,45	7,24	9,0I	2,40	I220
	БВI5.26.I6-7,5т-3	I480				0,57	9,0I	II,23	2,40	I550
	БВI8.26.I6-7,5т-3	I780				0,70	9,98	I2,66	2,40	I900
	БВ6.30.I6-7,5т-3	580	3040			0,24	7,86	I0,49	2,40	655
	БВ9.30.I6-7,5т-3	880				0,39	8,75	II,29	2,40	I060
	БВI0.30.I6-7,5т-3	980				0,44	9,52	I2,I7	2,40	II95
	БВI2.30.I6-7,5т-3	II80				0,53	I2,I6	I5,6I	2,40	I440
	БВI5.30.I6-6,5т-3	I480				0,68	I4,I9	I8,53	2,40	I845
	БВI8.30.I6-7,5т-3	I780				0,83	I5,63	20,22	2,40	2250
3	БВ9.26.I6-7,5т-4	880	2540			0,33	6,67	8,I7	2,40	895
	БВI0.26.I6-7,5т-4	980				0,37	6,97	8,6I	2,40	I005
	БВI2.26.I6-7,5т-4	II80				0,45	7,I3	8,85	2,40	I220
	БВ9.30.I6-7,5т-4	880	3040			0,36	9,69	I2,42	2,40	980
	БВI0.30.I6-7,5т-4	980				0,4I	9,93	I2,77	2,40	III5
	БВI2.30.I6-7,5т-4	II80				0,5I	I0,93	I3,86	2,40	I385
4	БВП3.3.I6-I5-т	I280	340	I60	ВI5	0,07	5,I6	5,46	2,40	I90
	БВП4.3.I6-I5-т	I380				0,07	5,36	6,I6	2,40	I90
	БВП5.3.I6-I5т	I480				0,08	6,I2	7,23	2,40	220
	БВП8.3.I6-I5т	I780				0,I0	9,I0	I0,84	2,40	275
	БВП22.3.I6-I5т	2I80				0,I2	I3,44	I6,79	2,40	330
	БВП3.9.I6-I5т	I280	890			0,I8	4,98	5,65	2,40	490
	БВП4.9.I6-I5т	I380				0,20	5,24	6,0I	2,40	545
	БВП5.9.I6-I5т	I480				0,2I	5,32	6,II	2,40	570
	БВП8.9.I6-I5т	I780				0,25	6,92	8,II	2,40	680
	БВП22.9.I6-I5т	2I80				0,3I	8,54	I0,36	2,40	840
	БВП33.9.I6-I5т	3280				0,47	I9,52	24,69	2,40	I275

C2BA *УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:* Блоки внутренних стен предназначены для применения в I-4-этажных жилых зданиях и I-3-этажных общественных зданиях
Предел огнестойкости блоков - 6 часов

C2EE *ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ* - обычные

C2DD *КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР*- II,Ш,IB

C2BQ *СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ* - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия
БВ I5.30.I6-7,5т-3
БВ - блок внутренний простеночный
I5 - длина в дм
30 - высота в дм
I6 - толщина в см
7,5- класс бетона по прочности на сжатие
т - бетон тяжелый
3 - блок имеет одну четверть для опирания перемычечного блока

К вып.2-I,2-2 разработан выпуск "Карта технического уровня и качества продукции", распространяемый ЦНИИЭПгражданселькстроем.

Выпуски 2-I,2-2 данной серии разработаны взамен соответственно выпусков 4,5 серии I.I34-2 в части блоков толщиной I60 мм.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 2-I - Блоки толщиной I60 мм.Рабочие чертежи
Выпуск 2-2 - Блоки толщиной I60 мм.Арматурные изделия.Рабочие чертежи

Объем проектвых материалов,приведенных к формату А-4,- I08 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПгражданселькстрой, II7279, Москва, В-279,Профсоюзная ул.,93а

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры,приказ от 27.0I.88 № 23
Введены в действие с I5.02.88

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445,ул.Смольная,22

Инв.№ 22968
Катал.№ 06I003

gost.e-ecolog.ru