СССР

ЦИТП

ОКТЯБРЬ
1986

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.I34.I-I5
выпуски I-I; I-2; I-3
УДК 691-412:69.022.4

БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ I-4 ЭТАЖА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ I-3 ЭТАЖА

FEDK

На 2 листах
На 4 страницах
Страница I

Рис.I

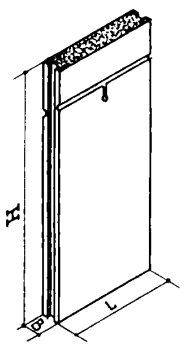


Рис.2

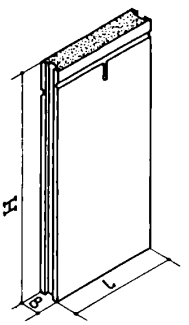


Рис.3

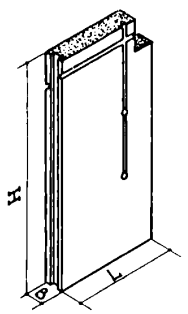


Рис.4

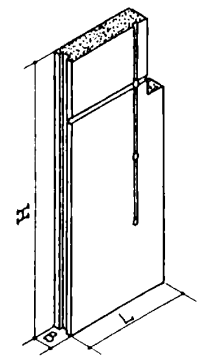


Рис.5

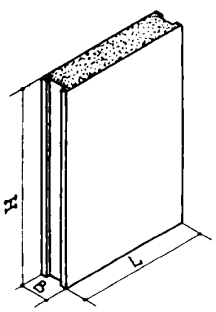


Рис.6

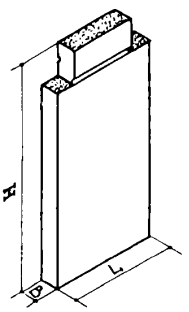


Рис.7




Рис.8

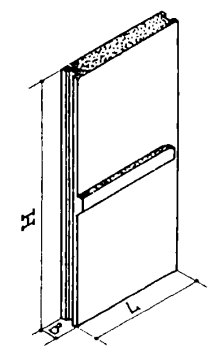


Рис.9




Рис.I0





Рис.II



gost.e-ecolog.ru

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон - тяжелый МI50, М200
Средняя плотность бетона 2400 кг/м3
Плоские каркасы и сетки из стали класса А-I диаметром 6...I2 мм, А-III диаметром 6...20мм по ГОСТ 578I-82[X] и класса Вр-I диаметром 4 мм по ГОСТ 6727-80[X].
Монтажные петли из стали класса А-I марки ВСт3пс2 по ГОСТ 578I-82[X].
В закладных изделиях применяется прокат из стали класса ВСт3кп2.
Блоки армированы пространственными каркасами.

Номенклатура блоков внутренних стен

Рис.	Марка изделия	Размеры, мм			Расход материалов					Масса т
					бетон		сталь, кг			
		L	H	B	марка	объем м3	натур.	приведен.к классу А-I	прокат	
	БВ9.28.20-I50Т	880				0,4I	7,85	9,54	2,40	I,I6
	БВI0.28.20-I50Т	980				0,46	8,80	I0,93	2,40	I,32
	БВII.28.20-I50Т	I040				0,50	9,46	II,63	2,40	I,4I
	БВI2.28.20-I50Т	II80				0,58	I0,50	I3,I6	2,40	I,63
I	БВI3.28.20-I50Т	I280	2780	200	I50	0,63	I0,66	I3,40	2,40	I,79
	БВI5.28.20-I50Т	I480				0,74	II,72	I4,95	2,40	2,I0
	БВI8.28.20-I50Т	I780				0,9I	I3,75	I7,60	2,40	2,57
	БВI2.30.20-I50Т	II80	3040			0,63	I2,6I	I6,26	2,40	I,78
	БВI5.30.20-I50Т	I480				0,8I	I4,68	I8,97	2,40	2,22
	БВ9.26.20-I50Т	880				0,37	7,48	8,99	2,40	I,04
	БВI0.26.20-I50Т	980				0,42	8,35	I0,27	2,40	I,I8
	БВII.26.20-I50Т	I040				0,45	8,4I	I0,36	2,40	I,27
2	БВI2.26.20-I50Т	II80	2540	200	I50	0,52	9,93	I2,32	2,40	I,47
	БВI5.26.20-I50Т	I480				0,67	II,0I	I3,9I	2,40	I,90
	БВI8.26.20-I50Т	I780				0,82	I2,93	I6,39	2,40	2,33
	БВI0.28.20-I50Т-3	980				0,48	8,8I	I0,95	2,40	I,36
	БВII.28.20-I50Т-3	I040	2780			0,5I	9,47	II,65	2,40	I,45
	БВI2.28.20-I50Т-3	II80				0,59	I0,5I	I3,I7	2,40	I,67
	БВI0.26.20-I50Т-3	980				0,43	I0,I4	I2,63	2,40	I,22
3	БВII.26.20-I50Т-3	I040	2540	200	I50	0,46	II,32	I4,37	2,40	I,3I
	БВI2.26.20-I50Т-3	II80				0,53	8,93	II,42	I,20	I,5I
	БВI5.26.20-I50Т-3	I480				0,69	I0,06	I3,08	I,20	I,94
	БВ6.26.20-I50Т-3	580				0,24	8,53	I0,54	2,40	0,68
	БВ9.26.20-I50Т-3	880				0,38	8,6I	I0,65	2,40	I,08
	БВI2.30.20-I50Т-3	II80				0,59	8,05	I0,I7	2,40	I,67
4	БВI5.30.20-I50Т-3	I480	3040	200	I50	0,77	9,88	I2,25	2,40	2,I8
5	БВ6.22.20-I50Т	580	2I80	200	I50	0,22	3,39	4,29	0,60	0,63
	БВ9.26.20-I50Т-4	880				0,42	6,94	8,76	I,20	I,I8
	БВI0.26.20-I50Т-4	980	2540	200	I50	0,47	7,08	8,97	I,20	I,32
6	БВI2.26.20-I50Т-4	II80				0,57	8,66	II,02	I,20	I,6I
	БВI5.26.20-I50Т-4	I480				0,7I	9,09	II,65	I,20	2,0I

БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1-4 ЭТАЖА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1-3 ЭТАЖА

Продолжение

Рис.	Марка изделия	Размеры, мм			Расход материалов					Масса т
		L	H	B	бетон		сталь, кг			
					марка	объем м3	натур.	прив. к кл. А-I	прокат	
	БВ9.5.20-150Т	880				0,07	3,45	3,85	1,20	0,20
	БВ10.5.20-150Т	980				0,08	3,55	4,00	1,20	0,23
	БВ11.5.20-150Т	1040				0,09	3,51	3,94	1,20	0,25
	БВ12.5.20-150Т	1180				0,10	3,63	4,11	1,20	0,28
7	БВ13.5.20-150Т	1280	480	200	150	0,11	3,74	4,28	1,20	0,31
	БВ15.5.20-150Т	1480				0,13	3,90	4,51	1,20	0,37
	БВ18.5.20-150Т	1780				0,16	4,23	4,50	1,20	0,45
	БВ12.9.20-150Т	1180	880			0,18	3,93	4,54	1,20	0,52
	БВ12.15.20-150Т	1180	1520			0,32	4,39	5,32	1,20	0,90
	БВ19.28.20-150Т-1	1940				1,03	22,78	31,78	1,20	2,91
	БВ18.28.20-150Т-1	1780				0,93	20,04	27,17	1,20	2,63
	БВ13.28.20-150Т-1	1280				0,65	17,46	22,89	2,00	1,84
8	БВ19.28.20-150Т-2	1940	2780	200	150	1,03	22,78	31,78	1,20	2,91
	БВ18.28.20-150Т-2	1780				0,93	20,04	27,17	1,20	2,63
	БВ13.28.20-150Т-2	1280				0,65	17,46	22,89	2,00	1,84
	БВП13.3.20-200Т-5	1280				0,06	5,38	6,17	1,20	0,25
	БВП14.3.20-200Т-5	1380				0,09	6,25	7,40	1,20	0,27
	БВП15.3.20-200Т-5	1480	340			0,09	6,41	7,61	1,20	0,29
	БВП18.3.20-200Т-5	1780				0,10	8,53	10,32	1,20	0,35
	БВП19.3.20-200Т-5	1880				0,12	9,99	12,39	1,20	0,36
	БВП22.3.20-200Т-5	2200				0,13	14,87	18,80	1,20	0,43
	БВП15.6.20-200Т	1480				0,17	5,55	6,40	1,20	0,49
9	БВП27.6.20-200Т	2680	580	200	200	0,31	7,50	8,99	1,20	0,88
	БВП13.3.20-200Т-6	1280				0,08	5,94	6,97	1,20	0,25
	БВП14.3.20-200Т-6	1380				0,09	6,99	8,46	1,20	0,27
	БВП15.3.20-200Т-6	1480	340			0,09	7,73	9,28	1,20	0,29
	БВП18.3.20-200Т-6	1780				0,10	12,63	15,16	1,20	0,35
	БВП19.3.20-200Т-6	1880				0,12	13,07	16,18	1,20	0,36
	БВП22.3.20-200Т-6	2200				0,13	20,23	29,07	1,20	0,43
	БВП14.8.20-200Т-5	1360				0,23	6,55	8,13	1,20	0,66
	БВП15.8.20-200Т-5	1460				0,25	6,67	8,30	1,20	0,71
10	БВП18.8.20-200Т-5	1760	840	200		0,30	8,83	10,39	1,20	0,85
	БВП22.8.20-200Т-5	2180				0,37	10,19	12,36	1,20	1,05
	БВП33.5.20-200Т-5	3260	480			0,32	42,55	54,80	1,20	0,89
	БВП14.8.20-200Т-6	1360				0,23	7,99	10,17	1,20	0,66

БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ I-4 ЭТАЖА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ I-3 ЭТАЖА	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I34.I-5 Вып.I-I;I-2;I-3	Лист 2 Страница 4

Продолжение

Рис.	Марка изделия	Размеры, мм			Расход материалов					Масса, т
		L	H	B	бетон		сталь, кг			
					марка	объем м3	натур.	привед. к кл. A-I	прокат	
I0	БВШ5.8.20-200Т-6	I460	840	200		0,25	8,23	I0,5I	I,20	0,7I
	БВШ8.8.20-200Т-6	I760				0,30	9,79	I2,76	I,20	0,85
	БВП22.8.20-200Т-6	2I80				0,37	II,37	I5,05	I,20	I,05
	БВП23.6.20-200Т-I	2280	580			0,29	24,50	33,95	I,00	0,82
	БВШ5.5.20-200Т-I	I500	480			0,I7	I7,62	24,09	I,30	0,48
II	БВП23.6.20-200Т-2	2280	580	200	200	0,29	24,50	33,95	I,00	0,82
	БВШ5.5.20-200Т-2	I500	480			0,I7	I7,62	24,09	I,30	0,48

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Блоки внутренних стен предназначены для применения в I-4-этажных жилых зданиях и I-3-этажных общественных зданиях со стенами из крупных легкобетонных блоков.
Предел огнестойкости блоков - 6 часов.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - II, III, IB

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия
БВI5.30.20-I50Т-3

БВ	- блок внутренний
I5	- длина в дм
30	- высота в дм
20	- ширина в см
I50	- марка бетона
Т	- бетон тяжелый
3	- блок имеет четверть для опирания перемычечного блока

Выпуски I-I; I-2 серии I.I34.I-I5 разработаны взамен выпусков 4,5 серии I.I34-2 в части блоков толщиной 200 мм.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск I-I - Блоки толщиной 200 мм, Рабочие чертежи
Выпуск I-2 - Блоки толщиной 200 мм. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи
Выпуск I-3 - Блоки толщиной 200 мм. Карта технического уровня и качества продукции
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I92 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПграждансельстрой, II7279, Москва, В-279,ул.Профсоюзная,93а
B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ № I83 от 30.05.86.
Введены в действие с 20.06.86.
B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.

Инв.№ 2I438
Катал.л.№ 054913

gost.e-ecolog.ru