
| | | |
|---|---|---|
| СССР | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ<br>ЧАСТЬ 3<br>ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ<br>Серия I.I34.I-I2<br>Вып.I<br>УДК 697.921.24 |
| ЦИТП | БЛОКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 И 3,0 М | FVMP |
| СЕНТЯБРЬ<br>1984 | | На 2-х листах<br>На 4-х страницах<br>Страница I |

Схемы установки вентблоков и схемы вентиляции

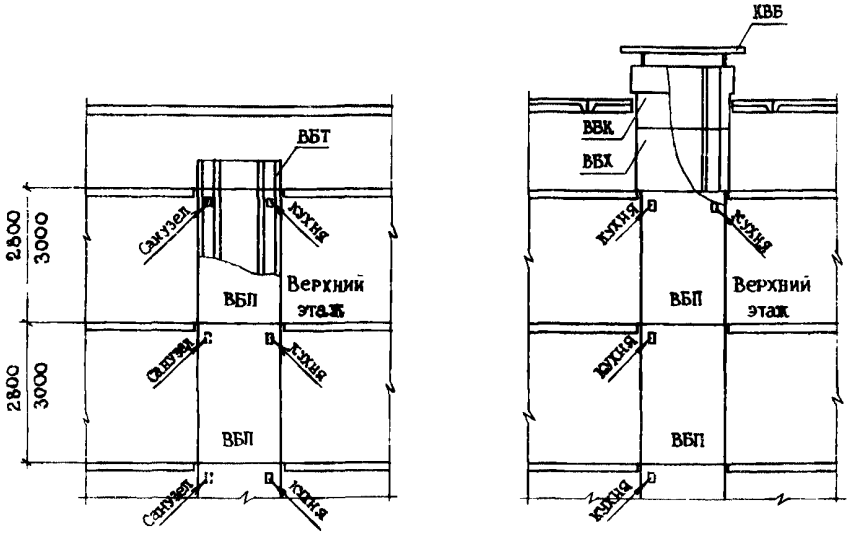


ДIАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый цементный марки М150 - для внутренних блоков и крышек.

Керамзитобетон плотной структуры марки М100 - для наружных блоков.

Арматура из стали класса Вр-I ГОСТ 6727-80 диаметром 4 мм.

Блоки армированы пространственными каркасами.

gost.e-ecolog.ru

| БЛОКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 И 3,0 М | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I34.I-I2 Выпуск I | Лист I Страница 2 |
|---|---|---|

Рис.I

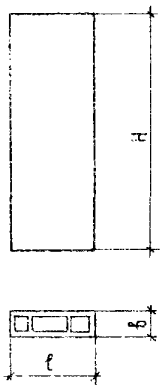



Рис.2

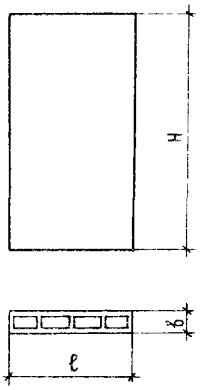



Рис.3


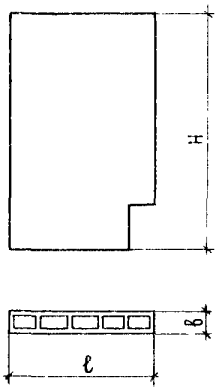



Рис.4

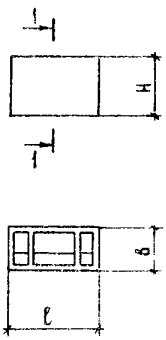


1-1




Рис.5





Рис.6






Рис.7

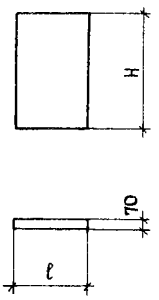


## НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

| Марка изделия | Рис. | Размеры, мм | | | | Расход материалов | | | | Масса панели, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | H | ℓ | в | c | Бетон | | Сталь, кг | | |
| | | | | | | Марка | Объем, м3 | Натуральн. | Привед. к кл. A-I | |
| ВБП 9.28.3-Т | I | 2790 | 880 | 300 | - | I50 | 0,32 | 8,5 | II,4 | 800 |
| ВБП 9.28.3-П | | | | | | | | | | 650 |
| ВБП 9.30.3-Т | | 2990 | | | | | 0,34 | 8,8 | II,8 | 850 |
| ВБП 9.30.3-П | | | | | | | | | | 690 |
| ВБП I4.28.2-Т | 2 | 2790 | I360 | 240 | - | I50 | 0,43 | I0,3 | I4,0 | I080 |
| ВБП I4.28.2-П | | | | | | | | | | 870 |
| ВБП I4.30.2-Т | | 2990 | | | | | 0,46 | I0,6 | I4,5 | II50 |
| ВБП I4.30.2-П | | | | | | | | | | 930 |

| БЛОКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 И 3,0 М | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I34.I-I2 Выпуск I | Лист 2 Страница 3 |
|---|---|---|

Продолжение

| Марка изделия | Рис. | Размеры, мм | | | | Расход материалов | | | | Масса панели, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Бетон | | Сталь, кг | | |
| | | H | ℓ | b | c | Марка | Объем, м3 | Натуральн. | Привед. к кл. A-I | |
| ВБП I6.28.2-Т | 3 | 2790 | I600 | 240 | - | I50 | 0,5I | II,8 | I6,2 | I270 |
| ВБП I6.28.2-П | | | | | | | | | | I030 |
| ВБП I6.30.2-Т | | 2990 | | | | | 0,54 | I2,7 | I7,6 | I350 |
| ВБП I6.30.2-П | | | | | | | | | | I090 |
| ВБТ 9.6.5-Т | 4 | 600 | 880 | 460 | 320 | I50 | 0,06 | 3,0 | 4,0 | I50 |
| ВБТ 9.6.5-П | | | | | | | | | | I30 |
| ВБТ I4.6.4-Т | | | I360 | 400 | 260 | | 0,08 | 3,4 | 4,6 | 200 |
| ВБТ I4.6.4-П | | | | | | | | | | I70 |
| ВБХ II.I4.5-П | I | I350 | I080 | 520 | - | I00 | 0,55 | 8,9 | I0,8 | 700 |
| ВБХ II.5.5-П | | 450 | | | | | 0,I8 | 5,5 | 6,4 | 250 |
| ВБХ I6.I4.5-П | 2 | I350 | I560 | 460 | - | I00 | 0,73 | I0,I | I2,6 | 950 |
| ВБХ I6.5.5-П | | 450 | | | | | 0,24 | 6,2 | 7,4 | 3I0 |
| ВБК I2.I4.6-П | 5 | I350 | II80 | 620 | - | I00 | 0,64 | I2,I | I4,0 | 830 |
| ВБК I6.I4.6-П | 6 | I350 | I660 | 560 | - | I00 | 0,86 | I3,2 | I5,7 | II00 |
| КВБ 20.9.I-Т | 7 | I350 | 980 | 70 | - | I50 | 0,I3 | 5,0 | 5,7 | 320 |
| КВБ I5.I0.I-Т | | I540 | | | | | 0,II | 5,4 | 6,2 | 260 |

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Вентблоки разработаны для применения в жилых зданиях с высотой этажа 2,8 и 3,0 м. Вентблоки могут быть использованы для зданий в 5÷9 этажей с теплым чердаком и для зданий до 5 этажей с холодным чердаком.

В зданиях с теплым чердаком вентиляция кухни и санузла может осуществляться через один общий вентблок.

В зданиях с холодным чердаком для вентиляции санузла и кухни необходимы самостоятельные вентблоки.

Предусматривается подсоединение местных каналов к сборным на каждом этаже.

Вентиляционные блоки являются самонесущими и не могут быть использованы как элементы, воспринимающие дополнительные нагрузки.

С2ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия: ВБП 9.28.3-Т

ВБ - наименование изделия - вентиляционный блок
П - тип блока - поэтажный блок
9 - номинальная ширина блока 9 дм
28 - номинальная высота блока 28 дм
3 - номинальная толщина блока 3 дм
Т - вид бетона - тяжелый бетон

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I Блоки для жилых зданий до 9 этажей

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 6б форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, I27434, Москва, И-434, Дмитровское шоссе, 9, корпус "Б"

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ № I50 от 04.06.I984г.
Введены в действие с 30.07.I984г.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, ул. Смольная, 22

Инв. № I97I4
Катал.л. № 050078

Гл.инженер проекта Д.Пальман

Руководитель отделения проектных работ А.К. [illegible]

gost.e-ecolog.ru