
СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.090.I-7c Вып. I-5
АПП ЦИТП	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 М ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ	
ЯНВАРЬ **1992**		На I листе На 2 страницах Страница I

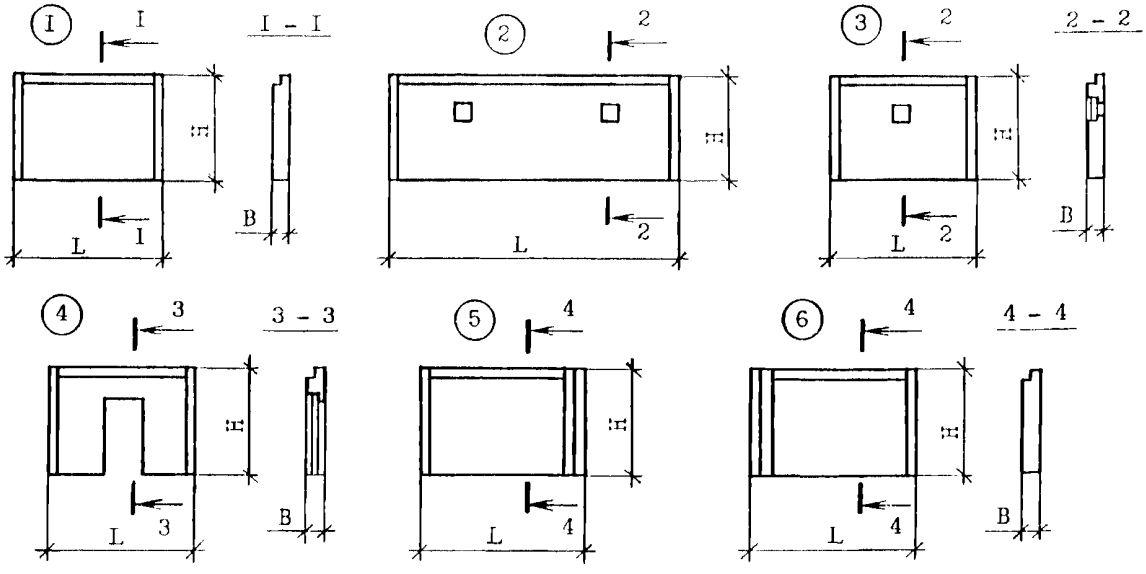

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон легкий на пористых заполнителях класса В10, плотностью D1200 кг/м^3.

Панели армированы пространственными сварными каркасами.

Вертикальная и горизонтальная арматура из стали класса А-Ш и Вр-I.

В закладных изделиях применяется сталь класса А-Ш и полосовая сталь марки ВСт3пс6.

Наружный отделочный слой - цементный раствор М100.

Номенклатура изделий

Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм			Расход материалов				Масса изделия, т
		L	H	B	бетон, м^3	отделочный слой, м^3	сталь, кг		
							натуральн.	привед. к кл.А-I	
I	ПСЦ 60.2I.3,5-П-С9	5990	2100	350	3,85	0,25	I04,59	I30,94	5,07
	ПСЦ 30.2I.3,5-П-С9	2990			I,88	0,I3	56,83	7I,73	2,49
	ПСЦ I8.2I.3,5-П-С9	I790			I,07	0,08	39,60	49,40	I,46
	ПСЦ I2.2I.3,5-П-С9	II90			0,68	0,05	28,I4	35,07	0,9I
	1ПСЦ 30.2I.3,5-П-С9	2990			I,88	0,I3	58,63	73,53	2,49
	2ПСЦ 30.2I.3,5-П-С9	2990			I,88	0,I3	58,63	73,53	2,49
	3ПСЦ 30.2I.3,5-П-С9	2990			I,88	0,I3	58,63	73,53	2,49
2	1ПСЦ 60.2I.3,5-П-С9	5990	2100	350	3,78	0,24	I04,59	I30,94	4,99
3	4ПСЦ 30.2I.3,5-П-С9	2990	2100	350	I,85	0,I2	56,83	7I,73	2,49
4	5ПСЦ 30.2I.3,5-П-С9	2990	2100	350	I,38	0,I0	50,49	64,70	I,84

gost.e-ecolog.ru

Продолжение

Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм			Расход материалов				Масса изделия, т
		L	H	B	бетон, $м^3$	отделочный слой, $м^3$	сталь, кг		
							натуральн.	привед. к кл.А-I	
5	IIIСЦ 32.2I.3,5-П-С9	3245	2I00	350	I,99	0,I3	6I,76	78,23	2,62
	IIIСЦ I4.2I.3,5-П-С9	I445			0,79	0,06	33,07	4I,55	I,04
6	2IIСЦ 32.2I.3,5-П-С9	3245	2I00	350	I,99	0,I3	6I,76	78,23	2,62
	2IIСЦ I4.2I.3,5-П-С9	I445			0,79	0,06	33,07	4I,55	I,04

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выпуск I-5 серии I.090.I-7с содержит рабочие чертежи панелей наружных стен нулевого цикла однослойных толщиной 350 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов. Общие указания по применению и расчету панелей приведены в выпуске 0-I "Указания по применению изделий".

Панели представляют собой плоскую однослойную конструкцию толщиной 350 мм, армируемую пространственными сварными каркасами.

Предел огнестойкости - 2,5 часа.

J3OB ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{48\ кгс/м^2}{0,48\ кПа}$

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 9 баллов

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок панелей.

Первая цифра означает: наличие в панелях проема; наличие дополнительных арматурных выпусков; отличие в конструкции торца и его расположении (зеркальность).

Группа букв означает:

ПСЦ - панель стеновая цокольная.

Вторая группа цифр (записаны через точку) обозначает габарит панели (длина, высота и толщина) в дециметрах.

Буква П означает вид бетона - бетон легкий на пористых заполнителях.

Буквенно-цифровая группа в конце марки означает - для применения в районах сейсмичностью 9 баллов.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I-5 - Панели наружных стен нулевого цикла однослойные толщиной 350 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 84 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ТбилЗНИИЭП, 380086, Тбилиси 86, Сандро Эули, 5а.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ №I28 от I3.09.9I. Введены в действие ТбилЗНИИЭП с 0I.02.92, приказ №I23 от I7.09.9I. Срок действия I996 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Тбилисский филиал АПП ЦИТП, 380053, Тбилиси 53, пр. Гурамишвили, 86а.

Инв. №

Катал. л. №066842

gost.e-ecolog.ru