СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Серия I.036.5-2.95 Выпуск 0,I
Россия	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИСКРО- НЕДАЮЩИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	ВЗАМЕН серия 2.435-6 выпуск 5
ГП ЦПП		
СЕНТЯБРЬ 1995		На 2 страницах Страница I

Рис. I

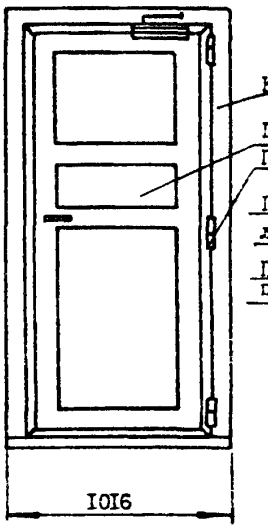

Рис. 2

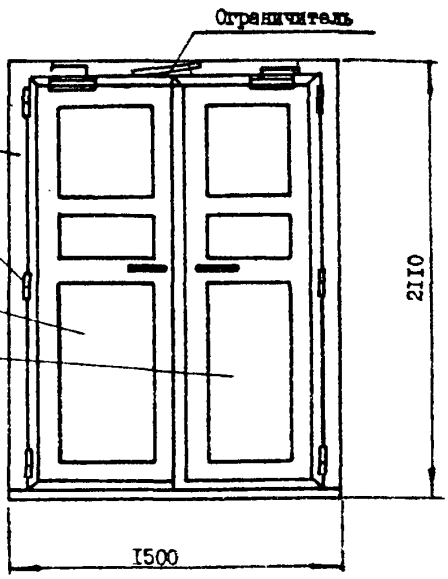

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номенклатура изделий предусматривает двери распашные.

Конструкция дверей, независимо от количества створок, выполнена в виде блока, состоящего из полотна (полотен) и коробки, шарнирно соединенных между собой петлями. Полотно выполнено из сплошных досок, обшитых древесноволокнистыми плитами.

Рама коробки выполнена из деревянного бруса в четверть. По периметру коробки проложены прокладки из асботкани и нанесено вспучивающееся огнезащитное покрытие.

На каждом полотне установлены закрыватели дверные.

gost.e-ecolog.ru

НОМЕНКЛАТУРА ДВЕРЕЙ

Марка дверей	Рис	Размер дверей в модулях НхВ, дм	Габарит проема при материале стен, (в х h) мм			Сталь, кг	Лесоматериалы, м³	Масса, кг
			Железобетонные перегородки	Кирпич	Стены и перегородки леточн. разрезки			
ДПИ 2,IxI,0--REO,6	I	2IxI0	I020x2II5	I020x2II5	I020x2II5	9,2	0,2	I20,0
ДПИ 2,IxI,5--REO,6	2	2IxI5	I520x2II5	I520x2II5	I520x2II5	I3,8	0,3	I70,0

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Двери предназначены для ограждения внутренних проемов в противопожарных стенах и перегородках зданий различного назначения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расчетная температура наружного воздуха — минус 40°С.

Нормативное значение ветрового давления — 0,55 кПа / 55 кгс/м²

Минимальный предел огнестойкости — 0,6 часа.

Степень агрессивности среды — слабоагрессивная.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марок ДПИ 2,IxI,0-REO,6; ДПИ 2,IxI,5-REO,6

Д - двери;

П - противопожарные;

И - искронедающие

2,IxI,0; 2,IxI,5 - размеры дверей в модулях (высота х ширина) в м

REO,6 - предел огнестойкости по признаку обрушения и потери целостности конструкции в ч.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Обозначение выпуска	Наименование выпуска
Выпуск 0	Указания по применению. Узлы. Рабочие чертежи
Выпуск I	Двери однопольные и двупольные. Рабочие чертежи

Полный объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I54 форматки.

АВТОР — АООТ ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп.2

УТВЕРЖДЕНИЕ — Главное управление проектирования и инженерных изысканий Минстроя России, письмо от 20.07.95 № 9-3-I/I29

ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ — АООТ ЦНИИпромзданий, приказ от 3I.07.95 № 22

СРОК ДЕЙСТВИЯ — Начало - сентябрь I995 г. Окончание - декабрь 2000 г.

ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ — Государственное предприятие - Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), I27238, Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп. 2.

Инв. № ЦП04I7

Катал.л. № ЦП00504

gost.e-ecolog.ru