

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ. ЧАСТЬ 3 РАЗДЕЛ 3.1 КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ	Серия 1.036.2-3.02 выпуск 1
РОССИЯ ГУП ЦПП	**ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**	Код ОКП 526217
Январь 2003	ТИПОВАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	На 3 страницах Страница 1

Рис.1

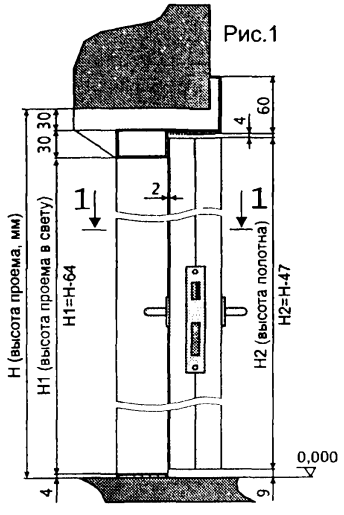

1-1

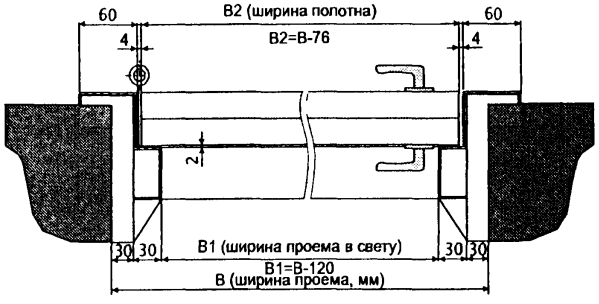

2-2 (однопольная)



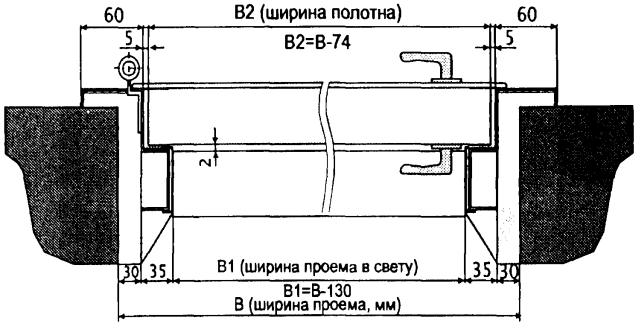


Рис.2

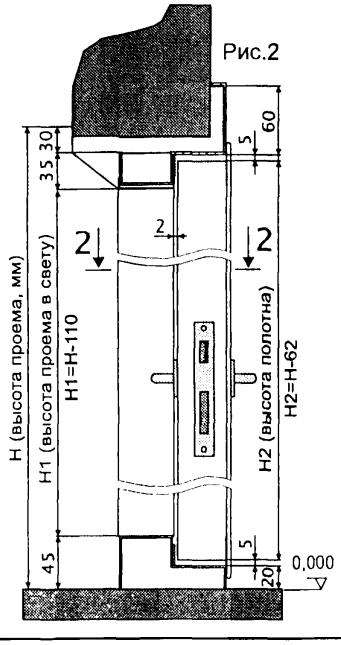

2-2 (двупольная)

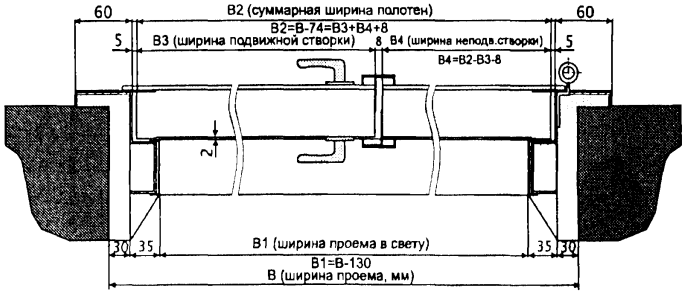

gost.e-ecolog.ru

СК-3	ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Серия 1.036.2-3.02 выпуск 1	Страница 2

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Дверь состоит из рамы и полотна. Рама изготавливается из стального листа, согнутого в сложный профиль, внутренняя полость профиля в районе притвора заполнена теплоизоляционным материалом. Рама является жесткой конструкцией и одновременно образует наличник. На раму с помощью регулируемых петель навешивается полотно коробчатого типа. Внутренняя полость полотна заполнена теплоизоляционными материалами, уложенными в порядке и количестве, обеспечивающем заданный предел огнестойкости. Дверное полотно однопольной двери оборудовано замком-защелкой, обеспечивающим зацепление полотна с коробкой в районе вертикальной стойки коробки. В двупольной двери, дверное полотно подвижной створки оборудовано замком-защелкой, обеспечивающим зацепление полотна с коробкой в районе вертикальной и горизонтальной стоек коробки. Дверное полотно неподвижной створки оборудовано защелками, открывание которых при необходимости приводит к освобождению створки. По периметру дверной коробки устанавливается термоуплотнительная лента, заполняющая зазоры между полотном и коробкой в случае пожара. Со стороны петель на раме имеются неподвижные противосъемные ригели.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Предел огнестойкости, минуты,	30;60;90
2. Инерционность срабатывания, сек., не более	15
3. Усилие открывания двери в начальный период, кгс, не более	30
4. Тип привода закрывания	местный
5. Тип привода открывания	ручной

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Двери противопожарные металлические однопольные и двупольные сплошные и со светопрозрачными вставками (стекло «PYROBAT 21» от площади дверного проема не более 25%) предназначены для защиты проемов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений различного назначения от распространения пожара и его опасных факторов.

Двери рассчитаны на эксплуатацию в отапливаемых помещениях в диапазоне температур от +1 до +40 град., во взрывобезопасных средах.

Срок эксплуатации до списания –20 лет.

Серия разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 30247.0-94,
ТУ 5262-003-45881400-98; ТУ 5262-005-45881400-99;
ТУ 5262-004-45881400-99; ТУ 5262-006-45881400-00;
ТУ 5262-009-45881400-02.

СК-3	ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Серия 1.036.2-3.02 выпуск 1	Страница 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Противопожарные двери сертифицированы.

Рис.	Тип двери	Сертификат	
		Пожарной безопасности	Соответствия
Рис.1	ДПМ-Пульс-01/30	ССПБ.RU.УП001.ВО1601	РОСС RU.ББ02.Н00833
	ДПМ-Пульс-01/30(остекл.)		
	ДПМ-Пульс-01/30 (спец.)		
Рис.1	ДПМ-Пульс-01/60-1	ССПБ.RU.УП001.ВО1209	РОСС RU.ББ02.Н00684
	ДПМ-Пульс-01/60-1 (остекл.)	ССПБ.RU.УП001.ВО2527	РОСС RU.ББ02.Н01347
	ДПМ-Пульс-01/60	ССПБ.RU.УП001.ВО876	РОСС RU.ББ02.Н00566
	ДПМ-Пульс-02/60Р	ССПБ.RU.УП001.ВО1944	РОСС RU.ББ02.Н01006
	ДПМ-Пульс-02/60Р (остекл.)		

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Обозначение выпуска	Наименование выпуска
Выпуск 1.	Двери. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 100 форматок.

АВТОР — НПО «Пульс», 107014, Москва, ул. Русаковская, д. 28, стр.1а

ИЗГОТОВИТЕЛИ — НПО «Пульс», 107014, Москва, ул. Русаковская, д. 28, стр.1а

УТВЕРЖДЕНИЕ — Госстрой России, письмо от 20.11.2002г. № ЛБ-40

ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ — с 01 ноября 2002г. НПО «Пульс», приказ от 30 октября 2002г № 8

ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ — НПО «Пульс», 107014, Москва, ул. Русаковская, д. 28, стр.1а

Катал.л. № Ц000611

gost.e-ecolog.ru