СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.034.I-I/90 Вып.2
ЦИТП	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	УДК 69I-4I2:62I.03
ДЕКАБРЬ 1990		На 2 листах На 3 страницах Страница I

Рис. I

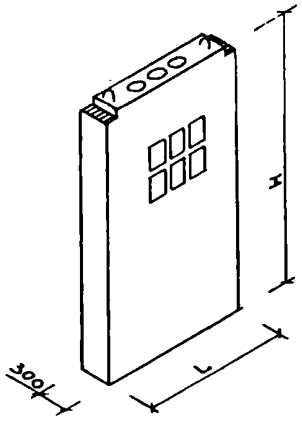


Рис.2

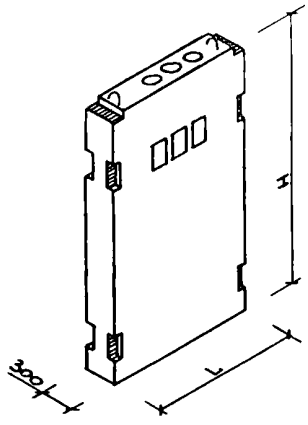


Рис.3

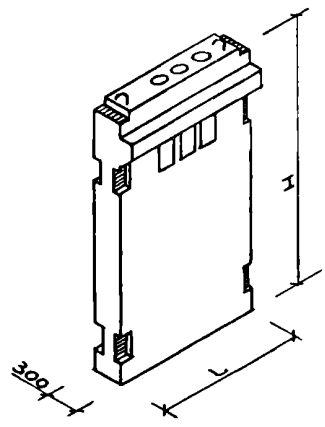


Рис.4


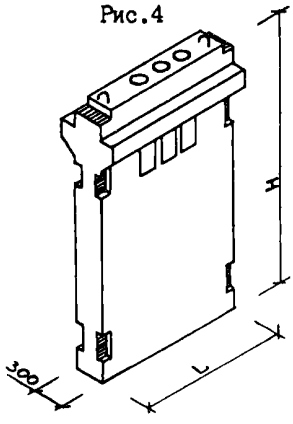


Рис.5

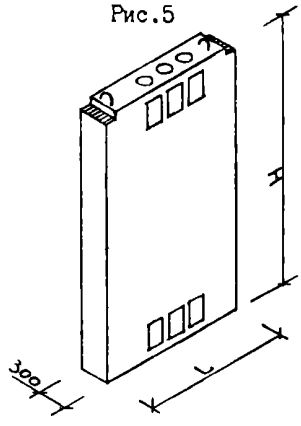

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Вентиляционные блоки, вентиляционные блоки-диафрагмы жесткости:

класс бетона В25.

Продольная арматура из стали класса А-Ш диаметром 8 мм, ГОСТ 578I-82 .

Поперечная арматура из стали класса Вр-I диаметром 5 мм, ГОСТ 6727-80 .

В закладных деталях применяется сталь класса А-Ш, ГОСТ 578I-82 и сортовой прокат, СНиП 2.03.0I-84.*

Вентиляционные крышные блоки:

класс бетона ВI5.

Продольная и поперечная арматура из стали класса Вр-I диаметром 3 мм, ГОСТ 6727-80 .

gost.e-ecolog.ru

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.034.I--I/90 Вып.2	Лист I Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ

Марка изделия	Рис.	Размеры, мм		Бетон		Расход стали, кг		Масса, кг
		H	L	объем, м3	приведен. толщ.,см	натуральн.	приведен. к классу A-I	
В 2I.8.30	I	2I00	840	0,324	I8,37	I8,48	23,43	8I0
В 33.8.30		3270		0,5I3	I8,68	23,66	30,90	I285
В 20.I2.30		I970	II80	0,447	I9,23	27,87	36,35	III5
В 33.I2.30		3270		0,744	I9,28	38,I7	50,88	I860
В 20.I5.30		I970	I480	0,584	20,03	30,96	40,82	I460
В 33.I5.30		3270		0,969	20,02	43,52	58,37	2420
В 20.26.30		I970	2560	0,949	I8,82	45,5I	6I,20	I580
В 33.26.30		3270		I,580	I8,87	64,49	87,85	3950
В 20.30.30		I970	2980	I,072	I8,26	5I,24	68,83	2680
В 33.30.30		3270		I,785	I8,32	74,20	I04,29	4460
ВД 20.I2.30	2	I970	II80	0,464	I9,96	67,52	79,8I	II60
ВД 33.I2.30		3270		0,77I	I9,98	99,7I	II9,03	I930
ВД 20.I5.30		I970	I480	0,584	20,03	70,60	84,26	I460
ВД 33.I5.30		3270		0,969	20,02	I04,67	I25,84	2420
ВД 20.26.30		I970	2560	0,989	I9,6I	85,07	I04,64	2475
ВД 33.26.30		3270		I,543	I8,43	I26,02	I55,73	3860
ВД 20.30.30		I970	2980	I,I20	I9,08	90,79	II2,75	2800
ВД 33.30.30		3270		I,862	I9,II	I35,62	I69,26	4655
IВД 20.I2.30	3	I970	II80	0,497	2I,38	70,69	84,36	I240
IВД 33.I2.30		3270		0,804	20,84	I02,88	I23,59	20I0
IВД 20.I5.30		I970	I480	0,625	2I,44	74,30	89,9I	I560
IВД 33.I5.30		3270		I,0I0	20,87	I08,65	I3I,78	2525
IВД 20.26.30		I970	2560	I,060	2I,02	90,9I	II3,03	2650
IВД 33.26.30		3270		I,6I3	I9,27	I33,00	I65,39	4030
IВД 20.30.30		I970	2980	I,203	20,49	97,59	I22,27	3000
IВД 33.30.30		3270		I,944	I9,95	I42,78	I79,47	4860
2ВД 20.I2.30	4	I970	II80	0,530	22,80	73,86	88,93	I325
2ВД 33.I2.30		3270		0,836	2I,67	I06,05	I28,I5	2090
2ВД 20.I5.30		I970	I480	0,665	22,8I	78,00	95,38	I660
2ВД 33.I5.30		3270		I,050	2I.70	II2,35	I37,0I	2620
2ВД 20.26.30		I970	2560	I,I30	22,4I	96,75	I2I,07	2820
2ВД 33.26.30		3270		I,684	20,I2	I38,76	I73,79	42I0
2ВД 20.30.30		I970	2980	I,285	2I,89	I05,87	I33,50	32I0
2ВД 33.30.30		3270		2,026	20,79	I49,50	I89,I4	5060
ВК I3.8.30	5	I250	840	0,205	I9,52	4,65	5,74	5I0 / 390
ВК I3.I2.30			II80	0,332	22,5I	5,02	7,67	830 / 630
ВК I3.I5.30			I480	0,407	22,00	5,38	6,99	I0I0 / 770

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.034.I-I/90 Вып.2	Лист 2 Страница 3

Продолжение

Марка изделия	Рис.	Размеры, мм		Бетон				Масса, кг
		H	L	объем, м3	приведен. толщ., см	натуральный	приведен. к классу А-I	
ВК I3.26.30	5		2560	0,665	20,78	6,59	8,77	I660 / I260
ВК I3.30.30			2980	0,749	20,II	7,I2	9,55	I870 / I4I5

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Сборные железобетонные изделия предназначены для применения в строительстве многоэтажных, до I2 этажей, общественных, производственных и вспомогательных зданий, с высотами этажей 2,8; 3,3 м и техническим подпольем высотой 2,0 м.

Вентиляционные крышные блоки предназначены для установки в уровне покрытий зданий на вентиляционные блоки. Арматурные изделия представлены в выпуске 4.

Р2СО СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - 2,5 часа

С2ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

С2ВО СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:

IВД 20.26.30, ВК I3.8.30

I - количество консолей;
ВД - вентиляционный блок-диафрагма жесткости;
ВК - вентиляционный крышный блок;
20, I3 - высота блока в дециметрах;
26, 8 - ширина блока в дециметрах;
30 - толщина блока в сантиметрах.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2 - Вентиляционные блоки, вентиляционные блоки-диафрагмы жесткости, вентиляционные крышные блоки с отверстиями диаметром I94 мм. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 82 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП учебных зданий, I27434, г.Москва, Дмитровское шоссе,9 совместно с ЦНИИП реконструкции городов

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от 24.04.90 г., № АЧ-8. Введены в действие ЦНИИЭП учебных зданий с 0I.I0.90 г., приказ от 22.05.90 г. № 28. Срок действия I995 г.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, Смольная, 22

Инв.№24453
Катал.л. № 065615

Главный инженер мастерской №2 В.А.Маргулец

Главный инженер института А.К.Лахович

gost.e-ecolog.ru