К400-3-79

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.420-I2 доп.к сер.ИИ20/70 Выпуск 8 УДК.624.0I2.45:725.4
ГП ЦПП	КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С СЕТКАМИ КОЛОНН 6х6 м И 9х6 м ПОД НАГРУЗКИ СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 КГС/М^2 И I500 КГС/М^2	FJCG
МАРТ 1979		На I листе На 2 страницах Страница I

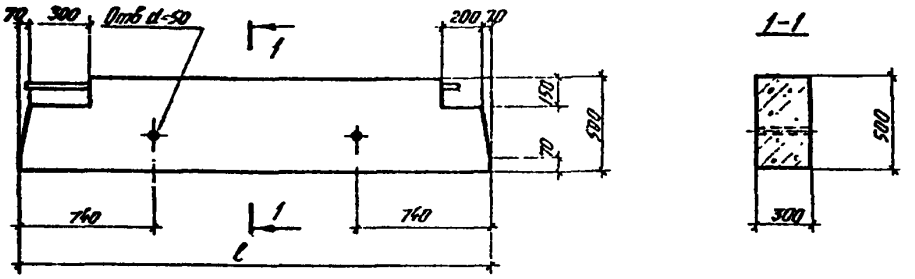

Марка ригеля	Местоположение ригеля	Длина мм l	Расход материалов		Марка бетона	Масса т	Нормативная временная длительная нагрузка на перекрытие кгс/м2
			Бетон м^3	Сталь кг			
Б45-I	В крайнем пролете	4920	0,7I	329,7	400	I,78	I000-2500
Б46-I	В среднем и крайних пролетах	5220	0,75	353,0	400	I,88	I000-2500
Б47-I	В среднем пролете	5420	0,79	350,6	400	I,93	I000-2500

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выпуск 8 серии I.420-I2 часть работы, полный состав которой изложен в выпуске 0-3 серии I.420 - I2.

Альбом содержит рабочие чертежи поперечных ригелей торцовых рам для зданий с перекрытиями из плит, опирающихся на ригели прямоугольного сечения, с сеткой колонн 6х6 м.

Ригели изготавливаются из бетона марки 400.

Продольная арматура принята из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-Ш по ГОСТ 5781-75, а также из холоднотянутой проволоки класса В-I по ГОСТ 6727-53^{х}.

Для изготовления закладных деталей применяется сортовой прокат из стали класса С38/23 по ГОСТ 380-71^{х}.

Марки стали арматуры и закладных деталей должны устанавливаться в проекте конкретного объекта в зависимости от температурных условий эксплуатации конструкций и характера нагрузок в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и указаниями, приведенными в выпуске 0-3 серии I.420-I2.

Ригели предназначены для применения в зданиях с неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной газовыми средами. В конкретном проекте должны быть оговорены дополнительные мероприятия по антикоррозионной защите ригелей в соответствии с "Указаниями по проектированию антикоррозионной защиты строительных конструкций"(СН 262-67).

Р.Н.Дурнева

Гл.инженер проекта

И.А.Петров

Гл.инженер института

3.01.П-2.94 т.1
На двух страницах, страница I

gost.e-ecolog.ru

Область применения: I-IУ районы территории СССР по скоростным напорам ветра; IУ район - по снеговой нагрузке; сейсмичность до 6 баллов.

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 8. Железобетонные торцовые ригели прямоугольного сечения пролетом 6 м.

Объем проектных материалов - 54 форматки

АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва,И-238, Дмитровское шоссе, д.46, при участии НИИЖБ

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие с I.03.79 г. Госстроем СССР. Постановление № I86 от 26.09.78 г.

ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.№ I5759
Катал.х.№ 039596к

gost.e-ecolog.ru