СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 2.800-2 Выпуск 9 УДК 697.921.24:728.94
ГП ЦПП	УНИФИЦИРОВАННЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	FRQA
Август 1969		На 1-ом листе На 2-х страницах Страница 1

В зданиях с чердачным перекрытием



В зданиях с совмещенным покрытием

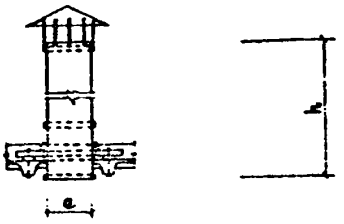

В альбоме представлены рабочие чертежи вытяжных вентиляционных шахт (ВВШ) для естественной вентиляции животноводческих и птицеводческих зданий. Шахты устанавливаются на несущие конструкции чердачных перекрытий или совмещенных покрытий этих зданий.

Шахты собираются из готовых щитов, которые изготовляются из досок толщиной 19 мм в два слоя и обиваются кровельной сталью по войлоку, вымоченному в глиняном растворе, или по асбестовому картону.

Марка шахт	Сечение в мм	Высота в мм	Способ открывания клапанов	Тип здания	Расход материалов: лесоматер. м3	Расход материалов: стали кг
ВВШ -2-2м	200х200	2000	калориферные решетки	с совмещенным покрытием	0,147	35,9
ВВШ -2-4м	200х200	4000	-"- -"-	с чердачным перекрытием	0,241	85,7
ВВШ -2-5м	200х200	5000	-"- -"- -"- -"-		0,291	37,7
ВВШ -2-6м	200х200	6000	-"- -"- -"- -"-		0,335	99,7
ВВШ -4-3м	400х400	3000	индивидуальное откр.	с совмещенным покрытием	0,307	70,0
ВВШ -4-4м	400х400	4000	-"-	с чердачным перекрытием	0,445	65,25
ВВШ -4-5м	400х400	5000	-"- -"- -"-		0,525	70,25
ВВШ -4-6м	400х400	6000	-"- -"- -"-		0,607	75,25
ВВШ -6-3м	600х600	3000	-"-	с совмещенным покрытием	0,503	98,8
ВВШ -6-4м	600х600	4000	-"-	с чердачным перекрытием	0,715	91,8
ВВШ -6-5м	600х600	5000	-"- -"- -"-		0,848	99,8
ВВШ -6-6м	600х600	6000	-"- -"- -"-		0,981	106,8
ВВШ -6-3г	600х600	3000	групповое открывание	с совмещенным покрытием	0,503	92,3
ВВШ -6-4г	600х600	4000	-"- -"-	с чердачным перекрытием	0,727	89,7
ВВШ -6-5г	600х600	5000	групповое открывание	-"- -"-	0,860	95,7
ВВШ -6-6г	600х600	6000	-"- -"-	-"- -"-	0,993	108,7
ВВШ-IO-3г	I000хI000	3000	-"-	с совмещенным покрытием	0,698	I47,8
2ВВШ-IO-3г	2(I000хI000)	3000	-"- -"-	-"- -"-	I,356	26I,I
4ВВШ-IO-3г	4(I000хI000)	3000	-"- -"-	-"- -"-	2,778	423,6
ВВШ-IO-4г	I000хI000	4000	-"- -"-	с чердачным перекрытием	0,985	I27,5
2ВВШ-IO-4г	2(I000хI000)	4000	-"- -"-	-"- -"-	I,925	24I,I
4ВВШ-IO-4г	4(I000хI000)	4000	-"- -"-	-"- -"-	3,638	45I,6
ВВШ-IO-5г	I000хI000	5000	-"- -"-	-"- -"-	I,I70	I38,5
2ВВШ-IO-5г	2(I000хI000)	5000	-"- -"-	-"- -"-	2,295	26I,I
4ВВШ-IO-5г	4(I000хI000)	5000	-"- -"-	-"- -"-	4,378	50I,6
ВВШ-IO-6г	I000хI000	6000	-"- -"-	-"- -"-	I,355	I52,5
2ВВШ-IO-6г	2(I000хI000)	6000	-"- -"-	-"- -"-	2,665	29I,I
4ВВШ-IO-6г	4(I000хI000)	6000	-"- -"-	-"- -"-	5,II8	55I,6

Первые цифры марки после буквенного обозначения указывают размер поперечного сечения шахты в дециметрах, следующая цифра - высоту шахты в метрах. Наличие буквы в конце марки говорит о способе открывания клапана: "Г" - посредством калориферных решеток; "И" - индивидуальное открывание клапанов; "Г" - групповое открывание клапанов.

gost.e-ecolog.ru

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для проектирования и строительства сельскохозяйственных зданий

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 9. Вытяжные вентиляционные шахты с ручным открыванием клапанов

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 46 форматок

АВТОР ПРОЕКТА Гипроприсельхоз, 121002, Москва, М.Могильцевский, пер.,3

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главсельстройпроектом МСХ СССР, приказ от 19.02.69г. № 15.
Введены в действие с 01.06.69г.

ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

3.01.1.94 т.2

gost.e-ecolog.ru

Инв. №
Катал. л. № 025141к