
СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.865.5-I2 Выпуск 2
ГП ЦПП	ПЛИТЫ ДЛИНОЙ 6 М С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ ДЛЯ СОВМЕЩЕННЫХ ПОКРЫТИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛЕЙ	УДК 69.024.155
НОЯБРЬ 1988		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

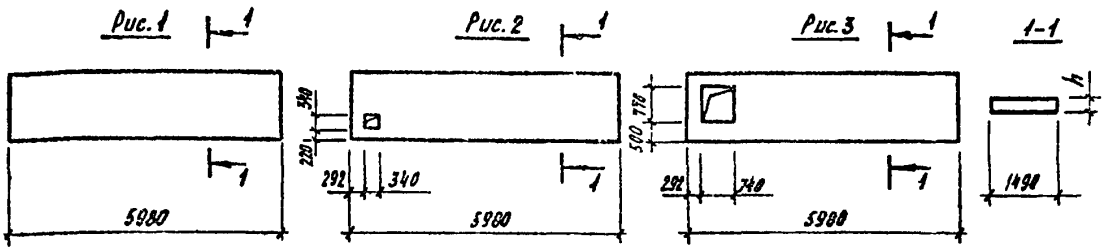

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Плиты запроектированы на деревянном каркасе с обшивкой из асбестоцементных плоских листов или фанеры.

В качестве утеплителя приняты минераловатные плиты с плотностью I25 кг/м^3. Толщина утеплителя принимается переменной в зависимости от параметров относительной влажности и температур наружного и внутреннего воздуха.

НОМЕНКЛАТУРА ПЛИТ

Марка плиты	Рис.	Нормативная снеговая нагрузка, кгс/м^2(кПа)	Толщина плиты, мм	Расход материалов: Древесина, м^3	Асбестоцементные листы, м^2	Фанера, м^3	Минераловатные плиты, м^3	Масса плиты, кг
ПДА6-2	I			0,28	8,9I	-	I,I7	478
ПДА6-2-03	2		236	0,29	8,8	-	I,I4	478
ПДА6-2-07	3			0,30	8,34	-	I,06	463
		I00(I,0)						
ПДФ6-2	I			0,28	-	0,055	I,I7	327
ПДФ6-2-03	2		232	0,29	-	0,054	I,I4	328
ПДФ6-2-07	3			0,30	-	0,05I	I,06	322

В таблице номенклатуры масса плит условно указана при толщине утеплителя равной I50 мм.

gost.e-ecolog.ru

G28A УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Плиты предназначены для покрытий сельскохозяйственных производственных, складских и вспомогательных зданий. Плиты покрытий запроектированы под кровлю из асбестоцементных волнистых листов, которые укладываются в построечных условиях после монтажа плит.

Плиты разработаны для помещений с относительной влажностью внутреннего воздуха не более 75 %.

J3OB ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{48\ кгс/м^2}{0{,}48\ кПа}$

J7MB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{100\ кгс/м^2}{1{,}0\ кПа}$

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - до минус 50°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и средне-агрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки плиты:

ПДА6-2; ПДФ6-2-03

ПД - плита покрытия на деревянном каркасе;

А,Ф - обшивка из плоских асбестоцементных листов или фанеры;

6 - пролет плиты, м;

2 - величина нормативной снеговой нагрузки 100 кгс/м^2 (1,0 кПа)

03 - отверстие размером 340х340 мм

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 0 данной серии.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 2 Плиты с асбестоцементной и фанерной обшивкой для III снегового района.
Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 42 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПсельстрой, 143360, г. Апрелевка-2, Моск. обл., Апрелевская ул. 65 с участием ЦНИИСК им. Кучеренко

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным Управлением проектирования Госстроя СССР, письмо от 26.11.87 г. № 6/6-4245
Введены в действие с 01.07.88 г. институтом "ЦНИИЭПсельстрой", приказ от 01.06.88 г. № 78.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 23232

Катал. х. № 062012

3.01.С-1. т.2

gost.e-ecolog.ru