СССР

ЦИТП

МАРТ
1988

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Серия 5.904-42

УДК 697

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ. ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ 0,5 ч

На I-м листе
На 2-х страницах
Страница I

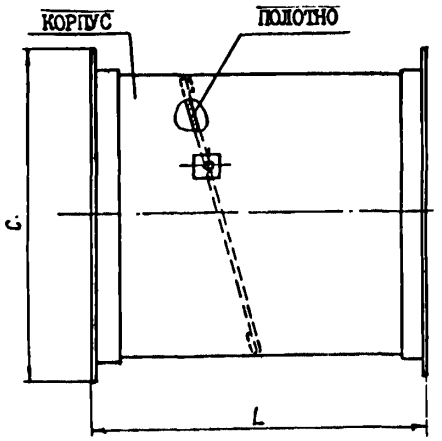

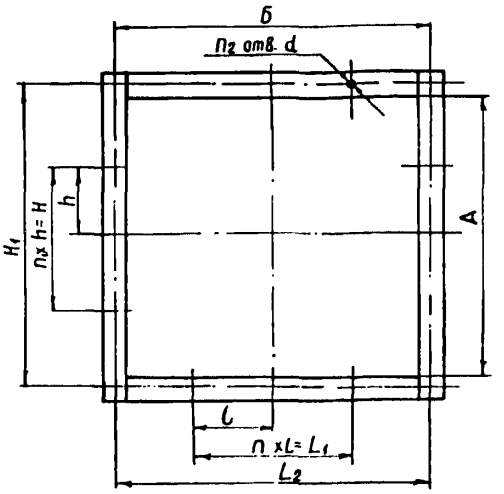

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Обозначение	Размеры, мм														Масса, кг
	A	Б	C	L	L_1	L_2	l	h	H	H_1	n	n_1	n_2	d	
АЗЕ073.000	250	250	300	250	I90	280	–	–	I90	280	–	–	8	8	II,0
-0I		400			340	430	I70				2		I0		I5,0
-02	400		450	420				I70	340	430		2	I2		27,0
-03		500			465	530	I55				3		I4		3I,0
-04		600			540	630	I35				4		I6		55,0
АЗЕ074.000	600		650	400				I35	540	630		4	20	I0	46,5
-0I	800	800	850	530	760	830	I90		760	830					75,3
АЗЕ075.000	I000	I000	I050	465	950	I040		I90	950	I040	5	5	24		I02,0

gost.e-ecolog.ru

Расчетная минимальная скорость воздуха начала открытия полотна клапана 4-4,5 м/с. При необходимости регулировка момента открывания и закрывания полотна производится передвижением груза.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Клапаны обратные огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 ч применяются в случаях когда полотно должно открываться под воздействием движения воздуха и закрываться при прекращении движения воздуха.

Клапаны устанавливаются в воздуховодах в местах пересечения ими ряда помещений в том числе большинства помещений ЭВМ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

На поверхности корпуса и полотна клапана нанесено огнезащитное вспучивающееся покрытие ВПМ-2 по ГОСТ 25131-82 толщиной 3,5 - 4 мм.

Краткие сведения по приготовлению, нанесению и технической характеристике покрытия ВПМ-2 приведены в рабочих чертежах проекта.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Клапаны обратные огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 ч. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 88 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА — Государственный проектный институт Сантехпроект
105203, г.Москва, Е-203, ул.Нижняя Первомайская, д.46

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР протоколом от 7 декабря 1987 г. № 89, введены в действие ГПИ Сантехпроект приказом от 7 декабря 1987 г. № 234 с 7 декабря 1987 г.
Срок действия - 1992 г.

В7КА ПОСТАВЩИК — Тбилисский филиал ЦИТП
380053, г.Тбилиси, Авчальское шоссе, 86а.

Инв. № 22719
Катал.л. № 060221

Главный инженер проекта В.А.Спивак

Главный инженер института Ю.И.Шиллер

gost.e-ecolog.ru