СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.860.8-7/85 Вып. I, 2 УДК 624.073.7
ЦИТП	ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	FGPU
ФЕВРАЛЬ 1987		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ

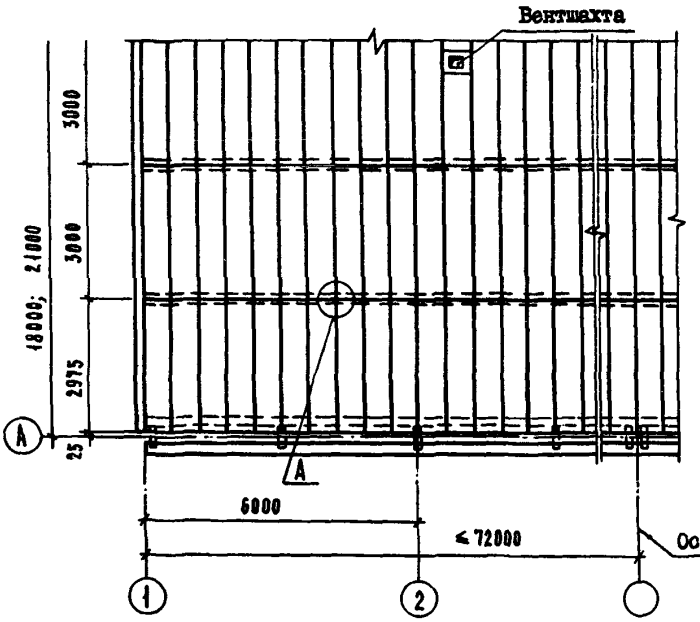

Узел А

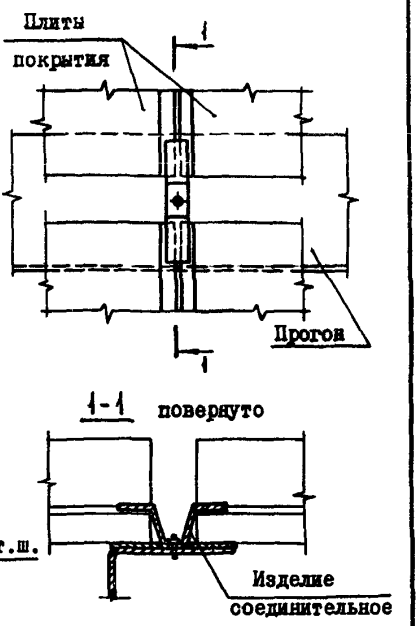

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия I.860.8-7/85 содержит рабочие чертежи покрытий из асбестоцементных экструзионных плит укладываемых на прогоны для одноэтажных однопролетных сельскохозяйственных зданий шириной I8 и 2I м.

Сопряжение асбестоцементных экструзионных плит с прогонами (консолями) осуществляется с помощью соединительных изделий.

Расчетная равномерно-распределенная нагрузка на покрытие с учетом его собственного веса не должна превышать 4 кН/м^2(400 кгс/м^2).

Монтажные узлы разработаны применительно к следующим сериям рабочих чертежей:

I.000.8-I "Панели (плиты) асбестоцементные экструзионные для стен, покрытий и перегородок зданий различного назначения";

I.860-5, вып. 2 "Стальные конструкции покрытий сельскохозяйственных зданий";

2.800-2, вып. 9 "Унифицированные узлы и детали сельскохозяйственных зданий и сооружений".

gost.e-ecolog.ru

ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.860.8-7/85 Вып. I, 2	Лист I Страница 2

C28A УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Покрытия разработаны для одноэтажных однопролетных сельскохозяйственных зданий пролетами I8 и 2I м с шагом несущих конструкций 6 м, прогонов 3 м, бескрановых, без перепада высот профиля покрытия, бесфонарных, с влажностью воздуха внутри помещений не более 75 %, с положительной температурой внутри помещений, с рулонной кровлей при уклоне I,5 % с наружным отводом воды.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – $\frac{55\ кгс/м^2}{0,54\ кПа}$

J3MB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – $\frac{I50\ кгс/м^2}{I,47\ кПа}$.

N18D РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 40°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

G28Q СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящую серию рассматривать совместно с сериями I.000.8-I, I.860-5, вып. 2 и 2.800-2, вып. 9.

Настоящая серия разработана взамен серии I.860.8-7, вып. I и 2.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I. Материалы для проектирования. Плиты покрытий. Монтажные узлы. Рабочие чертежи.

Выпуск 2. Изделия металлические. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – II4 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПсельстрой, I43360, г. Апрелевка – 2, Московской обл., ул. Апрелевская, 65 с участием ЦНИИСК им. Кучеренко

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протоколом от 25.09.86 № 52, введены в действие с 0I.0I.87

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 2I707

Катал. л. № 056013

Гл. инженер института Е.М. ДЕДОВ

Гл. инженер проекта С.Г. РАТУШНЫЙ

gost.e-ecolog.ru