СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.822.5-4 Выпуск 0, I УДК 624.011.1
ГП ЦПП Июнь 1980	РАМЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ИЗ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ЗУБЧАТЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РИГЕЛЯ И СТОЙКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	МКОР На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

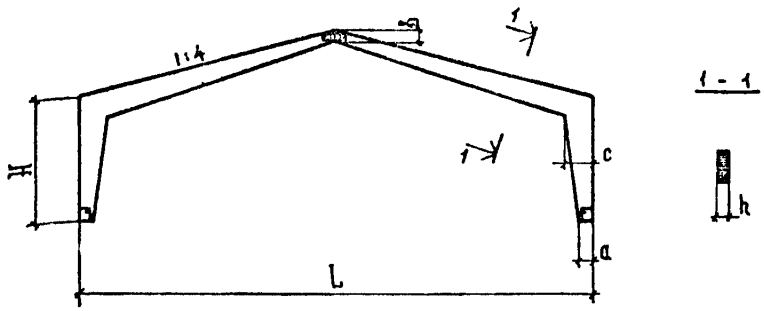

Марка рамы	L м	H м	Сечения рамы, мм				Расчетные нагрузки кгс/м		Расход материалов		Масса
			Ширина сечения h	Высота сечения			Полная	в том числе временная	Древесина, м³	Сталь, кг	кг
				на опоре a	в коньке b	в карнизном узле c					
РДШ2-2,7-4,5	I2	2,7	I40	220	200	440	450	300	0,80	I7	420
РДШ2-2,7-6				220		5I0	600	460	0,88		460
РДШ2-2,7-7,5				270		570	750	460	0,97		505
РДШ2-2,7-9				320		640	900	720	I,08	22	565
РДШ2-2,7-I0,5				350		695	I050	720	I,I5	23	600
РДШ2-3-4,5	I2	3,0	I40	220	200	450	450	300	0,84	I7	440
РДШ2-3-6				220		520	600	460	0,93		480
РДШ2-3-7,5				250		580	750	460	I,0I		525
РДШ2-3-9				300		650	900	720	I,I2	22	590
РДШ2-3-I0,5				330		725	I050	720	I,23		640
РДШ2-3,3-4,5	I2	3,3	I40	220	200	460	450	300	0,88	I7	460
РДШ2-3,3-6				220		530	600	460	0,97		505
РДШ2-3,3-7,5				250		600	750	460	I,07		535
РДШ2-3,3-9				280		670	900	720	I,I8		6I5
РДШ2-3,3-I0,5				330		725	I050	720	I,27	22	660

gost.e-ecolog.ru

Марка рамы	L м	H м	Сечения рамы, мм				Расчетные нагрузки кгс/м		Расход материалов		Масса кг
			Ширина сечения h	Высота сечения на опоре a	Высота сечения в коньке б	Высота сечения в карнизном узле c	Полная	в том числе временная	Древесина, м³	Сталь, кг	
РДШ8-2,7-4,5	I8	2,7	I40	330	200	660	450	300	I,47	I7	755
РДШ8-3-6		3,0		4I0		790	600	460	I,75	I9	900
РДШ8-3-7,5				480		890	750	460	I,94	25	I000
РДШ8-3-9				560		955	900	720	2,07	30	I075
РДШ8-3-I0,5				640		I025	I050	720	2,20	34	II45
РДШ8-3-4,5				3I0		695	450	300	I,56	I7	800
РДШ8-3,3-6		3,3		390		925	600	460	I,85	I9	950
РДШ8-3,3-7,5				460		890	750	460	I,99	25	I025
РДШ8-3,3-9				540		990	900	720	2,I8	30	II30
РДШ8-3,3-I0,5				600		I055	I050	720	2,3I	34	I200
РДШ8-3,3-4,5				290		695	450	300	I,59	I7	820
РДШ8-3,6-6		3,6		370		825	600	460	I,89	I8	975
РДШ8-3,6-7,5				420		925	750	460	2,09	25	I075
РДШ8-3,6-9				500		990	900	720	2,23	30	II55
РДШ8-3,6-I0,5				580		I090	I050	720	2,43	34	I260

Величины нагрузок в таблице указаны без учета собственного веса рам

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рамы предназначены для одноэтажных однопролетных отапливаемых сельских производственных зданий с относительной влажностью воздуха до 75% и неотапливаемых, в которых нет выделений водяных паров , с кровлей из волнистых асбестоцементных листов с уклоном 25%. Сейсмичность не более 6 баллов.

Рамы рекомендуются для применения в отапливаемых зданиях с относительной влажностью воздуха до 75% и в неотапливаемых, в которых нет выделений водяных паров.

Рамы относятся к категории сгораемых и согласно СНиП II-А.5-70* могут применяться в зданиях II-У степени огнестойкости.

Шаг конструкций в продольном направлении принят 3 м.

Покрытия по рамам устраиваются из утепленных плит (асбестоцементных, клеефанерных и др.). В неотапливаемых зданиях кровля устраивается по прогонам.

Сечения рам прямоугольного сечения с пластевым соединением досок.

Для обеспечения устойчивости рам из плоскости и обеспечения общей жесткости покрытия предусмотрены горизонтальные и вертикальные связи.

Рамам присвоены марки, состоящие из буквенных и цифровых индексов. Буквенный индекс РДШ обозначает "Рама деревянная из прямолинейных элементов". Первая цифра после буквенного индекса обозначает пролет рамы в метрах, вторая цифра (через дефис) - высоту стойки рамы в метрах снаружи здания и последняя цифра (через второй дефис) характеризует несущую способность рамы в кгс/см.

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0. Указания по применению рам пролетом 12 и 18 м

Выпуск 1. Рамы пролетом 12 и 18 м, связи и соединительные изделия. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 84 форматки

АВТОР ПРОЕКТА Гипроинсельхоз, 121002, Москва, М.Могильцевский пер.,3;
ЦНИИСК им.Кучеренко Госстроя СССР, ЦНИИЭПсельстрой Минсельстроя СССР

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Отделом типового проектирования Госстроя СССР. письмо от 25.12.79г. № 2/3-514 и от 13.02.80г. № 2/3-68. Введены в действие с 01.07.80г.

ПОСТАВЩИК АП Гипроинсельхоз, 107078, Москва, проспект Сахарова, 18;
ГП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 16588
Катал.л.№ 042155 к

Страница 3
3.01.1.94 т.2
gost.e-ecolog.ru