СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.869.2-3 Выпуск I
ГП ЦПП	СВЯЗИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВРЕМЕННЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРЕХШАРНИРНЫХ РАМ	УДК 624.023.88:624.014.2
МАРТ 1991		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

Распорка РИ



Хомут прижимной ХПИ



Подкос треугольный ПТИ

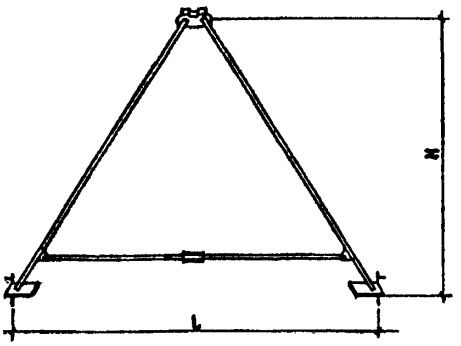

Расчалка РЧИ

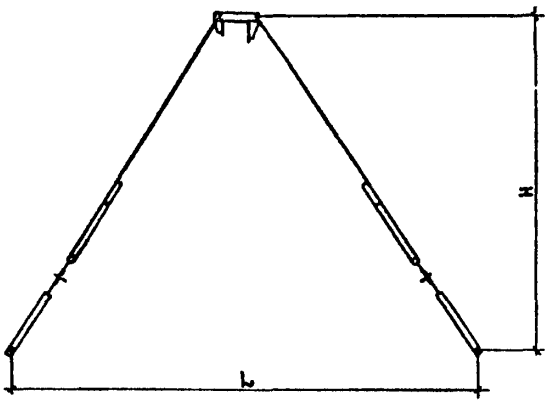

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск содержит схемы расположения временных связей по этапам монтажа трехшарнирных железобетонных рам и составы комплектов временных связей на здание соответствующего пролета и высоты.

Конструкции временных связей разработаны применительно для монтажа рам пролетами I2, I8, 2I и 24 м высотой 3,I; 4; 5,2 и 6,4 м.

Материал связей - сталь С235 по ГОСТ 27772-88, сталь I5 по ГОСТ I050-74 , Ст3пс3-I и Ст3пс3-II по ГОСТ 535-88.

Заводские соединения конструкций - сварные и на металлических пальцах; монтажные - на болтах и металлических пальцах.

gost.e-ecolog.ru

СВЯЗИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВРЕМЕННЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРЕХШАРНИРНЫХ РАМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.869.2-3 Выпуск I	Лист I Страница 2

Марка	Размеры, мм		Масса, кг	Марка	Размеры, мм		Масса, кг
	L	H			L	H	
РИ-I	5900...6I00	-	35,8	РЧИ-5	I0540	4640	4I,0
ПТИ-I	3400...4200	3220...3000	68,4	РЧИ-6	I5340	8290	45,6
ПТИ-2	5530...6330	4858...5080	I3I,9	ХПИ-I		500	5,6
РЧИ-I	9540	4675	64,5	ХПИ-2		720	6,9
РЧИ-2	I0540...I2940	5840...5900	42,4	ХПИ-3		400	4,9
РЧИ-3	I2940...I5340	6790...7420	44,2	ХПИ-4		830	7,8
РЧИ-4	II940	5875	66,5	ХПИ-5		550	5,9

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Временные связи предназначаются для обеспечения устойчивости трехшарнирных рам во время их монтажа и безопасности работ при строительстве производственных сельскохозяйственных зданий с покрытием по железобетонным плитам и прогонам.

Треугольные подкосы ПТИ используются при монтаже рам высотой 3,Iм , расчалки РЧИ - при монтаже рам высотой 4; 5,2 и 6,4 м.

J3OB НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 0,48 кПа / 48 кгс/м2

M1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°С и выше

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I - Указания по применению и чертежи КМ

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - II6 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипронисельхоз, I07078, г.Москва, ул.Маши Порываевой, 36.При участии ВПТИагрострой

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным Управлением проектирования Госстроя СССР письмом от 20.07.90г. № 5/6-667, введены в действие Гипронисельхозом с 0I.04.9Iг., приказ от I4.08.90 № I53-П. Срок действия I996 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 24644

Катал.л.№ 066041

gost.e-ecolog.ru