СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.865.I-4/89 выпуск I0с
ГП ЦПП	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	
СЕНТЯБРЬ 1991		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

Рис. I







Рис. 2

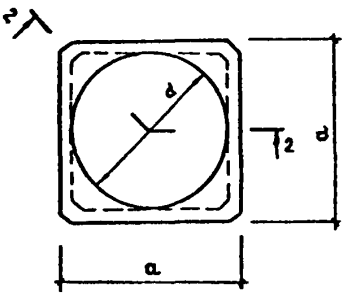

I-I

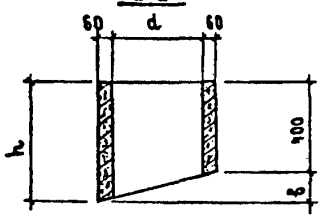

2-2

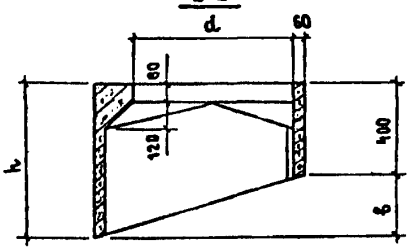

I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый и легкий плотной структуры класса по прочности на сжатие В I5.

Проницаемость бетона стаканов, эксплуатируемых в неагрессивной среде, не нормируется.

Стаканы, эксплуатируемые в слабоагрессивной газообразной среде, изготавливаются из бетона нормальной проницаемости (Н), в среднеагрессивной газообразной среде – из бетона пониженной проницаемости (П).

При температуре наружного воздуха до минус 40°С бетон бетон имеет марку по морозостойкости F50, при температуре от минус 40°С до минус 55°С – марку F100.

В номенклатуре в скобках указана номинальная отпускная масса изделия из легкого плотной структуры бетона.

НОМЕНКЛАТУРА СТАКАНОВ (СЕЙСМИЧНОСТЬ 7 И 8 БАЛЛОВ)

Марка стаканов	Рис.	Размеры, мм				Класс бетона по прочности на сжатие	Расход материалов		Масса, т
		d	a	h	δ		бетон, м³	сталь кг	
СБ4-Т-IС	I	400	520	530	I30	В I5	0,07	8,4	0,I8
СБ4-Л-IС									0,I3(0,I5)
СБ7-Т-IС		700	820	605	205		0,I4	II,8	0,35
СБ7-Л-IС									0,26(0,30)
СБI0-Т-IС	2	I000	II20	680	280		0,I6	I3,4	0,40
СБI0-Л-IС									0,30(0,35)

gost.e-ecolog.ru

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.865.I-4/89 Вып.IOс	Лист I Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА СТАКАНОВ (СЕЙСМИЧНОСТЬ 9 БАЛЛОВ)

Марка стакана	Рис.	Размеры, мм				Класс бетона по прочности на сжатие	Расход материалов		Масса, т
		d	a	h	δ		бетон, $м^3$	сталь, кг	
СБ4-Т-2С	I	400	520	530	I30	BI5	0,07	9,4	0,I8
СБ4-Л-2С									0,I3(0,I5)
СБ7-Т-2С		700	820	605	205		0,I4	I2,8	0,35
СБ7-Л-2С									0,26(0,30)
СБIO-Т-2С	2	IOOO	II20	680	280		0,I6	I5,6	0,40
СБIO-Л-2С									0,30(0,35)

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Стаканы предназначены для пропуска через совмещенное покрытие сельскохозяйственных производственных зданий с кровлей из волнистых асбестоцементных листов при уклоне 25% и крепления к ним вентиляционных устройств с высотой шахты не более 3,5м. Стаканы устанавливаются на железобетонные плиты покрытия с отверстиями, разработанные в выпусках 6с и 7о настоящей серии.

Предусмотрено применение стаканов в одноэтажных отапливаемых зданиях с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

J3OB ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – $\frac{38\ кгс/м^2}{0,38\ кПа}$

N IBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 55°С

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ – до 9 баллов

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ–неагрессивная, слабо– и среднеагрессивная

G2EE ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – – обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марок стаканов:

для неагрессивной среды СБ7-Л.М-IC	для среднеагрессивной среды СБIO-Т.П-2С
СБ – стакан железобетонный;	СБ – стакан железобетонный;
7 – диаметр отверстия в дм;	IO – диаметр отверстия в дм;
Л – бетон легкий;	Т – бетон тяжелый;
М – бетон марки по морозостойкости F I00;	П – бетон пониженной проницаемости;
IC – сейсмичность 7, 8 баллов	2С – сейсмичность 9 баллов

Выпуск IOс данной серии дополняет выпуск 5.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск IOс – Стаканы железобетонные с отверстиями диаметром 400, 700 и I000 мм для крепления вентиляционных устройств в зданиях с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов (дополнение к выпуску 5). Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 20 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипронисельхоз, I07078, Москва, ул. Маши Порываевой, 36.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждено Главпроектом Госстроя СССР, техническое задание от I5.03.90. Введены в действие Гипронисельхозом с I5.09.9I, приказ от I5.03.9I. № 53–П Срок действия – I996 год.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 24976
Катал. л. № 066519

gost.e-ecolog.ru