СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.820.9-I Выпуск 0(часть I,2) УДК 692.244.2
ГП ЦПП	КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ СКЛАДОВ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРОЛЕТОМ 24 М	FICR
ФЕВРАЛЬ 1982		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

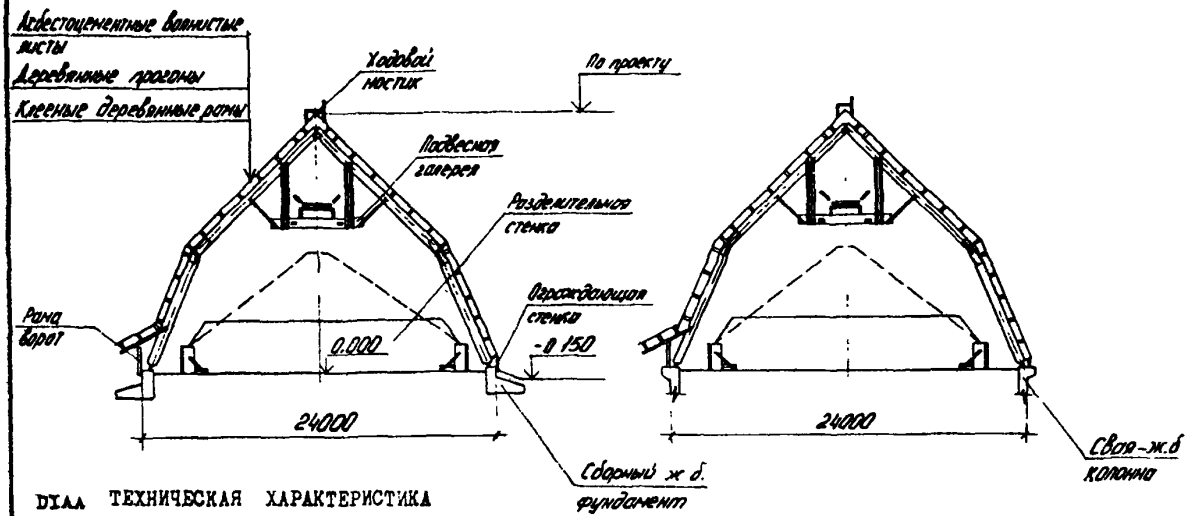

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Конструкции каркасов предназначены для прирельсовых складов минеральных удобрений пролетом 24 м емкостью от 3,5 до 20 тыс. тонн с относительной влажностью воздуха 75% при установившейся температуре воздуха внутри склада не более 34°С.

Каркас склада состоит из клееных деревянных рам, прогонов, связей и элементов фахверка.

Шаг рам - 4,5 м.

Опирание рам предусмотрено на сборные железобетонные столбчатые фундаменты или на сваи таврового сечения.

В проекте разработаны ограждающие стенки, устанавливаемые на обрезы фундаментов.

Прогоны покрытия и ригели фахверка приняты из цельной древесины. Допускается применять прогоны и ригели фахверка из клееной древесины.

Шаг прогонов I,5 + I,6 м.

Стойки фахверка приняты из клееной древесины. Шаг стоек - 4,5 м.

Для обеспечения устойчивости рам из плоскости и общей устойчивости зданий предусмотрены горизонтальные и вертикальные связи.

Кровля и стеновые ограждения предусматривается выполнять из волнистых листов унифицированного профиля.

gost.e-ecolog.ru

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ СКЛАДОВ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРОЛЕТОМ 24 М

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.820.9-I
Вып.0 (часть I,2)

Лист I
Страница 2

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Деревянные конструкции каркаса здания относятся к категории сгораемых и могут применяться в зданиях Ш-IУ степени огнестойкости.

Клееные деревянные элементы конструкций должны изготавливаться в специализированных цехах деревообрабатывающих предприятий, обеспеченных необходимым оборудованием, квалифицированными кадрами, технической документацией на конструкции.

Монтаж конструкций производить в соответствии с проектом производства работ, разработанным для конкретного здания склада.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{55\ кгс/м^2}{0,54\ кПа}$

J3KB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{I50\ кгс/м^2}{I,47\ кПа}$

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°С.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и средне-агрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящий выпуск читать совместно с выпуском I - Фундаменты железобетонные столбчатые. Рабочие чертежи, выпуском 2 - Сваи железобетонные таврового сечения. Рабочие чертежи, выпуском 3 - Рамы деревянные клееные, связи, прогоны, элементы фахверка, соединительные изделия. Рабочие чертежи

B7BA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0 - Указания по применению (часть I - фундаменты, часть 2 - конструкции надземной части здания).

Объем проектных материалов, приведенных к формату II, - IIO форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПсельстрой, Московская область, г.Апрелевка, ул.Апрелевская, 65, с участием ЦНИИСК им.Кучеренко Госстроя СССР,НИИОСП им.Герсеванова и НИИЖБ

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР,письмо от 05.06.81г № 2/3-262
Введены в действие с I января I982г

B7KA ПОСТАВЩИК ЦНИИЭПсельстрой, I43360,Московская обл., г.Апрелевка-2, ул.Апрелевская, 65;
Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № I7630

Катал.л.№ 045225

gost.e-ecolog.ru