СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.8I2.I-5с Выпуск I
ГП ЦПП	ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ПОД КОЛОННЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ	УДК 624.I53.5.072.3
ЯНВАРЬ 1991		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый класса по прочности на сжатие - B15. Арматура из стали класса A-III диаметром 8, I0 и I2 мм по ГОСТ 5781-82*. Фундаменты армированы сетками и пространственными каркасами.

Рис. I

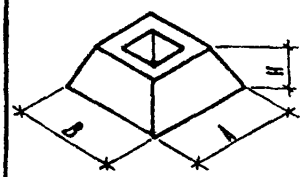


Рис. 2


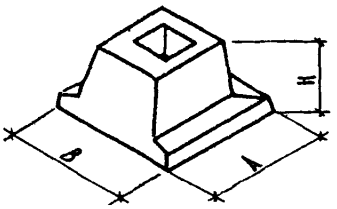


Рис. 3

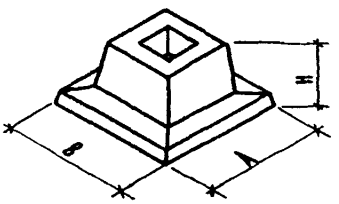

НОМЕНКЛАТУРА ФУНДАМЕНТОВ

Марка фундамента	Рис.	Основные размеры, мм			Расход материалов		Масса фундамента, т
		Длина A	Ширина B	Высота H	Бетон, м³	Сталь, кг	
I⊕9.9-I-I	I	900	900	650	0,36	I6,5	0,9
I⊕I2.9-I-2		I200			0,49	I8,6	I,2
I⊕I2.I2-I-I			I200		0,55	I9,5	I,4
I⊕I2.I2-I-2					0,59	20,3	I,5
I⊕I2.I2-2-2						28,9	
2⊕I5.I5-I-2	2	I500	I500		0,8I	28,6	2,0
2⊕I5.I5-2-2						37,2	
3⊕I5.I5-I-I	3				0,77	27,8	I,9
3⊕I5.I5-2-I						36,0	
3⊕I8.I8-2-2		I800	I800	900	I,34	47,7	3,4
4⊕I8.I8-2-2					I,3I	49,7	3,3

gost.e-ecolog.ru

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ПОД КОЛОННЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.8I2.I-5с Выпуск I	Лист I Страница 2

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Фундаменты разработаны под железобетонные колонны серии I.823.I-3С одноэтажных сельскохозяйственных производственных зданий.

Фундаменты предназначены для применения в отапливаемых и неотапливаемых зданиях, возводимых на песчаных и пылевато-глинистых грунтах II категории по сейсмическим свойствам, в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов при повторяемости землетрясений - 2.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

C2NQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7, 8 и 9 баллов

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Структура марки изделия:

IФ9.9-I-I Н(П)

IФ - тип фундамента;

9,9 - размеры подошвы фундамента, дм;

I - вариант армирования стаканной части фундамента;

I - вид фундамента: под стены толщиной до 250 мм включительно;

Н(П) - условное обозначение показателя проницаемости бетона при применении фундамента в грунтах со слабоагрессивной (Н) и среднеагрессивной (П) степенью воздействия подземных вод.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I. Материалы для проектирования. Технические условия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 66 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИЭПсельстрой, I43360, Московская обл., г. Апрелевка-2, ул. Апрелевская, 65 с участием НИИЖБ

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР, письмо от I8.09.90 № 5/6-79I.
Введены в действие ЦНИИЭПсельстроем с 0I.0I.9I ;
приказ от 28.08.90 № I40-Р.
Срок действия - I996 год

B7KA ИЗДАТЕЛЬСТВО — ГП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 2453I
Катал.л. № 065837

gost.e-ecolog.ru