

| СК-3 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ<br>ЧАСТЬ 3<br>ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ<br>Серия I.464.2-25.93<br>Выпуск 5 |
|---|---|---|
| ГП ЦПП | ФОНАРИ СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ОДНОЯРУСНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | |
| ДЕКАБРЬ 1993 | | На 2 страницах<br>Страница I |

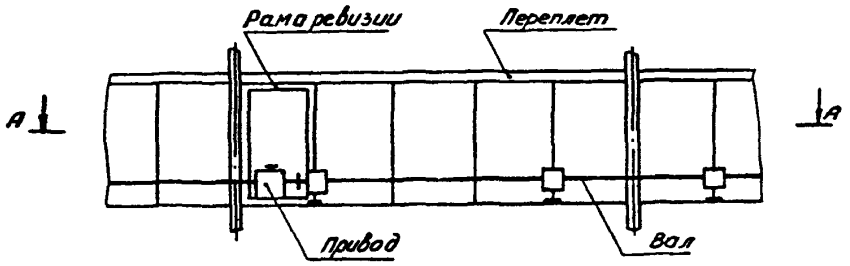


А-А

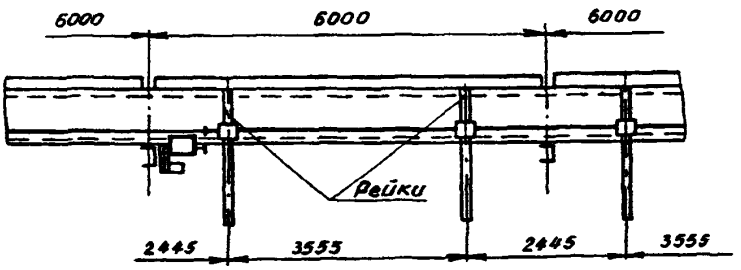


**DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

| | |
|---|---|
| I. Угол открывания переплетов, град | - 30 |
| 2. Время открывания переплетов, с | - 30 |
| 3. Наибольшая длина группы переплетов, обслуживаемых одним механизмом, м | - 30 |
| 4. Количество переплетов, открываемых одним приводом, шт | |
| наименьшее | - I |
| наибольшее | - 5 |
| 5. Количество приводов, шт | - 2 |
| 6. Усилие на маховике ручного управления механизма открывания, кг | - 7,5 |
| 7. Частота вращения трансмиссионного вала, об/мин | - I3,3 |

**C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Механизм предназначен для открывания переплетов одноярусных светоаэрационных прямоугольных фонарей, устанавливаемых в производственных зданиях предприятий различных отраслей промышленности, в которых выполняются работы, относимые по пожарной



gost.e-ecolog.ru

опасности к категории "Г" и "Д".

В зданиях с агрессивной производственной средой должны предусматриваться специальные мероприятия по антикоррозийной защите механизмов в соответствии с требованиями СНиП "Защита строительных конструкций от коррозии".

Применение механизма открывания допускается при температуре наружного воздуха до минус 40°С.

Механизм открывания переплетов (рис.I) состоит из электромеханического привода, цепных и реечных передач трансмиссионного вала. Электромеханический привод комплектной заводской поставки включает асинхронный электродвигатель, планетарный редуктор, двухстороннюю муфту ограничения крутящего момента.

Электропривод размещается в месте расположения переплета с рамкой-ревизией и устанавливается на кронштейне, который крепится к бортовой фонарной панели.

Механизм открывания переплетов предусматривает возможность его ручного управления при пуско-наладочных или аварийных режимах работы.

ДСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ Выпуск 5 данной серии разработан взамен серии I.464-I2

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 5. Механизмы открывания переплетов.

Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 78 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА — АП ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, Дмитровское шоссе, 46

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Главпроектом Госстроя России, письмо от I8.06.93 №9-3-3/I79

Введены в действие АП ЦНИИпромзданий с 0I.II.93, приказ от 02.09.93 №55.

Срок действия - I998 г.

В7КА ПОСТАВЩИК — Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦППП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2.

Инв. № Ц00I03

Кат. л. № Ц000205

gost.e-ecolog.ru