СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.435.2-28 Вып. 0,I,2,3,4
ГП ЦПП	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ ДЛЯ РАЙОНОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НИЖЕ МИНУС 40°С	УДК 69.028.I
ДЕКАБРЬ 1988		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

Рис.I
(Ворота распашные)

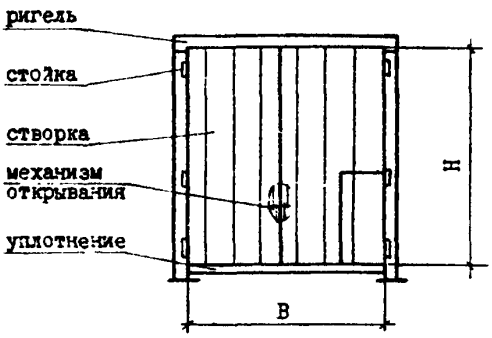

Рис.2
(Ворота распашные складчатые)

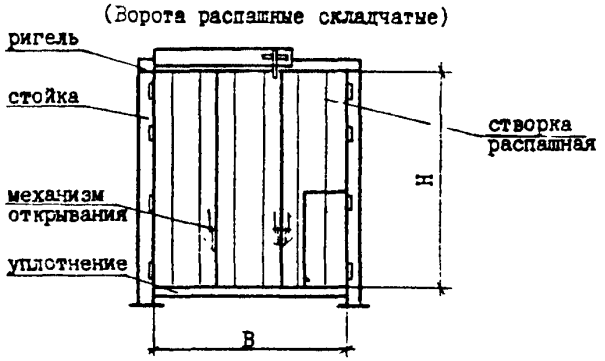

IIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ворота распашные выполнены в виде сборно-разборного блока, состоящего из двух стоек и ригеля, создающих раму ворот, двух распашных створок (в одной из них калитка), механизмами открывания, механизированного уплотнения. Рама створок выполнена из швеллера, к которому по периметру прикреплены болтами трехслойные стеновые панели. Створки полотна и калитка навешены на раму ворот на шарнирных петлях. Створки снабжены подвижными уплотнениями, установленными под рамами полотен и связанными с механизмами открывания, которые приводятся в движение вручную. Время открывания ворот - не более 20 сек., а усилие открывания - не более I50 Н.

Ворота распашные складчатые выполнены в виде сборно-разборного блока, состоящего из двух стоек и ригеля, создающих раму ворот, трех створок, механизма открывания, механизированного уплотнения. Одна створка распашная с калиткой, две другие - складчатые. Рама створок выполнена из швеллера, к которому по периметру прикреплены болтами трехслойные стеновые панели. Створки полотна и калитка навешаны на стойки с помощью шарнирных петель. Створки снабжены подвижными уплотнениями, установленными под рамами полотен и связанными с механизмами открывания, которые приводятся в движение вручную. Время открывания ворот - не более 20 сек., а усилие открывания - не более I50 Н.

НОМЕНКЛАТУРА ВОРОТ

Марка	Рис.	Координационные размеры проема ворот (ВхН), м	Масса, кг
ВР 3,0х3,0-УХЛI	I	3,0х3,0	469
ВР 3,6х3,6-УХЛI		3,6х3,6	644
ВРС 4,2х4,2-УХЛI	2	4,2х4,2	968
ВРС 4,8х5,4-УХЛI		4,8х5,4	I383

gost.e-ecolog.ru

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ворота предназначены для установки в наружных стенах производственных зданий для пропуска рельсового и безрельсового транспорта при нормальных температурно-влажностных условиях в помещениях с категориями производств "В","Г" и "Д" по СНиП 2.09.02-85.

I30В НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ -

- $\frac{55\ кгс/м^2}{0,54\ кПа}$

С2ВО СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -

- неагрессивная

IIIBI РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -

- ниже минус 40°С

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок ВР 3,0х3,0-УХЛI; ВР 3,6х3,6-УХЛI; ВРС 4,2х4,2-УХЛI; ВРС 4,8х5,4-УХЛI :

В - ворота;

Р - распашные;

РС - распашные складчатые;

3,0х3,0; 3,6х3,6; 4,2х4,2; 4,8х5,4 - координационные размеры проема (ширина и высота), в м;

УХЛI - вид климатического исполнения (по ГОСТ I5I50-69).

Серия I.435.2-28 вып.0,I,2,3,4 разработана взамен серии I.435.2-20 и I.435.9-I7 вып.2.

В7ЕА С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0 - Указания по применению

Выпуск I - Ворота распашные для проема 3,0х3,0м.Рабочие чертежи

Выпуск 2 - Ворота распашные для проема 3,6х3,6м.Рабочие чертежи

Выпуск 3 - Ворота распашные складчатые для проема 4,2х4,2м.Рабочие чертежи

Выпуск 4 - Ворота распашные складчатые для проема 4,8х5,4м.Рабочие чертежи

Объем проектной документации, приведенной к формату А4 - 659 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИПромзданий, I23238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46
ЦНИИпроектлегконструкция

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены ГУП Госстроя СССР, письмом от I3.05.88г. №6/6-955. Введены в действие ЦНИИПромзданий с 0I.II.88г., приказ от 28.06.88г. №64.

В7КА ПОСТАВЩИК ГУП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровскос ш., 46, корп. 2

Инв. № 23343
Катал. л. № 062540

gost.e-ecolog.ru