СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.436.4-20 Выпуск 0
ГП ЦПП	ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	УДК 69.028.2
СЕНТЯБРЬ 1989		На I листе На 2 страницах Страница I

Примеры расположения оконных проемов в стенах из легкобетонных панелей

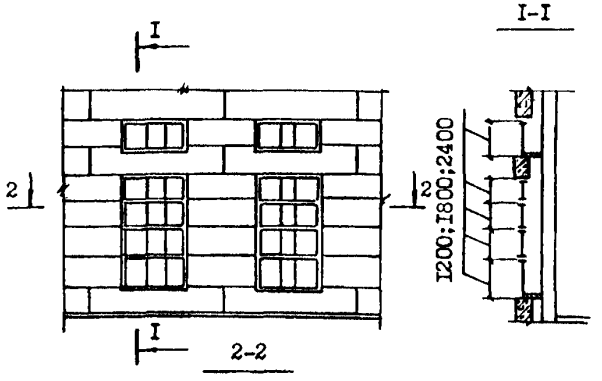

Примеры расположения оконных проемов в стенах из кирпича

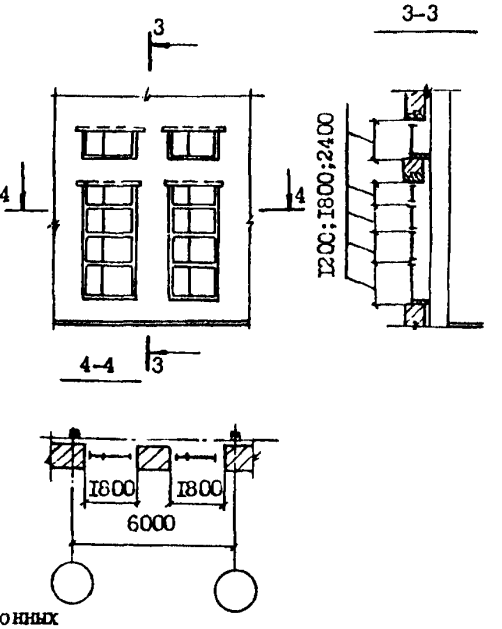

Примеры расположения оконных проемов в стенах из металлических трехслойных панелей

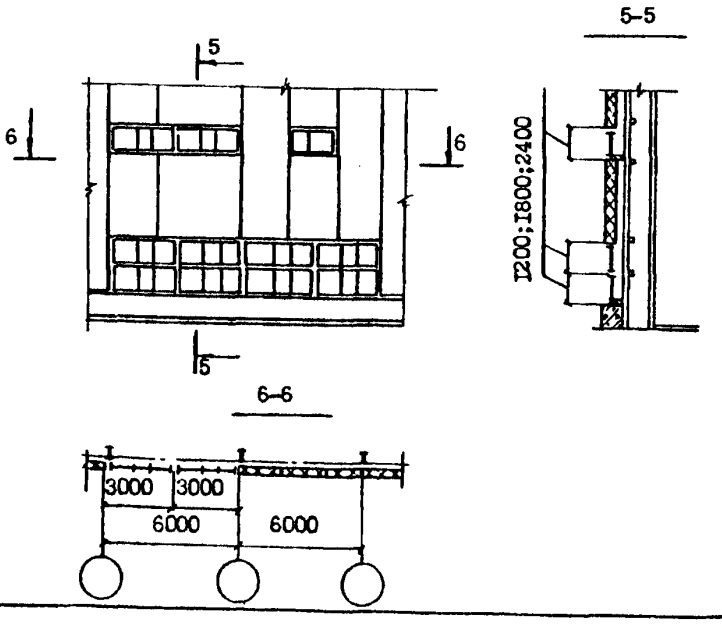

gost.e-ecolog.ru

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске 0 представлены: пояснительная записка, номенклатура окон с указанием расхода основных материалов, номенклатура стекол и стеклопакетов. На схемах показаны основные решения оконных проемов с заполнением окнами в один и несколько ярусов.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окна предназначены для установки в отдельные и ленточные проемы зданий со стенами легкобетонных панелей, кирпича, а так же со стенами из трехслойных металлических панелей.

Окна предназначены для применения в отапливаемых производственных зданиях с температурой воздуха в помещении не ниже плюс $18^{\circ}C$ при относительной влажности воздуха $\leqslant 60\%$ и при отсутствии агрессивной среды.

Конструкции окон рассчитаны на ветровую нагрузку равную 0,5 кПа (50 кгс/м2).

Оконные переплеты изготавливаются из прессованных алюминиевых профилей сплава АД31Т5 по ГОСТ 22233-83.

В легкобетонных панелях толщиной 200 мм и 250 мм рекомендуется ставить окна по данной серии типа ОПО выпуск I (с одинарным остеклением в одинарном переплете); в панелях толщиной 250 мм и 300 мм - окна типа ОПК выпуск 2 (с двойным остеклением (стеклопакет) в одинарном переплете из комбинированных профилей); в панелях толщиной 300 мм - окна типа ОПР выпуск 3 (с двойным и тройным остеклением в раздельном переплете). Легкобетонные панели - по серии I.030.I-I.

В стены из кирпича ставятся окна всех типов.

Для трехслойных панелей всех видов толщиной 46,6; 50 и 6I,6 мм по своим теплотехническим характеристикам рекомендуются окна типа ОПО; для толщины 6I,6; 80; 8I,6; 9I,6; I00; II0; I20 мм и I30 мм - окна типа ОПК; для панелей толщиной II0; I20 мм и I30 мм - окна типа ОПР. Трехслойные панели - по серии I.432.2-I7 ;шифр I72КМ-5 и шифр 749.00.00.00 (ЦНИИпроектлегконструкция).

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Материалы для проектирования. Рабочие чертежи
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-II4 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпроектлегконструкция, I23376, Москва, Красная Пресня,3С. совместно с ЦНИИпромзданий

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным Управлением организации проектирования Госстроя СССР, письмо № 4/5-928 от 16 июня I989 г. Введены в действие приказом № 56 с 0I.07.89 ЦНИИпроектлегконструкция от 30.03.89.

B7KA ПОСТАВЩИК ГУП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 23857
Катал.л. № 064096

gost.e-ecolog.ru