СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	УЗЛЫ ЗДАНИЙ ШИФР I5I-78 ВЫП.0,I,2 УДК69.022
ЦИТП	СТЕНЫ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗРЕЗКОЙ	MLHA
ИЮНЬ 1982		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ К СТАЛЬНОМУ РИГЕЛЮ



УСТРОЙСТВО СТЫКОВ

Вертикальный стык

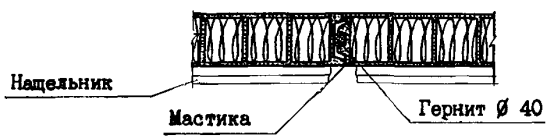

Горизонтальный стык

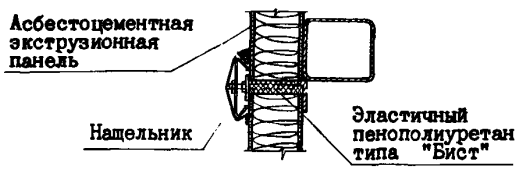

НОМЕНКЛАТУРА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

Эскиз	Марка	Размеры, мм			Расход материалов, м3		Масса кг
		Длина	В	Н	Асбестоцем.	Утеплитель	
	x ПСАЭ-60-240	2370	600	I20	0,049	0,I2	96
	ПСАЭ-60-300	2970			0,06I	0,I5	I20
	x ПСАЭ-60-360	3570			0,074	0,I8	I44
	x ПСАЭ-60-480	4770			0,098	0,24	I92
	ПСАЭ-60-600	5970			0,I23	0,30	239
	x ПСАЭ[а]- 60-240	2370	600	I20	0,049	0,I2	96
	ПСАЭ[а]-60-300	2970			0,06I	0,I5	I20
	x ПСАЭ[а]-60-360	3570			0,074	0,I8	I44
	x ПСАЭ[а]-60-480	4770			0,098	0,24	I92
	ПСАЭ[а]-60-600	5970			0,I23	0,30	239
	x ПСАЭ-30-240	2370	300	I20	0,028	0,06	53
	ПСАЭ-30-300	2970			0,035	0,07	66
	x ПСАЭ-30-360	3570			0,042	0,09	79
	x ПСАЭ-30-480	4770			0,057	0,I2	I05
	ПСАЭ-30-600	5970			0,07I	0,I4	I30
	xx УБАЭ-25-240	2370	250	I20	0,03I	0,07	6I
	УБАЭ-25-300	2970			0,039	0,09	76
	xx УБАЭ-25-360	3570			0,047	0,II	9I
	xx УБАЭ-25-480	4770			0,063	0,I5	I2I
	УБАЭ-25-600	5970			0,079	0,I8	I52

x Панели изготавливаются путем резки панелей ПСАЭ длиной 6,0 м
xx Блоки изготавливаются путем резки блоков УБАЭ длиной 6,0 м

gost.e-ecolog.ru

СТЕНЫ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗРЕЗКОЙ	УЗЛЫ ЗДАНИЙ ШИФР 151-78 ВЫП. 0,1,2	Лист 1 Страница 2

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Работа (шифр 151-78) содержит монтажные узлы стального фахверка, монтажные и архитектурные узлы стен вертикальной разрезки из асбестоцементных экструзионных панелей по ТУ21-24-82-79 для одноэтажных отапливаемых производственных зданий, соединительные изделия для крепления стеновых панелей к ригелям, стальные фасонные элементы.

Расход материалов и масса панелей дана при плотности асбестоцемента 1650 кг/м3 и влажности 8%, плотности утеплителя 125 кг/м3 и влажности 5%.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Узлы разработаны для зданий с легкими несущими конструкциями покрытий типа "ЦНИИСК" (серия 1.460-6), "Плауэн" (серия 10107 км), стропильных ферм из круглых труб (серия 1.460-5) и зданий с каркасом из высокопрочного железобетона (шифр 1152-77).

Работа (шифр 151-78) одобрена для применения при проектировании и в строительстве в целях накопления производственного опыта.

J30B Скоростной напор ветра - до 55 кгс/м2 (0,54 кПа)

R2C0 Степень огнестойкости - 0,25 часа

G2B0 Степень агрессивности среды - неагрессивная или слабоагрессивная газовая среда

N1BD Расчетная температура наружного воздуха - минус 29°С при внутренней температуре плюс 16°С и относительной влажности воздуха помещений 60%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия
ПСАЭ - 60 - 240
ПСАЭ - панель стеновая асбестоцементная экструзионная
60-240 - соответственно ширина и длина в см
УБАЭ - 25 - 240
УБАЭ - угловой блок асбестоцементный экструзионный
25-240 - соответственно ширина и длина в см.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Материалы для проектирования
Выпуск 1. Монтажные узлы стального фахверка
Выпуск 2. Монтажные и архитектурные узлы стен

Объем проектных материалов, приведенных к формату II-177 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46 совместно с ЦНИИпроектстальконструкцией.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Одобрены Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР, письмо от 19.02.80г. № 2/3-80

B7KA ПОСТАВЩИК ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

Инв. №

Катал.л.№ 045758

gost.e-ecolog.ru