

Кат 10 11-88

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ I.444.2-4.Вып.I
ГП ЦПП	ПОЛЫ СЪЕМНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ	УДК 69.025.334.4
ОКТЯБРЬ **1988**		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I


СХЕМА УЧАСТКА (ОСТРОВКА) ПОЛА ИЗ ДЕВЯТИ ПЛИТ С ТАБУРЕТАМИ ПО УГЛАМ

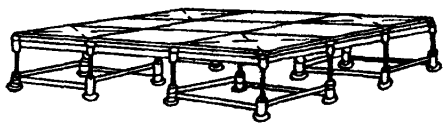


ТАБУРЕТ

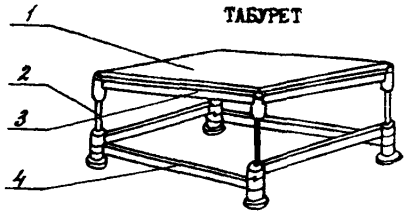

УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПОЛА

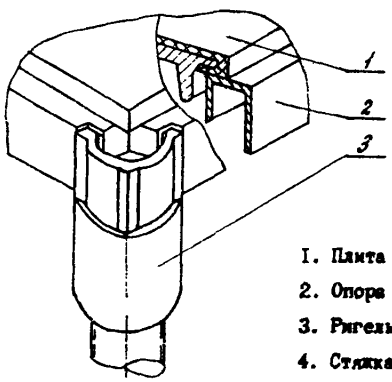

УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ СТАЛЬНОГО ПОЛА

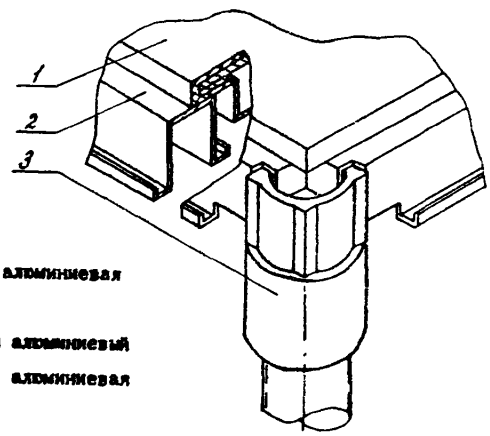

I. Плита стальная или алюминиевая
2. Опора винтовая
3. Ригель стальной или алюминиевый
4. Стяжка стальная или алюминиевая

Ⅰ.1.1.1.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

НОМЕНКЛАТУРА ПОЛОВ СЪЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ

Шифр пола	Масса кг/м^2	Расход материалов, кг/м^2			
		Сталь	Алюминий	Линолеум	Резина
ПСС5-2	29,27	25,97	0,29	3,0	0,0I
ПСС5-3	29,79	26,49	-"-	-"-	-"-
ПСС5-4	30,30	27,00	-"-	-"-	-"-
ПСС5-5	30,8I	27,5I	-"-	-"-	-"-
ПСС5-6	3I,32	28,02	-"-	-"-	-"-
ПСС6-2	28,77	25,60	0,20	2,89	0,0I
ПСС6-3	28,83	25,66	-"-	-"-	-"-
ПСС6-4	29,78	26,3I	-"-	-"-	-"-
ПСС6-5	29,83	26,66	-"-	-"-	-"-
ПСС6-6	30,I8	27,0I	-"-	-"-	-"-

НОМЕНКЛАТУРА ПОЛОВ СЪЕМНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ

Шифр пола	Масса кг/м^2	Расход материалов, кг/м^2			
		Сталь	Алюминий	Линолеум	Резина
ПСА5-2	24,74	0,96	20,77	3,0	0,0I
ПСА5-3	25,26	I,48	-"-	-"-	-"-
ПСА5-4	25,78	2,00	-"-	-"-	-"-
ПСА5-5	26,30	2,52	-"-	-"-	-"-
ПСА5-6	26,82	3,04	-"-	-"-	-"-
ПСА6-2	22,9I	0,67	I9,27	2,89	0,0I
ПСА6-3	23,27	I,03	-"-	-"-	-"-
ПСА6-4	23,63	I,39	-"-	-"-	-"-
ПСА6-5	23,99	I,75	-"-	-"-	-"-
ПСА6-6	24,4I	2,I7	-"-	-"-	-"-

gost.e-ecolog.ru

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Съемные полы предназначены для организации подпольного пространства в помещениях вычислительных центров с целью размещения в нем инженерно-технологических коммуникаций электронных устройств, а также в телефонных и машиносчетных станциях, робототизированных производствах и других помещениях, в которых по условиям технологии требуется организация мини-технического этажа высотой до 600 мм.

Несущая способность съемного пола:

сосредоточенная нагрузка со следом опирания 50 $см^2$ - 3000 Н,

равномерно-распределенная нагрузка - I500 $кг/м^2$.

Допустимое давление воздуха в подпольном пространстве для пола ПСС не более 200 Па, для пола ПСА не более I50 Па.

Заводы-изготовители:

Съемные полы марки ПСС5 изготавливает Опытный механический завод Главмоспромстройматериалов при Мосгорисполкоме (I2741I, Москва, Дмитровское шоссе, I57).

Съемные полы марки ПСС6 изготавливает п/я Г-4777 (Москва, А-2I2).

Съемные полы марки ПСА5 изготавливает Опытный экспериментальный завод "Механизация" Мосгорисполкома (II520I, Москва, Котляковская ул., 3) и Рижский завод цветного литья Латвийской ССР (226016, Рига, ул. Екабпилс, 5).

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки съемных полов по таблице на первой странице:

ПСС5 - пол съемный стальной с плитами размером 500х500 мм,

ПСС6 - пол съемный стальной с плитами размером 600х600 мм,

ПСА5 - пол съемный алюминиевый с плитами размером 500х500 мм,

ПСА6 - пол съемный алюминиевый с плитами размером 600х600 мм.

Цифра (2,3,4,5,6) после тире во всех марках пола указывает высоту пола в дециметрах.

Серия I.444.2-4, вып.I разработана взамен серии I.444.2-3.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Указания по применению и монтажу. Технические условия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 59 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИПромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР для применения в строительстве в качестве типовых, письмо от I5.03.88 г. № 6/6-476, введены в действие ЦНИИПромзданий с 0I.0I.89 г., приказ от 28.04.88 г. № 44.

В7КА ПОСТАВЩИК — Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 2326I

Кат.л. № 062I85

3.01.г .94 г.1

gost.e-ecolog.ru