

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.435.3-27 Вып. 0. I, 2, 3, 4 УДК 69.028.1
ГП ЦПП	ВОРОТА ОТКАТНЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ОТКРЫВАНИЕМ	MNDL
АПРЕЛЬ 1986		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

ворота с открыванием полотна в левую сторону

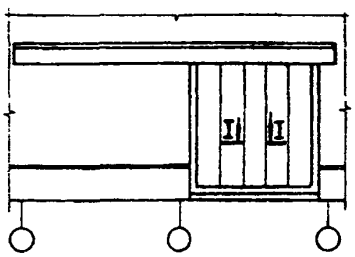

ворота с открыванием полотна в правую сторону

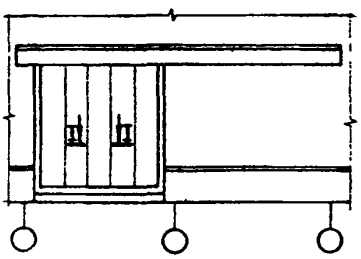


I-I

ворота утепленные



I-I

ворота неутепленные



D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ворота состоят из полотна, монорельса, электропривода и элементов уплотнения притворов. Конструкция предусматривает установку полотна с наружной стороны здания и выполнение его утепленным или неутепленным с откатыванием во время открывания в правую или левую стороны.

Форма пути монорельса предусматривает подъем полотна во время открывания ворот. Монорельс прикреплен к несущим колоннам здания со стенами из легкобетонных панелей, трехслойных металлических панелей или кирпича.

Способ открывания ворот - механизированный с возможностью открывания вручную.

НОМЕНКЛАТУРА ВОРОТ

Марка	Координационные размеры проема ворот (ВхН), дм	Масса, кг	Марка	Координационные размеры проема ворот (ВхН), дм	Масса, кг
ВОМ 30-30	30-30	70I	ВОМ 42-42	42-42	I04I
ВОМ 30-30Л		70I	ВОМ 42-42Л		I04I
ВОМ 30-30Н		5I6	ВОМ 42-42Н		682
ВОМ 30-30ЛН		5I6	ВОМ 42-42ЛН		682
ВОМ 36-36	36-36	854	ВОМ 48-54	48-54	I337
ВОМ 36-36Л		854	ВОМ 48-54Л		I337
ВОМ 36-36Н		584	ВОМ 48-54Н		807
ВОМ 36-36ЛН		584	ВОМ 48-54ЛН		807

gost.e-ecolog.ru

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ОТКРЫВАНИЕМ

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ворота предназначены в качестве ограждения проемов для проезда безрельсового и рельсового транспорта и устанавливаются в наружных стенах помещений с категориями производств "В", "Г" и "Д" по СНиП II-90-81 "Производственные здания промышленных предприятий. Нормы проектирования", возводимых в районах с расчетной температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки до минус 40°С по СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика", в I - IУ районах СССР по скоростному напору ветра по СНиП II-6-74 "Нагрузки и воздействия".

Ворота утепленные устанавливаются в отапливаемых зданиях, а неутепленные - в неотапливаемых.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - до $\frac{55\ кгс/м^2}{0,54\ кПа}$

В7ЕА С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0 - Материалы для проектирования
Выпуск I - Ворота. Рабочие чертежи
Выпуск 2 - Ворота неутепленные. Рабочие чертежи
Выпуск 3 - Комплектующие изделия ворот. Рабочие чертежи
Выпуск 4 - Карта технического уровня и качества продукции

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 482 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46
совместно с ЭКБ ВПО "Союзстройконструкция" Минтяжстроя СССР

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от 2I.06.85 № АЧ-24

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.№ 20992
Катал.л.№ 053208

3 01.1 94 т.1
gost.e-ecolog.ru