СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.436.2-22 Вып. I,2,3
ГП ЦПП	ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	УДК 69.028.I
ИЮНЬ 1990		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

Рис. 1

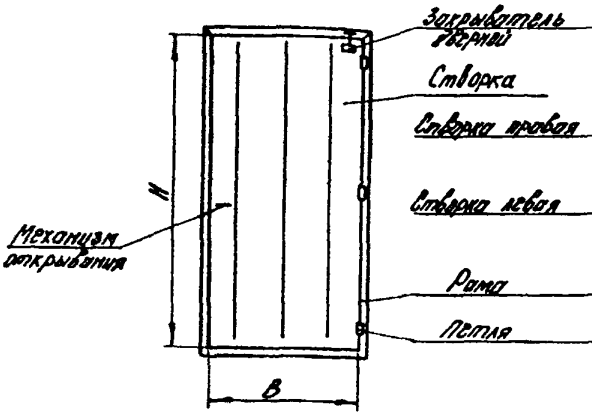

Рис. 2

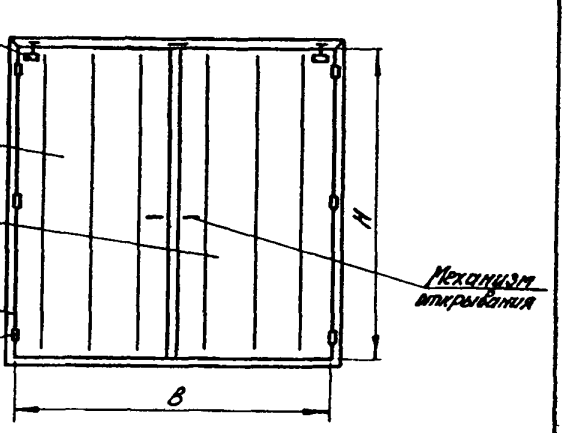

ДIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Двери металлические противопожарные выполнены из рамы и распашной створки (из двух створок в двустворчатой двери). Рама двери выполнена сварной из гнутого профиля. По периметру рамы приварены уголки и анкера для установки ее в стене. Створка двери состоит из стального короба, внутри которого по периметру через асботкань закреплены и сварены в каркас стойки и перемычки. Короб заполнен либо базальтовым волокном, либо МКРР-130, либо минераловатными плитами, уложенными в четверть с перекрытием стыков. Створка двери навешивается на раму с помощью специальных петель.

Для самозакрывания двери в верхней части каждой створки устанавливается закрыватель дверной, автоматически закрывающий дверь при эксплуатации, а в двустворчатой двери на середине верхней перемычки рамы установлен ограничитель, позволяющий поочередно закрывать каждую створку.

Способ открывания - ручной. Усилие ручного открывания - не более 50 Н(кгс).

gost.e-ecolog.ru

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.436.2-22 Вып. I,2,3	Лист I Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА ДВЕРЕЙ

Марка	Рис.	Размер двери в модулях	Габарит проема при материале стен, мм			Предел огнестойкости, кг	Расход металла, кг	Масса, кг
			легкобетонные панели	кирпич	ЖБ перегородки			
ДМП 2Ix9/0,75-Б	I	2I x 9	2I20xI000	2I20x980	2II5xI020	0,75	66,5	74,8
ДМП 2IxI0/0,75-Б		2I x I0	2I20xII30	2I20xI080		0,75	70,6	79,7
ДМП 2IxI0/I,5-Б		2I x 9	2I20xI000	2I20x980	2II5xI020	I,5	66,5	8I,8
ДМП 2IxI0/I,5-Б		2I x I0	2I20xII30	2I20xI080		I,5	70,6	87,5
ДМП 2Ix9/0,75-В		2I x 9	2I20xI000	2I20x980	2II5xI020	0,75	66,5	8I,6
ДМП 2IxI0/0,75-В		2I x I0	2I20xII30	2I20xI080		0,75	70,6	87,I
ДМП 2Ix9/I,5-К		2I x 9	2I20xI000	2I20x980	2II5xI020	I,5	66,5	86,9
ДМП 2IxI0/I,5-К		2I x I0	2I20xII30	2I20xI080		I,5	70,6	93,I
ДМП 2IxI4/0,75-Б	2	2I x I4	2I20xI520	2I20xI480	2II5xI520	0,75	I00,6	II8,3
ДМП 2IxI8/0,75-Б		2I x I8	2I20xI900	2I20xI880		0,75	II6,I	I36,7
ДМП 2IxI4/I,5-Б		2I x I4	2I20xI520	2I20xI480	2II5xI520	I,5	I00,6	I28,9
ДМП 2IxI8/I,5-Б		2I x I8	2I20xI900	2I20xI880		I,5	II6,I	I50,6
ДМП 2IxI4/0,75-В		2I x I4	2I20xI520	2I20xI480	2II5xI520	0,75	I00,6	I28,7
ДМП 2IxI8/0,75-В		2I x I8	2I20xI900	2I20xI880		0,75	II6,I	I50,2
ДМП 2IxI4/I,5-К		2I x I4	2I20xI520	2I20xI480	2II5xI520	I,5	I00,6	I36,7
ДМП 2IxI4/I,5-К		2I x I8	2I20xI900	2I20xI880		I,5	II6,I	I60,8

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Противопожарные двери предназначены для установки:

в проемах противопожарных стен помещений с пожароопасными производствами, лестничных клеток этих помещений и лифтовых холлов;

в кабельных тоннелях для секционирования, в электротехническом помещении зданий ТЭЦ, ГРЭС, АЭС;

в ограждающих конструкциях шахт и ниш для коммуникаций.

Противопожарные двери должны применяться в соответствии с требованиями СНиП 2.0I.02-*85* в зданиях промышленных предприятий, возводимых в I-IУ ветровых районах.

J3OB НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 55 кГс/м2 / 0,54 кПа

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

- до минус 40°С

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок ДМП 2Ix9/0,75-Б; ДМП 2Ix9/0,75-В; ДМП 2Ix9/I,5-К:
Д - двери;
М - материал двери (сталь);
П - тип двери (противопожарные);
2Ix9; 2IxIO; 2IxI4; 2IxI8 - размеры двери в модулях (высота х ширина), в дм;
0,75; I,5 - пределы огнестойкости в часах.
Материал заполнителя:
Б - базальтовое супертонкое полотно;
В - минераловатные плиты;
К - муллитокремнеземистый рулонный материал МКРР-I30

Серия I.436.2-22 выпуски I,2,3 разработаны взамен серии 2.435-6 выпуск 4.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I - "Указания по применению. Узлы. Рабочие чертежи".
Выпуск 2 - "Двери одностворчатые. Рабочие чертежи".
Выпуск 3 - "Двери двустворчатые. Рабочие чертежи".

Объем проектной документации, приведенный к формату А4, - 230 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I23238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением организации проектирования Госстроя СССР, письмо от I0.I0.89 № 4/5-I3I5
Введены в действие ЦНИИпромзданий с 0I.08.90, приказ от I7.I0.89 № I22.
Срок действия - I995 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв № 23670
Катал. №. 055I27

gost.e-ecolog.ru