| | | |
|---|---|---|
| СССР | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ<br>ЧАСТЬ 3<br>ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | УЗЛЫ ЗДАНИЙ<br>СЕРИЯ 2.460-19<br>УДК 624.073.7 |
| ЦИТП | Узлы легкосбрасываемых покрытий одноэтажных зданий промышленных предприятий со взрыво-опасными производствами.<br>Материалы для проектирования и рабочие чертежи. | FIDU<br>На 1-м листе<br>На 2-х страницах<br>Страница 1 |
| СЕНТЯБРЬ 1986 | | |

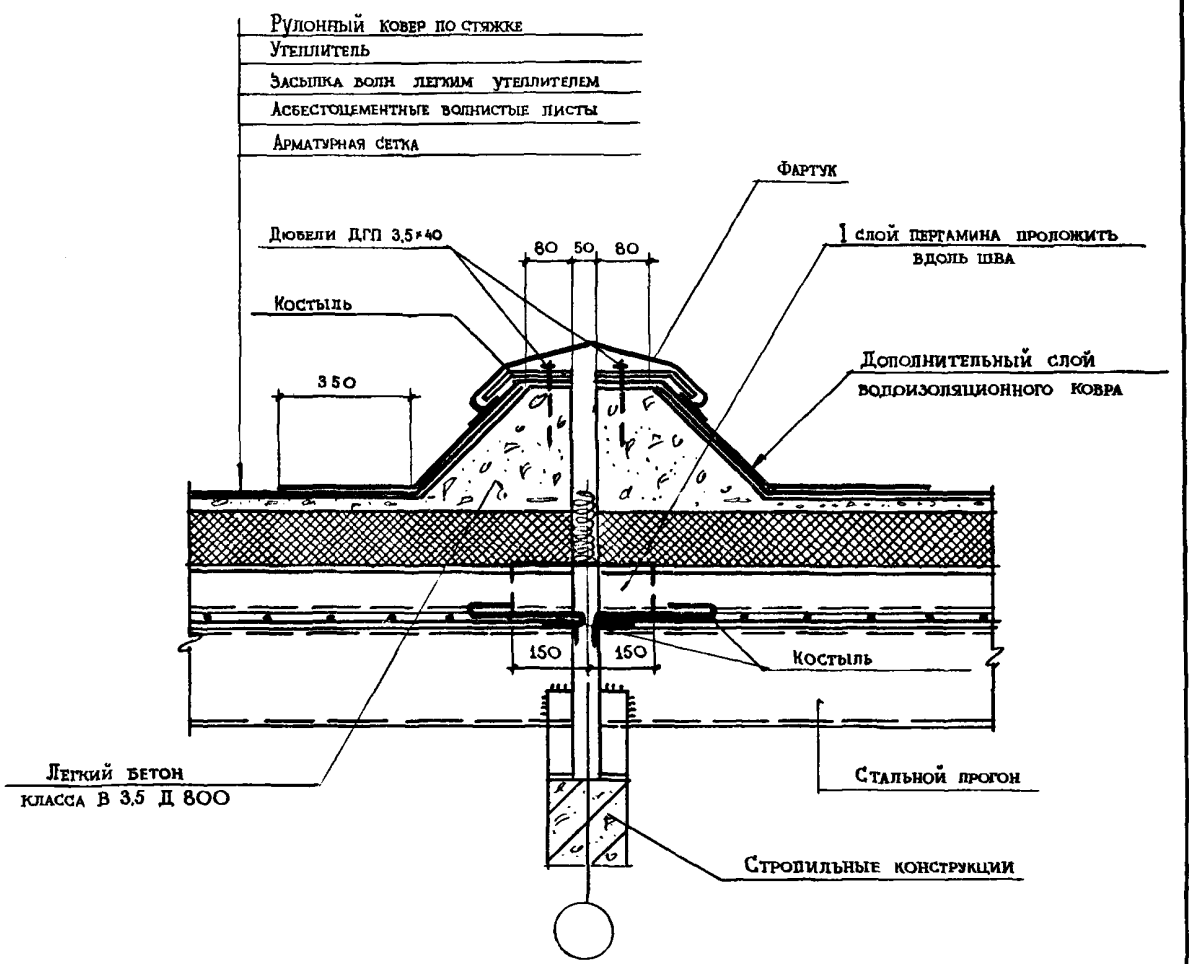


## DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Чертежи серии 2.460-19 являются вспомогательными материалами при проектировании легкосбрасываемых покрытий в зданиях со взрывоопасными производствами и содержат примерные схемы расположения элементов легкосбрасываемых покрытий, показатели проемности в легкосбрасываемых кровлях, а также рабочие чертежи узлов этих покрытий.

Серия 2.460-19 предполагает применение следующих типовых конструкций и деталей:

1) Стропильные конструкции - стальные или железобетонные фермы и балки по действующим сериям.
2) Несущая основа - железобетонные плиты с отверстиями для легкосбрасываемых покрытий или стальные прогоны.

gost.e-ecolog.ru

| Узлы легкосбрасываемых покрытий одноэтажных зданий промышленных предприятий со взрывоопасными производствами. Материалы для проектирования и рабочие чертежи. | Узлы зданий серия 2.460 - 19 | Лист I Страница 2 |
|---|---|---|

3) Элементы покрытия - асбестоцементные волнистые листы, асбестоцементные экструзионные панели, или профилированные листы.

C 2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Типовые узлы серии разработаны для одноэтажных промышленных предприятий.
Собственная масса легкосбрасываемого покрытия не должна превышать 120 кг / м$^2$.
Во время эксплуатации здания со взрывоопасным производством должна быть организована уборка снега с кровли.
На кровле следует оставлять слой снега не более 10 см.
Проектные решения серии применимы также для верхних этажей многоэтажных зданий.
Максимальная площадь участков ( карт ), на которые разрезается швами рулонный ковер и утеплитель, принята не более 180 м$^2$.

J 30B - скоростной напор ветра - $\frac{55 \text{ кгс/м}^2}{0,5 \text{ кПа}}$

G 2EE - инженерно - геологические условия - обычные

G 2BQ - степень агрессивности среды - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящая серия разработана взамен серии 2.460 - 4 в.0,1,2,3.
B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Серия 2.460-19 - Узлы легкосбрасываемых покрытий одноэтажных зданий промышленных предприятий со взрывоопасными производствами.
Материалы для проектирования и рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4- 84 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА - Госхимпроект, 117393, ГСП-7 Москва, ул. Архитектора Власова, 55

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ - утверждены Госстроем СССР, протокол от 13.05.86 № АЧ-26

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22.

Инв.№ 21375
Кат.л. № 054651

Главный инженер проекта А.Ф.Володин

Главный инженер института С.Н.Никитин

gost.e-ecolog.ru